


冷却塔仕樣一覽表

項目 枠番	冷却能力 kW	入口温度 ℃	出口温度 ℃	流量 L/min	損失率 %	モータ kW/φ145mm	電流値 (A)		駆動 方式	ファン 直径 x 軸 φ145 x 45	電流値 (A)		配管サイズ (A)		継手圧力 MPa	質量 (kg)					
							50Hz/200V	60Hz/200V			50Hz/200V	60Hz/200V	管水 入口	管水 出口			管水 入口	管水 出口			
315221W						2.2x4x1	10.6	9.8	ベルト	φ1500x1	1.5x2x1	6.4	6.2	80x1	80x1	40x1	15x1	40x2	0.03~0.3	1160	2500

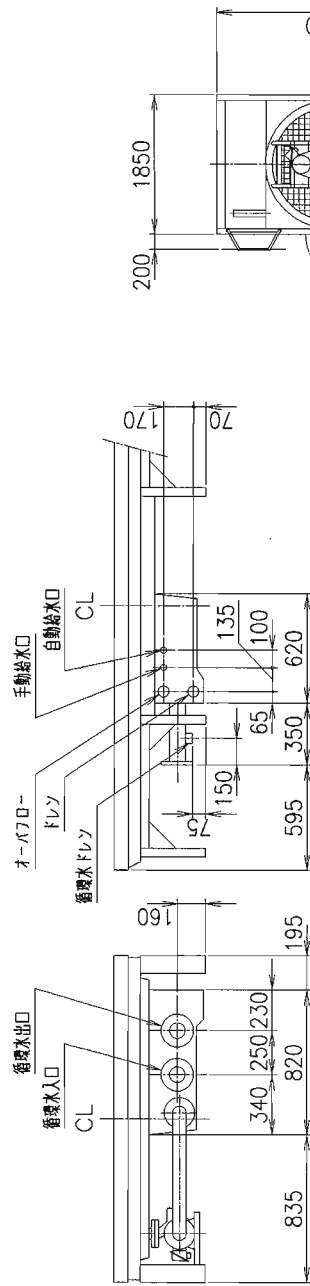

配管廻り詳細図

(S=1:30)

品名	品名	月	料	個数	施 要
1 モータ				1	冷却塔用
2 ファンケーシング			ガラス繊維強化ポリエステル樹脂	1	
3 ファン			耐食アルミ合金鉄物	2	
4 上段散水槽			ガラス繊維強化ポリエステル樹脂	1	
5 内部配管			環状強化ビニル樹脂	1組	
6 本体骨組			鉄鋼	1組	溶融亜鉛めっき
7 熱交換器			銅管	1組	
8 ルーバ			環状強化ビニル樹脂	2面	
9 外板			環状強化ビニル樹脂	2面	
10 点検口			ガラス繊維強化ポリエステル樹脂	1	830H×650W
11 下部水櫃(テーブル付)			ガラス繊維強化ポリエステル樹脂	1	
12 下部フレイム			鉄鋼	1組	溶融亜鉛めっき
13 梯子			鉄鋼・鋼管	1	溶融亜鉛めっき
14 散水ホーン				1	
15 熱交換板きバルブ			青銅	4	
16 エリミネータ			環状強化ビニル樹脂	1組	



冷却塔外觀色:マンスセルN-7

(注)

1. 基礎レベルは水平に施工願います。
2. 循環水入口及び出口配管(気調)はJIS10Kフランジ、その他の配管はソケット(青銅)を使用致します。
3. 配管接続口には無理な荷重をかけない様にして下さい。
4. 熱交換器コイル常用耐圧 0.5 (MPa) 以下で使用願います。
4. 基礎ボルトは付属しておりません。

耐震仕様	水平	9.8 (m/s ²)	垂直	4.9 (m/s ²)
------	----	-------------------------	----	-------------------------

超 低 騒 音 型
内 部 配 管 型
エニット 搬入型

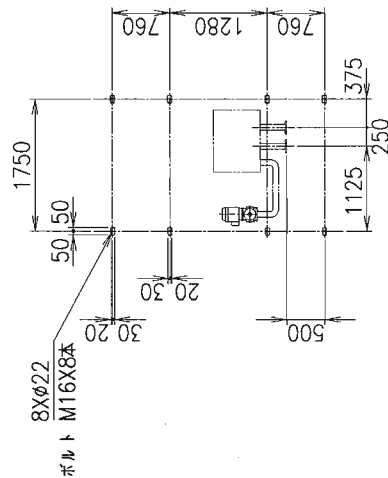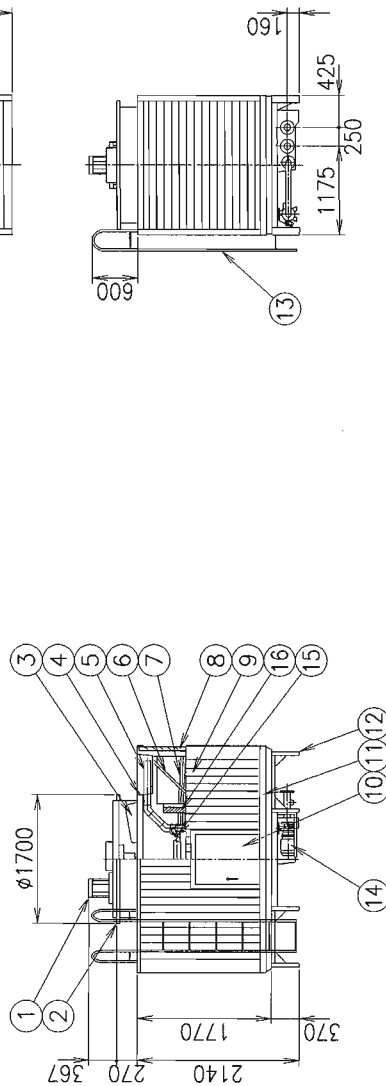

脚ブレートボルト穴位置図

御役所宛		
型式	MTC-U50KSSW	
製造年月日	尺盛	投込法
2008年04月10日	1:70	REV.
図番	C-3071051-01	
三菱重工業株式会社		

番 号	図 章 / 内 容・現 状	年・月・日	観 望 者