




冷却塔仕樣一覽表

項目 仕様	冷却能力 kW	入口温度		出口温度		モータ 損失 W	電流値 (A)	駆動 方式	ファン 直径・台数	電流値 (A)	配管サイズ (A)			構造圧力	質量 (kg)
		15℃	25℃	15℃	25℃						電圧水 人ロ	電圧水 出ロ	電圧水 フロ		
315371W						3.7×4×1	16.0	15.2	ベリト φ1500×11.5×2×1	6.4	6.2	0.03~0.3	1170	2580	

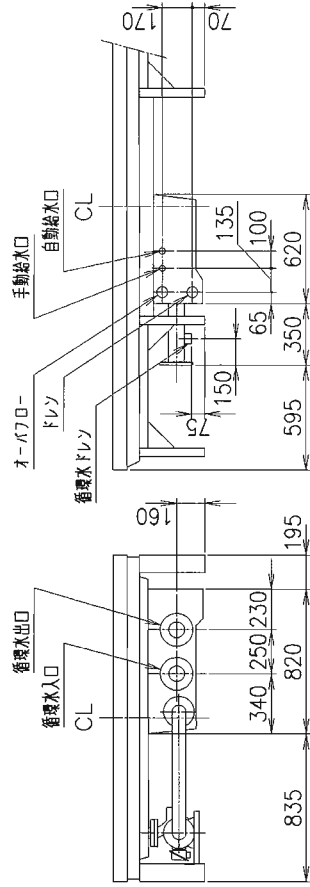

配管廻り詳細図

(S=1:30)

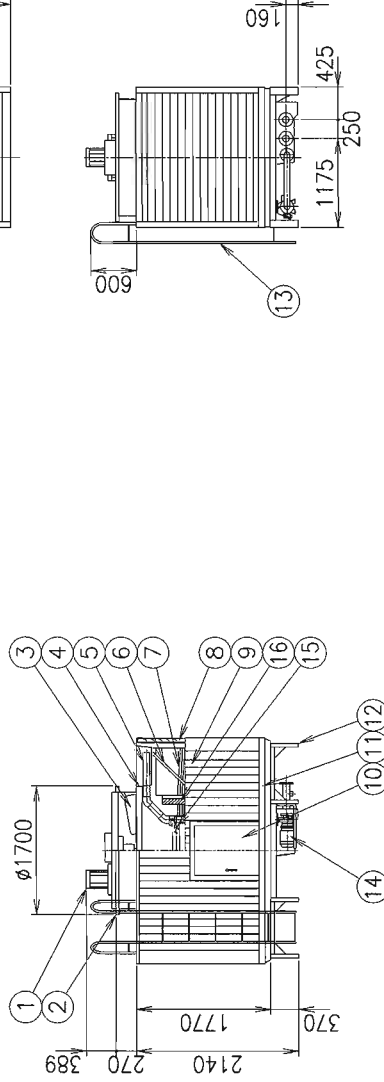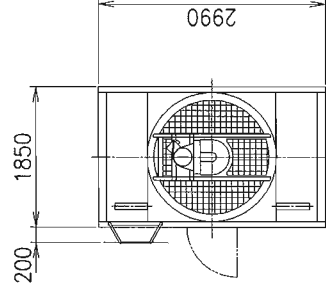


(州)

1. 基礎レベルは本水平に施工願います。
2. 循環水入口及び出口配管(銅管)はJIS10Kワランジ。
その他の配管はソケット(青銅)を使用致します。
3. 熱交換器コイルは無理な荷重をかける様にして下さい。
4. 基礎ボルトは付属しておりません。

耐震仕様	水平	9.8 (m/s ²)	垂直	4.9 (m/s ²)
------	----	-------------------------	----	-------------------------

超低騒音型
内部配管型
子ニツト搬入型

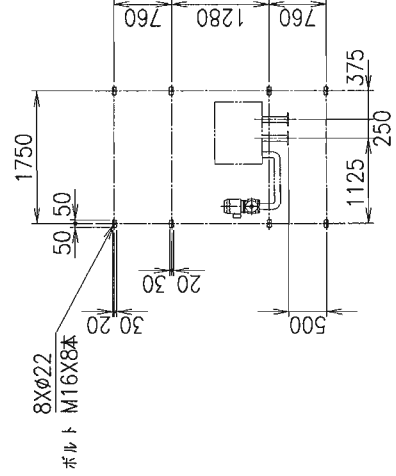

脚ブレストボルト穴位置図

御注文先	御使用先			
御社名	御番			
〒	型名	MTC-U60KSSW		尺度
〒	冷 却 塔 図	作図年月日	2008年04月10日	1:70
〒	   	製図	日 課	投影法
〒	三菱重工業株式会社			REV. 1

番号	制番/内容・理由	年・月・日	製図	設計	原価	承認