

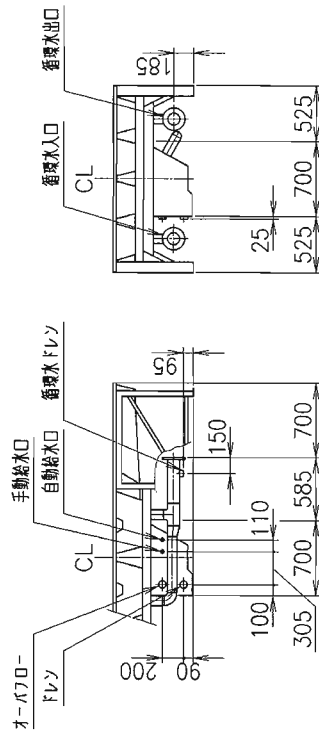



冷却塔仕樣一覽表

項目 仕様	冷却能力		入口温度	出口温度	室温	水量	損失水量	モータ	電流値 (A)		駆動方式	ファン	熱媒体質	電流値 (A)		配管サイズ (A)				騒音圧力	質量 (kg)				
	kW	℃	℃	℃	℃	L/min	m	kWAP仕様	50Hz/200V	60Hz/200V	方式	直径×枚数	kVA×台数	50Hz/200V	60Hz/200V	管径×台数	管径×台数	管径×台数	MPa	製品質量	運搬質量				
415371W								3.7x4x1	16.0	15.2	ベルト	Ø1500x1	1.5x2x1		6.4	6.2	100x1	100x1	50x1	20x1	20x1	40x2	0.03~0.3	1510	3480

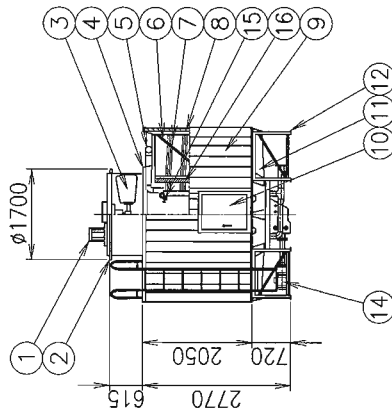

配管廻り詳細図
(S=1:50)




(卅)

1. 基礎レベルは水平に施工願います。
2. 循環水入口及び出口配管(鉄鋼)はJIS10Kフランジ、その他の配管はソケット(鉄鋼)を使用致します。
3. 配管接合部には無理な荷重をかけるべきでない様にして下さい。
4. 熱交換器コイル常用耐圧 0.5(MPa) 以下で使用願います。
4. 基礎ボルトは付属しておりません。

耐震仕様 水平 9.8 (m/s²) 垂直 4.9 (m/s²)

超 低 騷 音 型	内 部 配 管 型	子 二 卜 搬 入 型
-----------	-----------	-------------

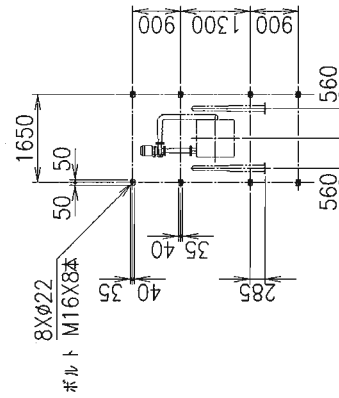

脚アシュートボルト穴位置図

邵注文先	曹德相先
冷 却 塔	型式
   	MTC-U80KSSW 作图年月日 2007年11月 9日
   	尺数 1:100
   	投影法 第一角
三菱重工株式会社	图番 C-3071053 REV. 0

番号	製造者/内容理由	年・月・日製造	製造場所