
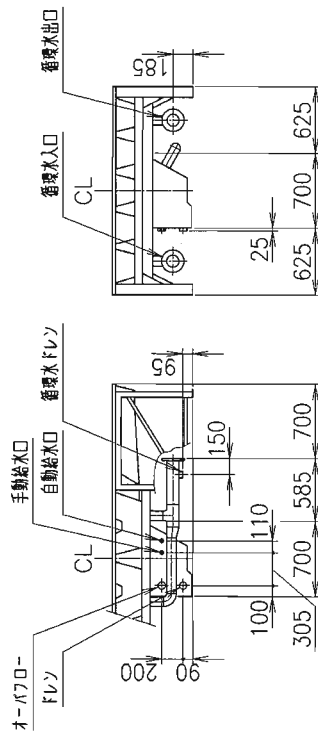
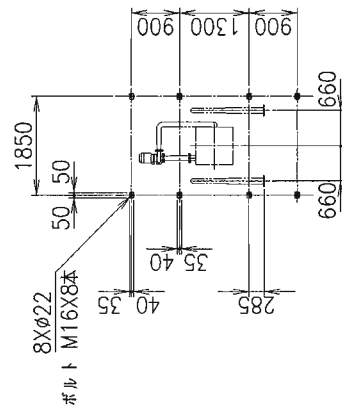

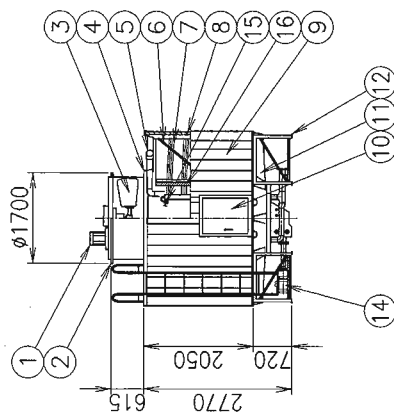


冷却塔仕樣一覽表

[illegible]

配管廻り詳細図
(S=1:50)



脚ブレートボルト穴位置図

受領者	調書内容	日・時・分	場所	取調人

品番	品名	材 料	個数	備 考
1	モータ		1	冷却塔用
2	ファンケーシング	ガラス繊維強化ポリエステル樹脂	1	
3	ファン	耐食アルミ合金製物	2	
4	上部排水槽	ガラス繊維強化ポリエステル樹脂	1	
5	内部配管	硬質塩化ビニル樹脂	1組	
6	本体骨組	鉄鋼	1組	溶接亜鉛めっき
7	熱交換器	銅管	1組	
8	ルーパ	硬質塩化ビニル樹脂	2面	
9	外版	硬質塩化ビニル樹脂	2面	
10	点検口	ガラス繊維強化ポリエステル樹脂	1	830H×650W
11	下部水槽(テーパー付)	ガラス繊維強化ポリエステル樹脂	1	
12	下部フレーム	鉄鋼	1組	溶接亜鉛めっき
13	梯子	鉄鋼・鋼管	1	溶接亜鉛めっき
14	散布水ポンプ		1	
15	熱交換エ抜きバルブ	青銅	4	
16	エリミネーター	硬質塩化ビニル樹脂	1組	

冷却塔外觀色:マンセルN-7

(其)

1. 基礎レベルは水平に施工願います。
2. 循環水入口及び出口配管(鉄鋼)はJIS10Kフランジ、
その他の配管はソケット(鉄鋼)を使用致します。
3. 配管接続口には無理な荷重をかけない様にして下さい。
4. 加熱ボルトは付属しておりません。

耐震仕様 水平 9.8 (m/s²) 垂直 4.9 (m/s²)

超 低 騒 音 型
内 部 配 管 型
フニツト 搬入型

御注元先		御座用先
名圖	冷 却 塔 図	型式 MTC-U90KSSW
天機	水盤	作年月日 2007年11月 9日
水盤	水盤	尺度 1 : 100
水盤	水盤	採製法
水盤	水盤	REV. 0
三菱重工業株式会社		C-3071054