
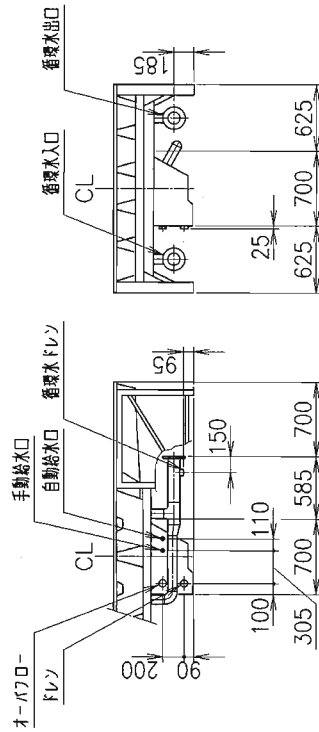
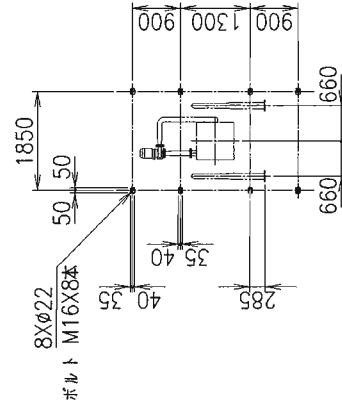

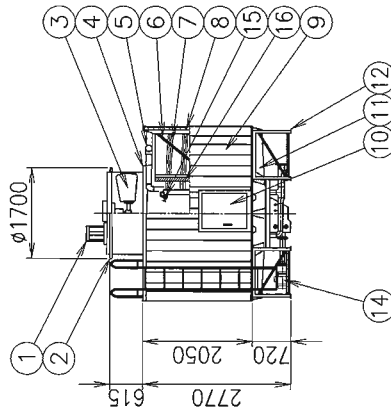


冷却塔仕樣一覽表

項目 枠番	冷却能力		入口温度	出口温度	送風速度	水量	損失係数	モータ	電流値 (A)		駆動方式	ファン	動作モード	電流値 (A)		配管サイズ (A)		接続圧力		質量 (kg)		
	kW	℃	℃	℃	L/min	m	KW&P仕様	50Hz/200V	60Hz/200V	60Hz/200V	直径x軸数	KW&P仕様	銅製水 入口	銅製水 出口	銅製水 入口	銅製水 出口	銅製水 入口	銅製水 出口	MPa	製品質量 運搬質量		
51555IW							5.5x4x1	23.8	21.0	ベルト	φ1500x1	1.5x2x1	6.4	6.2	100x1100x1	50x1	50x1	20x1	20x1	40x2	0.03~0.3	1640 3800



配管廻り詳細図

$$\overline{(S=1:50)}$$


脚ブレートボルト穴位置図

番号	製番 / 内容・理由	年・月・日	記入	承認

品番	品名	材	規格	取
1	モータ		1	冷却塔用
2	ファンケーシング	ガス場建設資材ポリエステル樹脂	1	
3	ファン	耐食アルミ合金鋳物	1	
4	下部取水槽	ガス場建設資材ポリエステル樹脂	2	
5	内部配管	硬質塩化ビニル樹脂	1組	
6	本体骨組	鉄鋼	1組	溶融亜鉛めっき
7	熱交換器	銅管	1組	
8	ルーバ	硬質塩化ビニル樹脂	2面	
9	外板	硬質塩化ビニル樹脂	2面	
10	点検口	ガス場建設資材ポリエステル樹脂	1	830Hx650W
11	下部水槽(テーブル付)	ガス場建設資材ポリエステル樹脂	1	
12	下部フレーム	鉄鋼・銅管	1組	溶融亜鉛めっき
13	梯子	鉄鋼	1	溶融亜鉛めっき
14	敷布ポンプ		1	
15	熱交換ア抜きバルブ	青銅	4	
16	エリミネーター	硬質塩化ビニル樹脂	1組	

冷却塔外觀色:マンセルN-7

(廿)

1. 基礎レベルは水平に施工願います。
2. 循環水入口及び出口配管(鉄管)はJS10Kフランジ、
その他の配管はソケット鉄管を使用致します。
配管接続口には無理な荷重をかけない様にして下さい。
3. 熱交換器コイルは常用耐圧 0.5 (MPa) 以下で使用願います。
4. 基礎ボルトは付属しておりません。

耐震仕様	水平	9.8 (m/s ²)	垂直	4.9 (m/s ²)
------	----	-------------------------	----	-------------------------

超 低 騒 音 型	内 部 配 管 型	子 ニ ッ ト 搬 入 型
-----------	-----------	---------------

御注文先	廣 興 店 式			
品名	型式 MTC-U100KSSW			
承認	調書	設計	作図年月日	尺度
			2007年11月 9日	1:100
三菱重工株式会社			図番	REV.
				0

御注文先	廣 興 店 式			
品名	型式 MTC-U100KSSW			
承認	調書	設計	作図年月日	尺度
			2007年11月 9日	1:100
三菱重工株式会社			図番	REV.
				0

御注文先	廣 興 店 式			
品名	型式 MTC-U100KSSW			
承認	調書	設計	作図年月日	尺度
			2007年11月 9日	1:100
三菱重工株式会社			図番	REV.
				0