

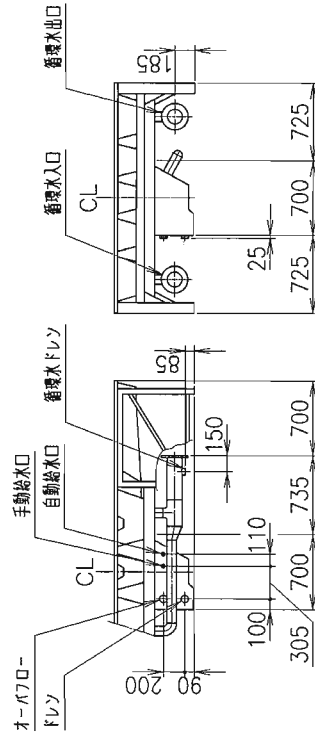



冷却塔仕樣一覽表

項目 仕様	冷却能力		入口温度	出口温度	送風速度	水量	損失係数	モータ	電流値 (A)		駆動方式	ファン	騒音レベル		配管サイズ (A)						接続圧力	質量 (kg)		
	kW	°C	°C	°C	L/min	m	°C	°C	50Hz/200V	60Hz/200V	°C	直径・台数	kWAP・台数	変速機入り口	変速機フロア	変速機天井	変速機手動	変速機自動	変速機フロア	変速機天井	MPa	製品重量	運搬重量	
61855IW								5.5~4x1	23.8	21.0	ベルト	ø1800x1	1.5x2x1	6.4	6.2	125x1	125x1	50x1	20x1	20x1	40x2	0.03~0.3	1710	4150

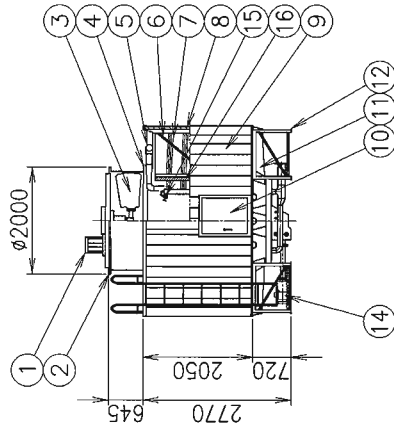

配管廻り詳細図
(S=1:50)




(州)

1. 基礎レベルは水平に施工願います。
2. 循環水入口及び出口配管(鉄鋼)はJS10Kフランジ、その他の配管はソケット鉄鋼を使用致します。
配管接続口には無理な荷重をかけないようにして下さい。
3. 熱交換器コイルは常用耐圧 0.5 (MPa) 以下で使用願います。
4. 基礎ボルトは付属しておりません。

耐震仕様 水平 $9.8 \text{ (m/s}^2\text{)}$ 垂直 $4.9 \text{ (m/s}^2\text{)}$

超 低 騷 音 型
内 部 配 管 型
エニツト 搬入型

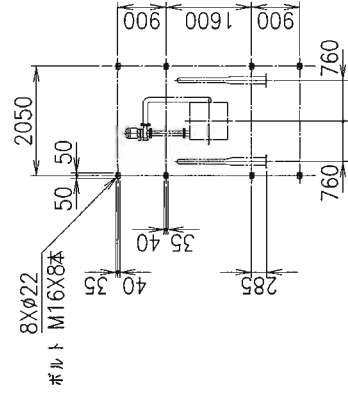

脚アレストボルト穴位置図

原機文書 影写用紙	型式 MTC-U110KSSW	作図年日 2007年11月 9日	尺度 1:100	校影法 	REV. 0
冷 却 塔 図		製図 		図番 C-3071056	
三菱重工株式会社		製本 		製図 	
三菱重工株式会社		製本 		製図 	