
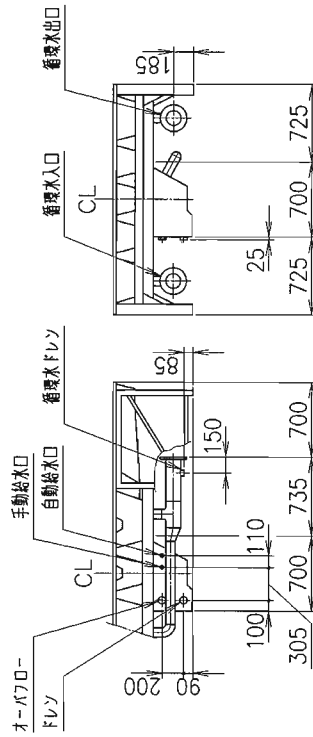

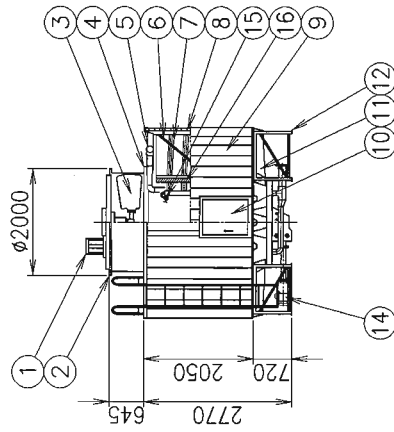


冷却塔仕樣一覽表

[illegible]

配管廻り詳細図
(S=1:50)




(五)

1. 基礎レベルは水平に施工願います。
2. 循環水入口及び出口配管(鉄鋼)はJIS10Kフランジ。
その他の配管はソケット鉄鋼を使用致します。
3. 配管接続口には無理な荷重をかけない様にして下さい。
4. 熱交換器コイルは無理な圧縮圧 0.5 (MPa) 以下で使用願います。
5. 基礎ボルトは付属しております。

耐震仕様 水平 9.8 (m/s²) 垂直 4.9 (m/s²)

超低音型
内部配管型
フニックト搬入型

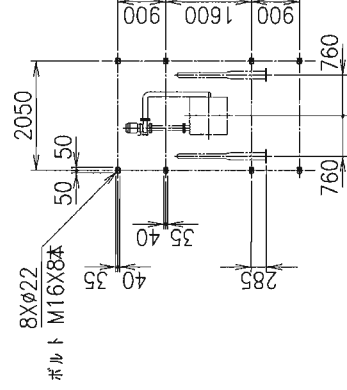

脚プレートボルト穴位置図

[illegible]

番号	観審/内容・理由	年・月・日	観計	調査	承認
----	----------	-------	----	----	----