

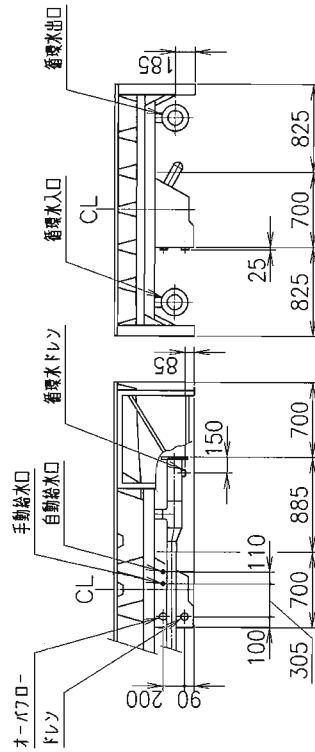
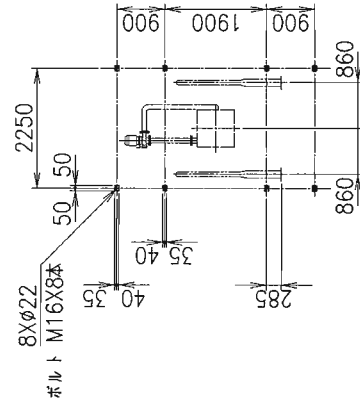


冷却塔仕樣一覽表

項目 仕様	冷却能力		入口温度	出口温度	流量	損失	モータ	電流値 (A)		電動	ファン	熱交換器	配管サイズ (A)										結露圧力	質量 (kg)	
	kW	℃	℃	℃	L/min	m	kW(全量)	50Hz/200V	60Hz/200V	方式	直径×台数	kW(全量)	管継手 入り口	管継手 出り口	ナード フロア	自動 絞込	自動 絞込	手動 絞込	管継手 入り口	管継手 出り口	管継手 絞り口	MPa	製品質量	運送質量	
ZT055IW							5.5x41	23.8	21.0	ベルト	φ2000x1	2.2x2x1		9.0	8.8	125x1	125x1	50x1	20x1	20x1	40x2	0.03~0.3	1980	4750	

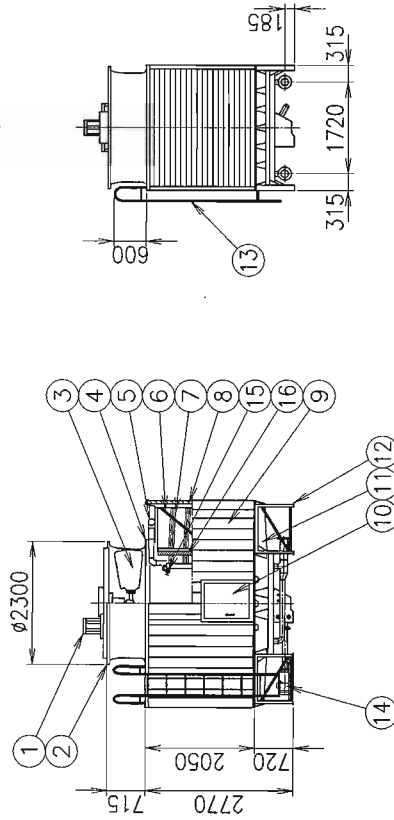

配管廻り詳細図
(S=1:50)

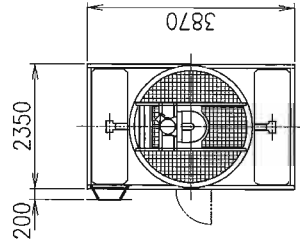

脚ブレストボルト穴位置図

(注)

1. 基礎レベルは水平に施工願います。
2. 循環水入口及び出口配管(鉄鋼)はJS10Kフランジ、
その他の配管はソケット(鉄鋼)を使用致します。
配管接続口には無理な荷重をかける様に下さい。
3. 熱交換器コイル常用耐圧 0.5 (MPa) 以下で使用願います。
4. 基礎ボルトは付属しておりません。

耐震仕様	水平	9.8(m/s ²)	垂直	4.9(m/s ²)
------	----	------------------------	----	------------------------

超	低	騷	音	型
内	部	配	管	型
子	二	卜	搬	入

御注文先	郵便用紙	
国名	型式	MTC-U135KSSW
商標	作図年月日	尺度
商標	2007年11月 9日	1:100
商標	図番	REV.
三菱重工株式会社		0

番号	観音ノ内容・由	年・月・日	観音	観音	観音
----	---------	-------	----	----	----