


表 覽 一 表 仕 格 最 大

冷卻能力	入口温度	出口温度	送風速度	水量	モータ	電流値(A)		駆動方式	ファン 直径	風量 m³/min	配管サイズ				補給水圧力	損失水量	質量(kg)	
						1.1	50Hz/200V				給水入口	給水出口	オーバ フロー	ドレン			自動 給水口	製品重量
36.28	37	32	27	104	0.15×6×1				500	66	40A	40A	25A	15A	2.0	71	151	

ポンプ仕様			基礎	
型式	周波数 (Hz)	動力 (kw)	ポンプ 全揚程(m)	寸法 (mm)
40SCD5.4	50	0.4	2.2	4
			10.8	620×760


基础	
数	寸法 (mm)
4	620×760

品番	部 品 名 称	材 料	個数	備 考
1	モータ		1	冷却用
2	モータースター	鉄鋼、銅管	1組	常備品、ゆめつき
3	ファン	ガラス繊維強化A.S.樹脂	1組	感熱型
4	スプリングラヘッド	ポリアセトール樹脂	1	
5	散水パイプ	硬質塩化ビニル樹脂	1組	
6	上りパイプ	硬質塩化ビニル樹脂	1組	
7	充てん材	硬質塩化ビニル樹脂	1組	
8	ケーシング	ガラス繊維強化ポリエステル樹脂	1組	
9	充てん材受	硬質塩化ビニル樹脂	1組	
10	ルーバ	ポリプロピレン樹脂	1組	
11	通風口支柱	ポリプロピレン樹脂	1組	
12	下部水槽	ガラス繊維強化ポリエステル樹脂	1組	
13	ストレーナ	ポリエチレン樹脂	1組	
14	消音マット	強化シリコン樹脂、塩化ビニル樹脂	1組	
15	水処理装置	ポリプロピレン樹脂	1組	
16	強制自動フロー装置		1組	
17	梁台	鉄鋼	1	常備品、ゆめつき
18	ポン		1	インベナはSUS304
19	ファンガード	SUS304	1	

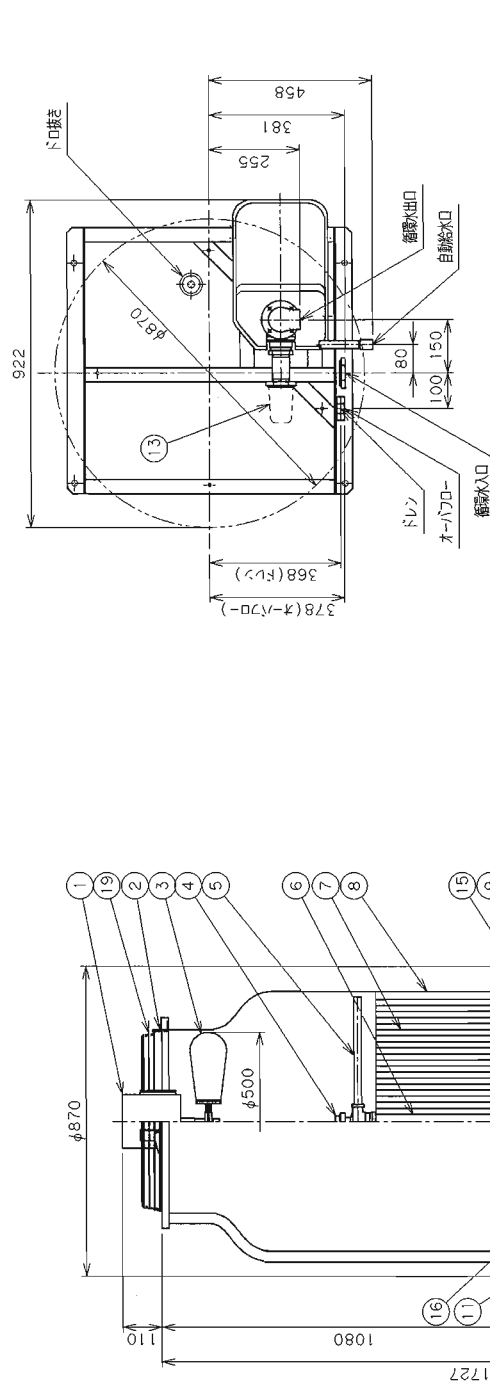

(地)

1. 冷気塔本体は低騒音を使用しております。
2. 冷気塔周囲に於ける送風作業等の花び散が冷気塔に付着しないよう注意を要いたします。
3. 配管装置水出口は、エルボ（RCエッジ）、自動給水口はソケット（Rp）その他の配管はソケット（Gネジ）を使用致します。配管接合部にはワッシャー等を締めるなどして無理な荷重をかけるようにして下さい。
4. 基礎レベルは出来るだけ水平に施願します。
5. 基礎ポットは建築制約部に適合致します。
6. 凝露水出口直後に逆噴霧バルブを必ず設置願います。
7. 配管装置にはエア抜きを設置願います。
8. ポンプの基礎足は標準（104 / min）時で建てず。
9. ポンプ名義足は、実足及び配管及びフロンデナーの添付と冷気塔排水口とを加えたものとする。

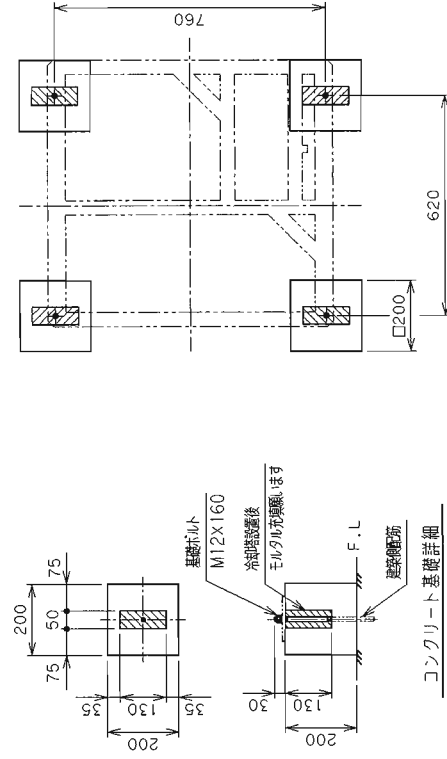

コンクリート基礎詳細

耐震仕様 水平 9.8 (m/s²), 垂直 4.9 (m/s²)

昭和天皇		冷却塔図及び基礎希望図				昭和天皇		型式		MT-P8ES5L	
承認		調査		設計		作図		平成16年 7月28日			
印		印		印		印		三角法			
三菱工業株式会社								B-3040205			