

表	圖	一	表	仕	如	最	近
---	---	---	---	---	---	---	---

冷却能力 kW	入口温度 ℃	出口温度 ℃	発熱温度 ℃	水量 L/min	モータ kW×P×台数	電流値(A) 50Hz/200V	駆動方式	ファン直径	風量 m³/min	配管サイズ				補給水圧力 MPa	排水水量 m	質量(kg)	
										循環水入口	循環水出口	オーバフロー	自動給水口			製品重量	運転重量
22.67	37	32	27	65	0.1×6×1	0.83	直結	400	42	40A	40A	25A	15A	0.02~0.3	1.5	57	98

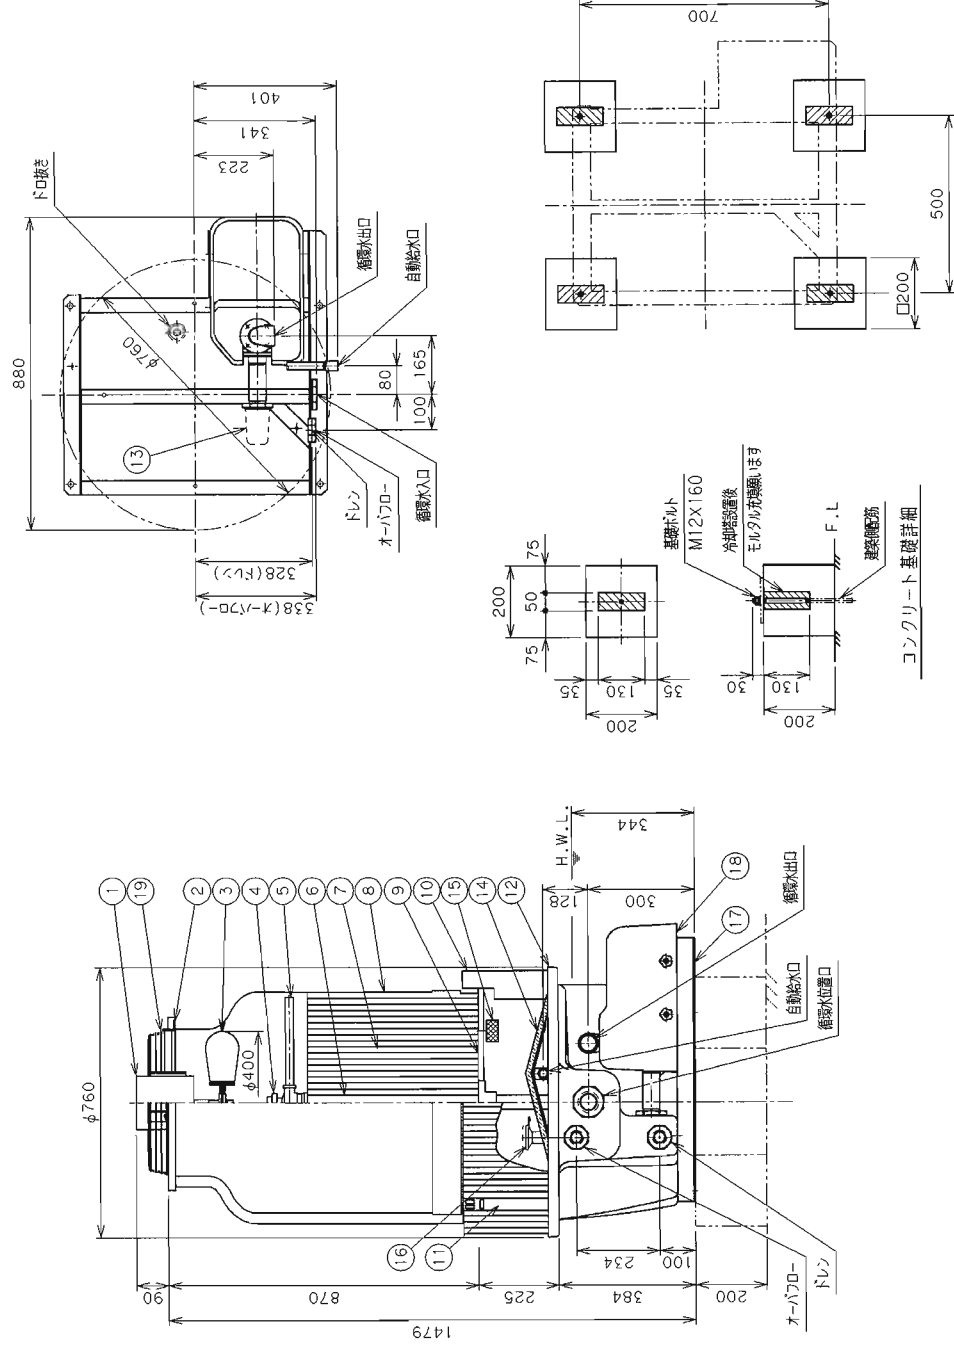
ボンプ仕様			基礎	
型式	周波数 (Hz)	動力 (kW)	電流値 (A)	ポンプ 全揚程(m)
40SCD5.75	50	0.75	4.2	17.3
				寸法 (mm)
				数
				500×700

品番	型 品 名 称	材	料	層数	期	要
1	モータ			1	冷却塔用	
2	モーターステー		鉄鋼・銅管	1組	溶接並給めっき	
3	ファン		ガラス繊維強化AS樹脂	1組	低騒音型	
4	スプリングラバーヘッド		ポリアセタール樹脂	1		
5	散水パイプ		硬質塩化ビニル樹脂	1組		
6	立上りパイプ		硬質塩化ビニル樹脂	1		
7	充てん材		硬質塩化ビニル樹脂	1組		
8	ケーシング		ガラス繊維強化ポリエステル樹脂	1組		
9	充てん材受		硬質塩化ビニル樹脂	1組		
10	ルーバ		ポリプロピレン樹脂	1組		
11	通風口支柱		ポリプロピレン樹脂	1組		
12	下部水槽		ガラス繊維強化ポリエステル樹脂	1組		
13	ストレーナ		ポリエチレン樹脂	1組		
14	消音マット		塩化ニリデン樹脂、塩化ニル樹脂	1組		
15	水処理装置		ポリプロピレン樹脂	1組		
16	強制自動ブロー装置			1組		
17	17 架台		鉄鋼	1	溶接並給めっき	
18	ポンプ			1	インペラはSUS304	
19	ファンガード		SUS304	1		

(其)

1. 冷却塔本体は低騒音を使用しております。
2. 冷却塔設置国に於ける地盤作業等の花費が冷却塔に付着しないよう準仕嘉願します。
3. 配管配管水出口はエルボ（RCバルブ）、自動排水口はソケット（RCバルブ）の他はソケット（Gネジ）を使用致します。配管排水口にはフレンチ等接続するなどして無理な荷重を掛けないようにして下さい。
4. 基礎レベルは出来るだけ水平に施工願います。
5. 基礎ポルトは建築関係請に締結願います。
6. 循環水出口直後に逆流防止バルブを必ず設置願います。
7. 配管設置時にはエア抜きを要設置願います。
8. ポンプ室は騒音基準（65 $\frac{\text{dB}}{\text{min}}$ ）時を値です。
9. ポンプ室設置は、実地と配管及びフッデンサーの抵抗と冷却塔設置水循環とを考慮する必要があります。

水平 9.8 (m/s²), 垂直 4.9 (m/s²)

[illegible]