
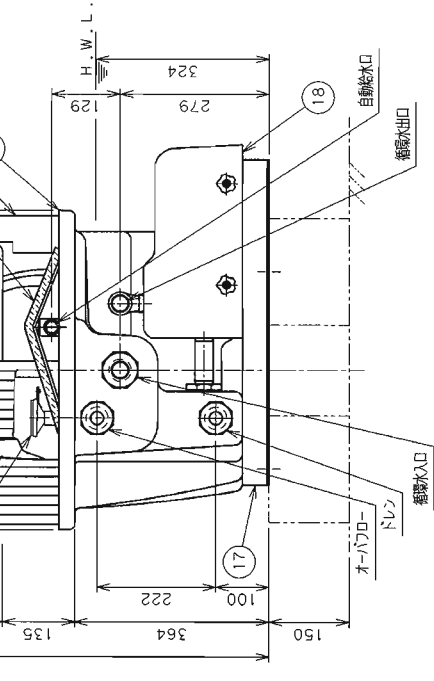


冷 却 塔 仕 様 一 覧 表

冷却能力 kW	入口温度 ℃	出口温度 ℃	湿球温度 ℃	水量 L/min	モーター kW×P×台数	電流量(A) 60Hz/200V	駆動 方式	ファン 直径	風量 m³/min	配 管 サ イ ズ			補給圧力 MPa	損失水頭 m	質 量 (kg)	
										循環水 入口	循環水 出口	オーバ フロー			製品質量	運転質量
9.070	37	32	27	26	0.05×4×1	0.45	直 結	300	25	25A	25A	20A	0.02~0.3	1.5	36	64

ポンプ仕様				基礎	
型 式	周波数 (Hz)	動力 (kW)	電流量 (A)	ポンプ 全揚程(m)	寸法 (mm)
25SC06.25	60	0.25	1.4	13.5	4 370×550

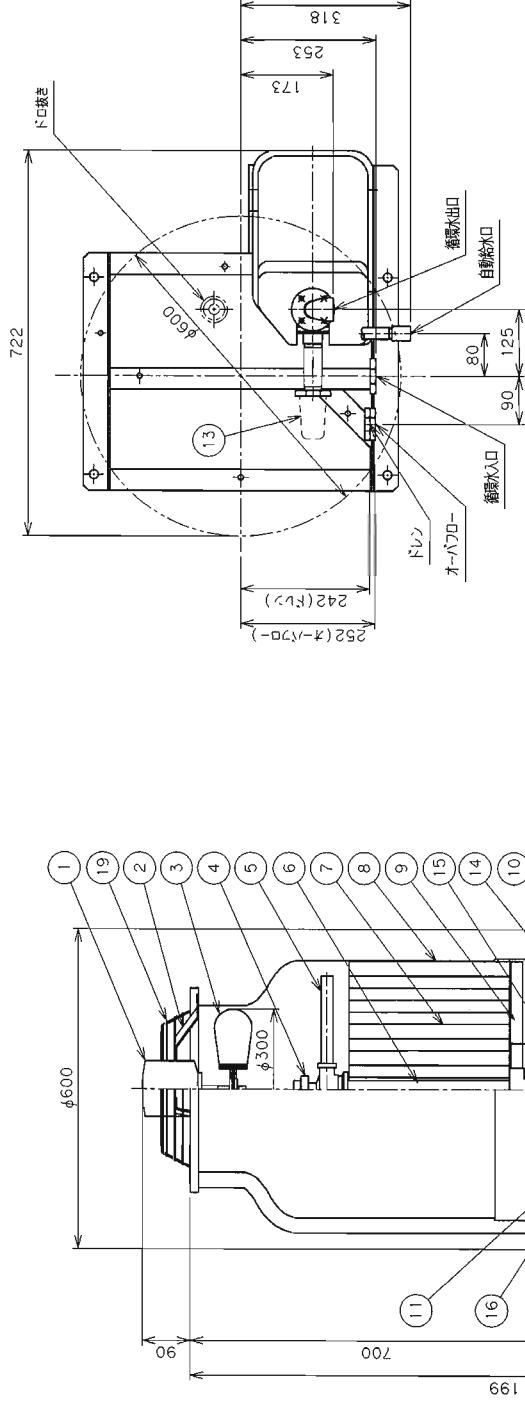

(注)

1. 冷却塔本体は低騒音型を使用しております。
2. 冷却塔周囲に於ける溶接作業等の火花類が冷却塔に付着しないよう御注意願います。
3. 配管部循環水出口はエルボ(RCネジ)、自動給水口はソケット(Ro)その他の配管はソケット(Gネジ)を使用致します。配管接続口にはフレキ等を設けるなどして無理な荷重をかけないようにして下さい。
4. 基礎レベルは出来るだけ水平に施工願います。
5. 基礎ボルトは建築制振部に締結願います。
6. 循環水出口直後に流量調整バルブを必ず設置願います。
7. 配管最底部にはエア抜きを設置願います。
8. ポンプ全揚程は標準水量(26L/min)時の値です。
9. ポンプ全揚程は、実揚程と配管及びコンデンサーの抵抗と冷却塔損失水頭とを加えたものです。

耐震仕様 水平 9.8[m/s²]、垂直 4.9[m/s²]

製品写真	製品図	冷却塔図及び基礎希望図					図 号
		MT-P2ES6L					
		平成20年 6月10日					
		三 角 法					
製品写真	製品図	承認	調査	設計	作 図	三菱重工株式会社	
							