
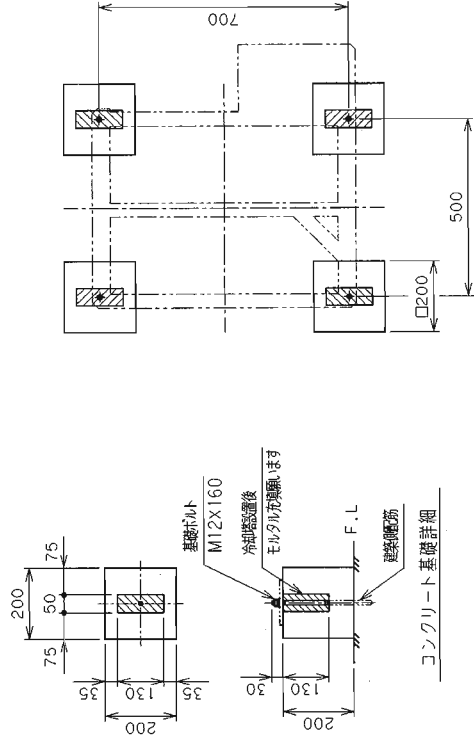
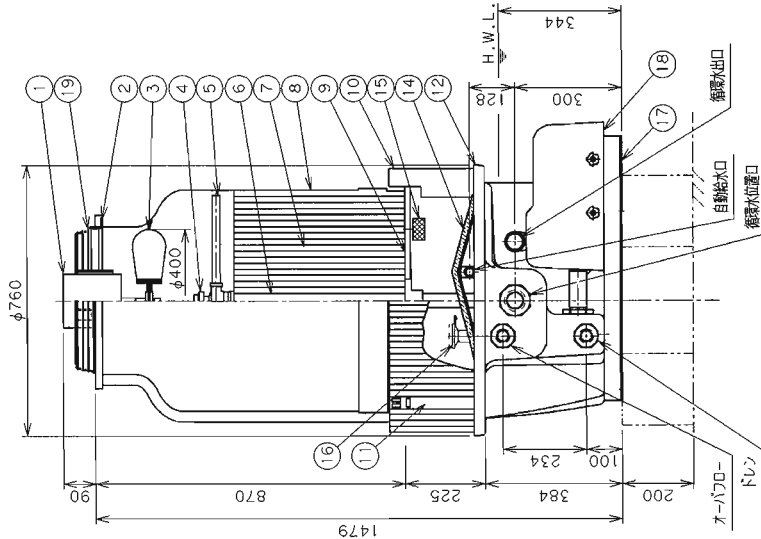


冷 却 塔 仕 様 一 覧 表

| 冷却能力  | 入口温度 | 出口温度 | 送球温度 | 水量 | モータ     | 電流値(A) |   | 駆動方式 | ファン直径 | 風量 |       | 配管サイズ   |           |        |          | 補給水圧力 | 損失水頭 | 質量(kg) |         |
|-------|------|------|------|----|---------|--------|---|------|-------|----|-------|---------|-----------|--------|----------|-------|------|--------|---------|
|       |      |      |      |    |         | ℃      | ℃ |      |       | ℃  | L/min | kW×P×台数 | 60Hz/200V | m³/min | 循環水入口    |       |      | 循環水出口  | オーバフロー口 |
| 22.67 | 37   | 32   | 27   | 65 | 0.1×6×1 | 0.74   |   | 直結   | 400   | 42 | 40A   | 25A     | 25A       | 15A    | 0.02~0.3 | 1.5   | 57   | 98     |         |

| ポンプ仕様     |             |            |            | 基礎            |               |
|-----------|-------------|------------|------------|---------------|---------------|
| 型 式       | 周波数<br>(Hz) | 動力<br>(kW) | 電流量<br>(A) | ポンプ<br>全揚程(m) | 数 寸 法<br>(mm) |
| 40SCD6.75 | 60          | 0.75       | 3.5        | 21.1          | 4 500×700     |

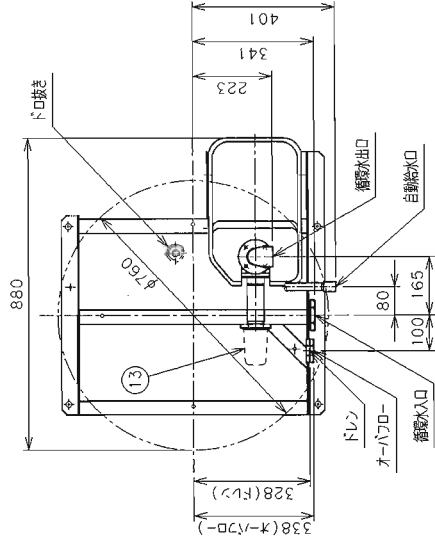

耐風仕様 水平 9.8[m/s<sup>2</sup>], 垂直 4.9[m/s<sup>2</sup>]

|           |       |             |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |    |
|-----------|-------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 製造元       | 名称    | 冷却塔図及び基礎希望図 | 図 面                                                                                 |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | 製図 |
| 承認        |       |             | 調査                                                                                  | 設計                                                                                  | 作 図                                                                                 |  |    |
| 調整        |       |             |  |  |  |  |    |
| 型式        |       |             | MT-P5ES6H                                                                           |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |    |
| 完成        |       |             | 平成16年 7月28日                                                                         |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |    |
| 図 号       | 三 角 法 |             |                                                                                     |                                                                                     | B-3040220                                                                           |                                                                                     |    |
| 三菱重工業株式会社 |       |             |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |    |

(注)

1. 冷却塔本体は低騒音型を使用しております。
2. 冷却塔設置面に於ける溶接作業等の火花類が冷却塔に付着しないよう 押注意願します。
3. 配管部循環水出口はエルボ(RCネジ)、自動給水口はソケット(Rc)その他の配管はソケット(Gネジ)を使用致します。配管接続口にはフシキ等を設けるなどして無理な荷重をかけないようにして下さい。
4. 基礎レベルは出来るだけ水平に施工願います。
5. 基礎ボルトは建築側断筋に締結願います。
6. 循環水出口直後に流量調整バルブを必ず設置願います。
7. 配管最頂部にはエア抜きを設置願います。
8. ポンプ全揚程は標準水量(65L/min)時の値です。
9. ポンプ全揚程は、実揚程と配管及びコンデンサーの抵抗と冷却塔損失水頭を加えたものです。