


CNA~Z	コネクタ (口印)
DM	ドレンモータ
F200~203	ヒューズ
FM1	ファンモータ
FS	フロースイッチ
JSL1	スーパージョック (予備) 切換
LED・2	表示灯 (緑-マイコン正常表示)
LED・3	表示灯 (赤-点検表示)
LM1~4	ルームモータ
SM	ステッピングモータ (電子膨張弁用)
SW1	室内アドレスNo.10の位
SW2	室内アドレスNo.1の位
SW3	室外アドレスNo.10の位
SW4	室外アドレスNo.1の位
SW5-1	スーパージョック自動判定/旧固定
SW5-2	室内アドレスNo.100の位
SW6	機種容量切替
SW7-1	運転チェック・ドレン試運転
TB1	端子台 (電源) (口印)
TB2	端子台 (信号) (口印)
Thc	リモコン付属サーミスタ
Thi-A	吸込空気センサー
Thi-R1,2,3	熱点センサー
X4	DM用リレー
■印	閉端接続子

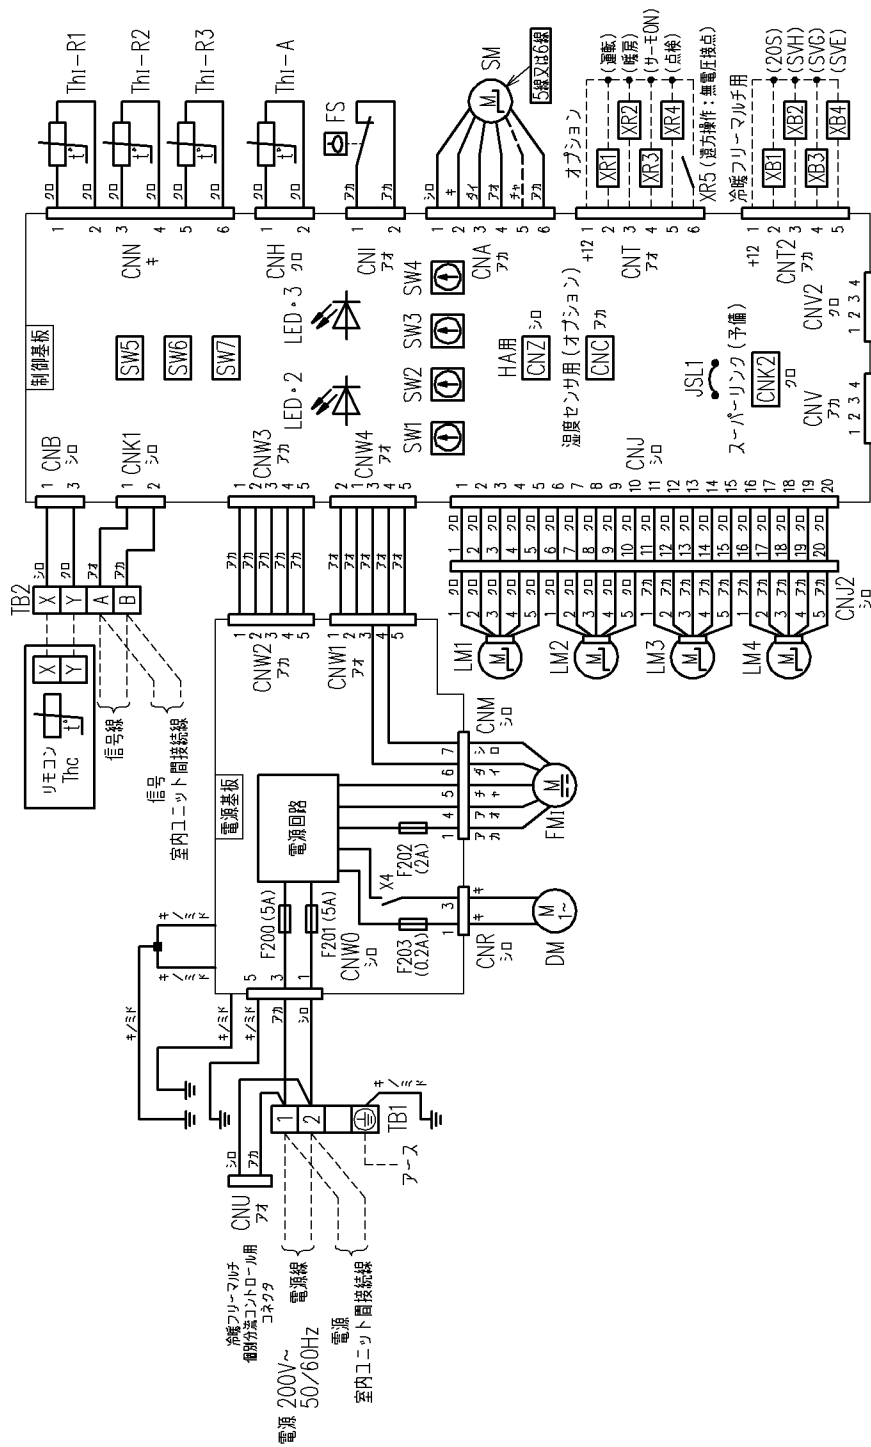

- 記事 1. --- は現地配線を示します。  
 2. TB1は強電用端子台 (電源線)、TB2は弱電用端子台 (リモコン線、信号線) です。  
 3. 室内外接続線 (信号線) 及び室内ユニット間接続線 (信号線) は0.75~2mm<sup>2</sup> X2心を使用してください。  
 4. リモコン配線は0.3mm<sup>2</sup> X2心を使用してください。  
 延長距離が100mを超える場合はリモコン仕様の仕様の仕様に従ってリモコン納入仕様書をご覧ください。  
 5. リモコン配線、信号線は電源線や他の動力線と並行配列しないでください。

通用機種	
GTVP713MB, 903MB, 1123MB, GTVP1403MB, 1603MB	
形式	GTV パネル T-PSA-36W
発行者	小林
図番	室内機配線図 (WIRING)
記号	B
類別	1/1
080630 PJF000Z066	