


CNA～Z	コネクタ (口印)
DM	ドレンモータ
F1,F200～203	ヒューズ
FM1	ファンモータ
FS	フロースイッチ
JSL1	スーパージンク (予備) 切換
LED・2	表示灯 (緑-マイコン正常表示)
LED・3	表示灯 (赤-点検表示)
LM1～4	ルーパーモータ
M1,2	グリル自動昇降用モータ
PS	パネルスイッチ
SM	ステッピングモータ (電子膨張弁用)
SW1	室内アドレシNo.10の位
SW2	室内アドレシNo.10の位
SW3	室外アドレシNo.10の位
SW4	室外アドレシNo.10の位
SW5-1	スーパージンク自動判定/旧固定
SW5-2	室内アドレシNo.100の位
SW6	機種容量切替
SW7-1	運転チェック・ドレン試運転
TB1	端子台 (電源) (口印)
TB2	端子台 (通信) (口印)
Thc	リモコン付属サーミスタ
Thi-A	吸込空気センサー
Thi-R1,2,3	熱交センサー
WS1,2	昇降ワイヤゆるみ検知スイッチ
X4	DM用リレー
■印	閉端接続子
52X7	正逆転用リレー
52X8-1,2	M1,M2用リレー

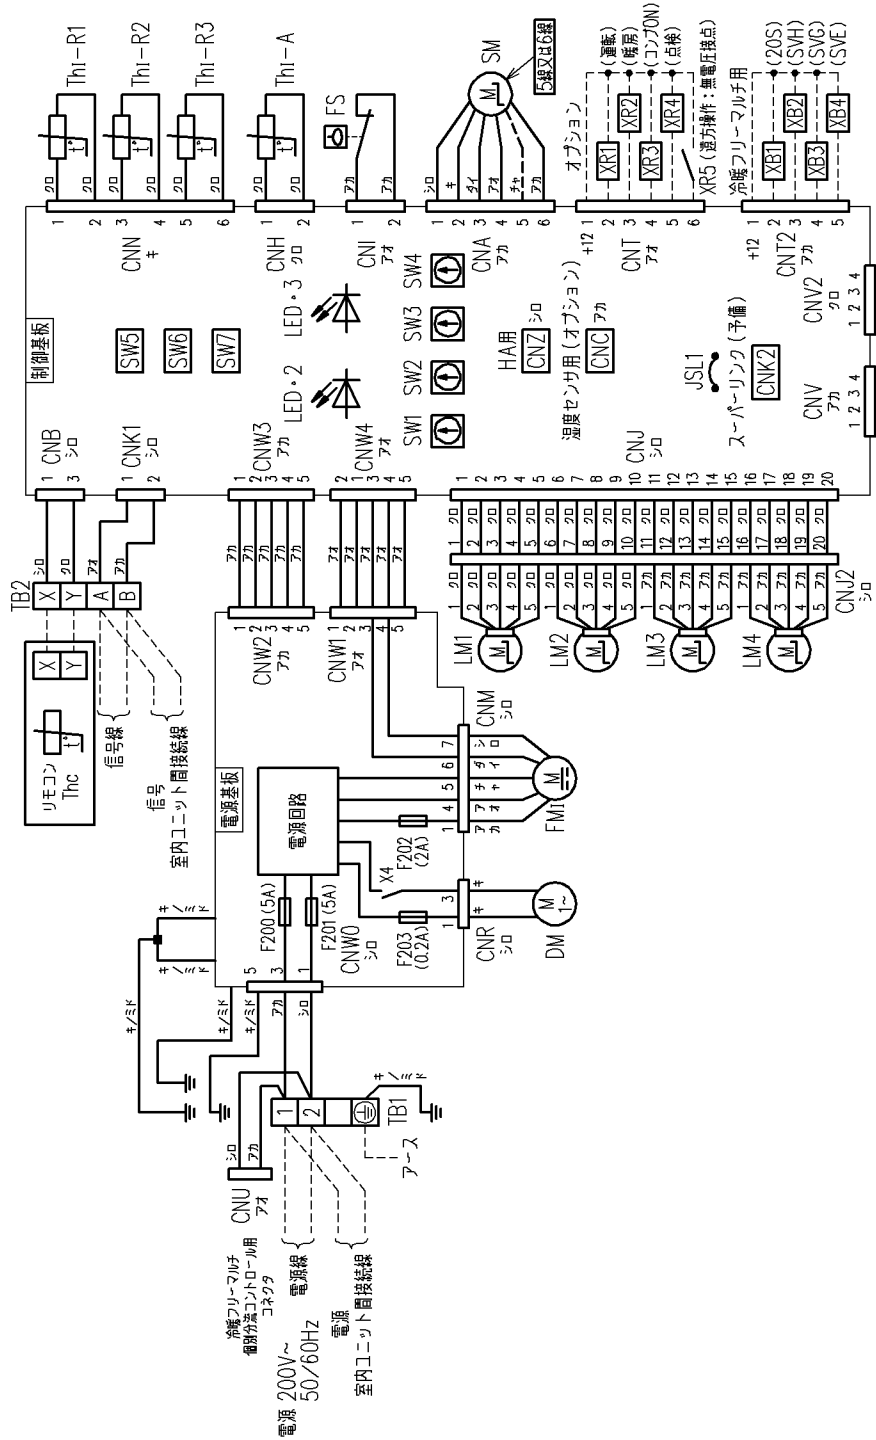

- 記事 1. --- は現地配線を示します。
2. TB1は強電用端子台 (電源線)、TB2は弱電用端子台 (リモコン線、信号線) です。
3. 室内外接続線 (信号線) 及び室内ユニット間接続線 (信号線) は0.75～2mm² X2心を使用してください。
4. リモコン配線は0.3mm² X2心を使用してください。
延長距離が100mを超える場合にはリモコン仕様仕様の仕様がをご覧ください。
5. リモコン配線、信号線は電源線や他の動力線と並行配列しないでください。

適用機種		GTP563S8, 713S8, 903S8, 1123S8, 1403S8	
形式	GT	パネル	T-PSA-36W
発行	名	小林	室内機配線図 (WIRING)
図	番	080630	PJF000Z083
別	記	B	1/1