


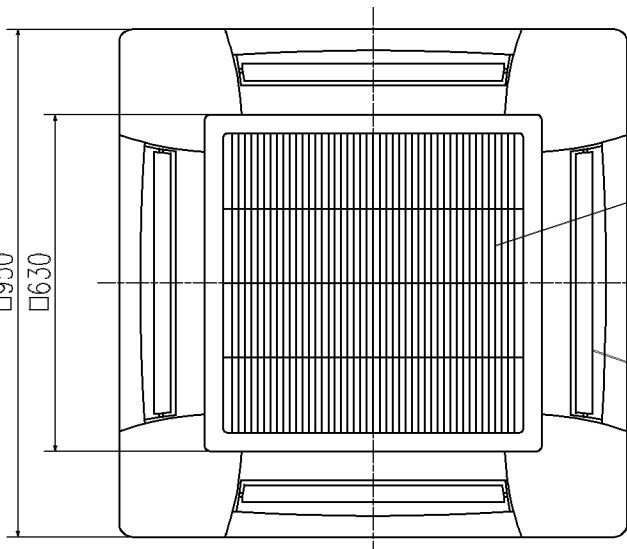
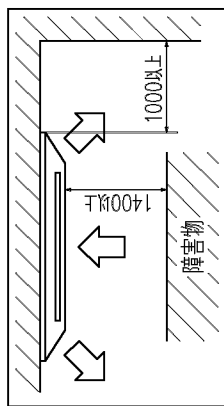

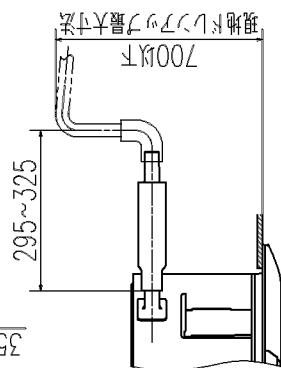
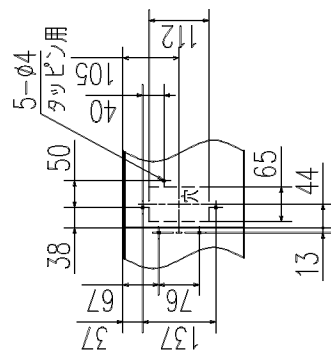


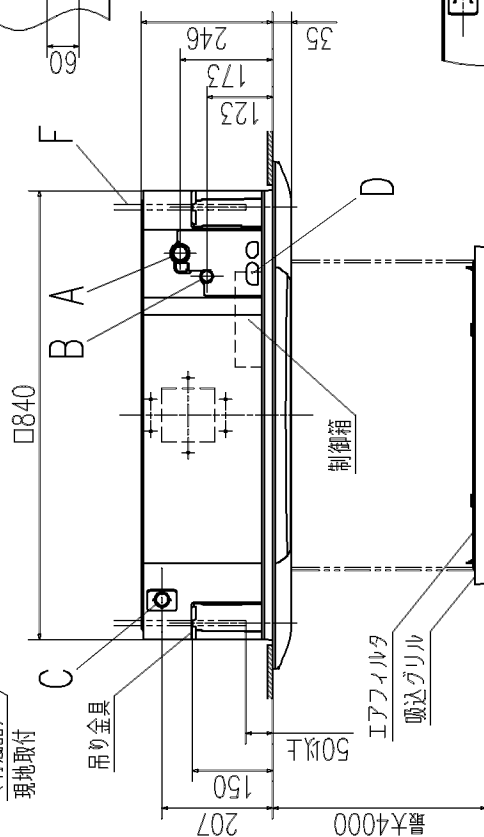

記号	内 容		
	機 種	P56	P71
A	冷媒ガス配管	φ12.7 (フレア)	φ15.88 (フレア)
B	冷媒液種配管	φ6.35 (フレア)	φ9.52 (フレア)
C	ドレン配管	VP20 注 (2)	
D	電源取入口		
E	吊りボルト	(M10又はM8)	
F	O/A取入口		
G	本体分岐タクト接続口		
H	加温器接続口		
J	加温器接続口		
K	加温器余剰水接続口		



隣接設置の場合は、ユニット間を4000以上離してください。

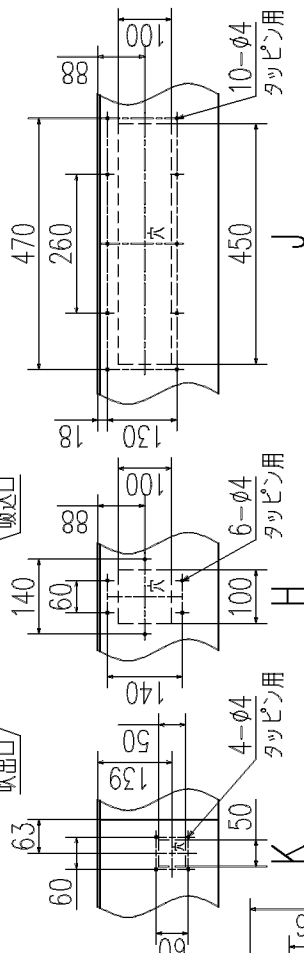

- 注(1) 装置銘板は吸込グリル内に付いています。
 (2) VP20用接続ソケットを現地手配してください。
 (3) 据付高さは2.5m以上としてください。

適用機種

GTP563S8, 713S8

形式	GT	パネル	T-PSCL-36W	
----	----	-----	------------	---

室内機外形図 (OUTLINE)

立原	080110	圖書	PJF000Z089	訂	冊別
----	--------	----	------------	---	----