

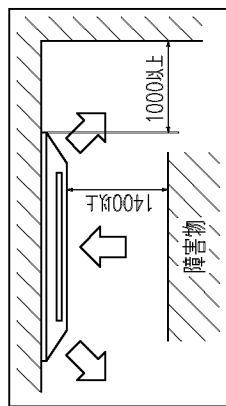

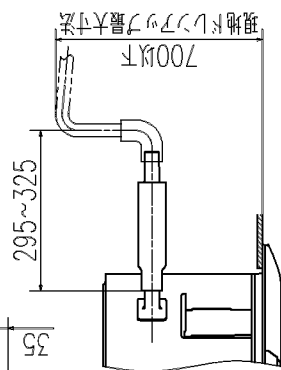


記号	内 容
A	冷媒ガス側配管
B	冷媒液側配管
C	ドレン配管
D	電源取入口
F	吊りボルト
G	OA取入口
H	吹出分歧ダクト接続口
J	加湿器接続口
K	加湿器余剰水接続口

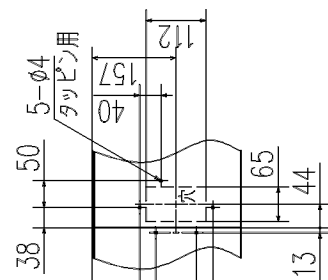

除疫措置の場合は、ユニット間を5000以上離してください。

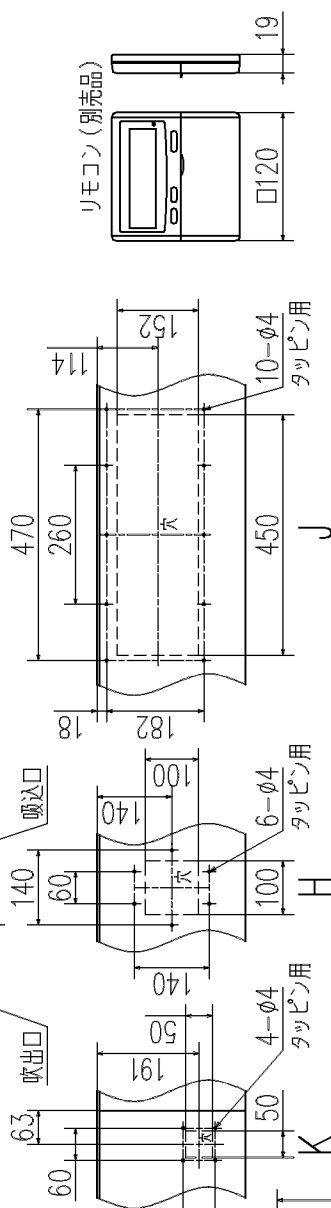

注(1) 装置銘板は吸込グリル内に付いてます。
 (2) VP20用接続ソケットを現地手配してください。
 (3) 据付高さは2.5m以上としてください。

適用機種		GTP903S8, 1123S8, 1403S8	
形式	GT	パネル	T-PSC-L-36W
発行者		名称	室内機外形図 (OUTLINE)
笠原	図番	室内機外形図 (OUTLINE)	
080110	PJF000Z091	訂	符
		異	異
		1	1