


ヒートポンプ機の場合
点検内のヒータ回路は別添電圧ヒータを
取付けた場合を示します。

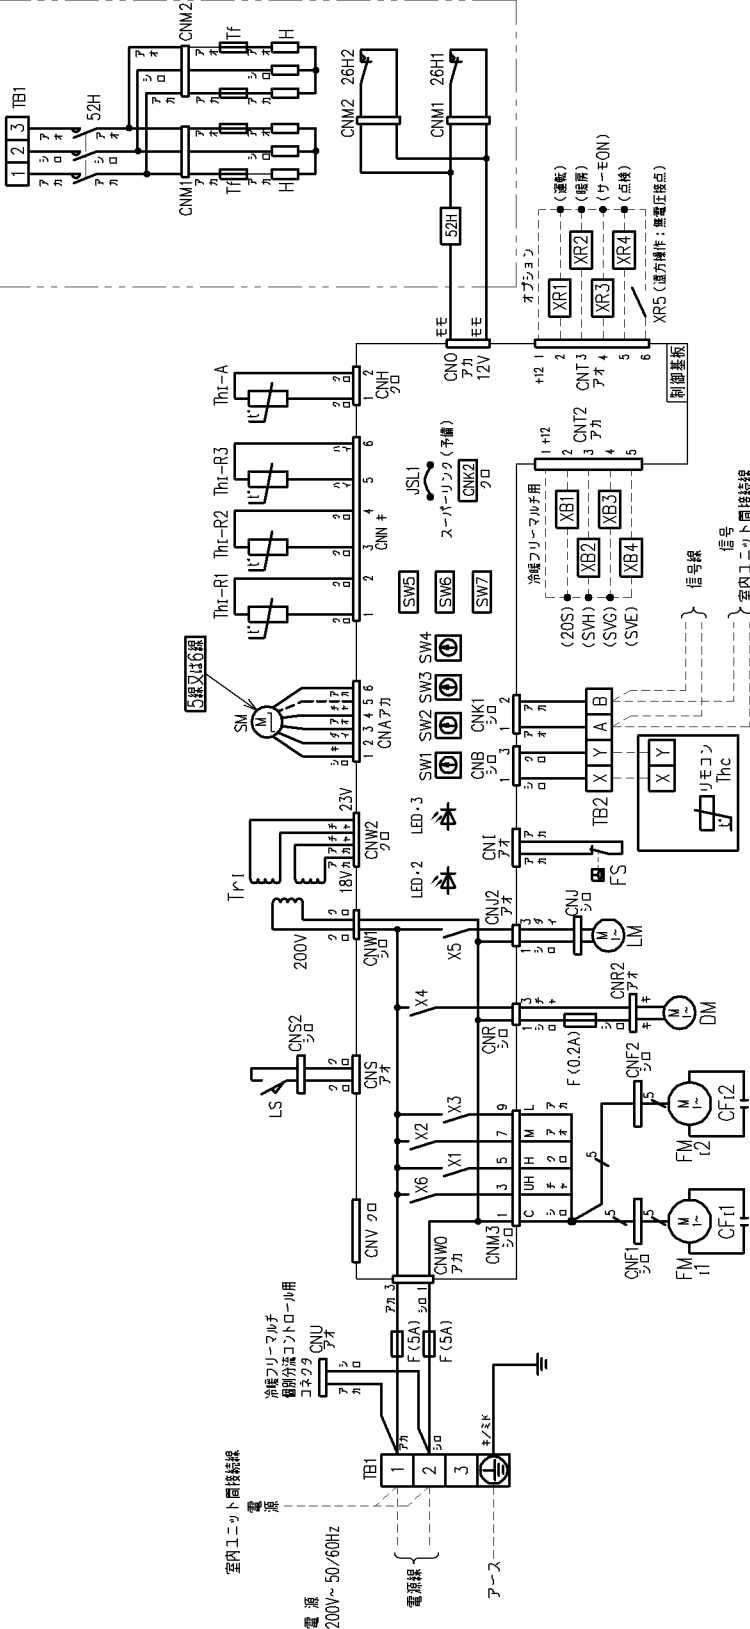

- 記事 1. --- は現地配線を示します。
2. TB1は強電用端子台（電源線）、TB2は弱電用端子台（リモコン線、信号線）です。
3. 室内外接続線（信号線）及び室内ユニット間接続線（信号線）は0.75~2mm² X2心を使用してください。
4. リモコン配線は0.3mm² X2心を使用してください。
5. リモコン配線、信号線は電源線や他の動力線と並行配列しないでください。

CF11,2	FM1用コンデンサ
CNA~Z	コネクタ（口印）
DM	ドレンモータ
F	ヒューズ
FM11,2	ファンモータ（サーモ付）
FS	フロートスイッチ
H	補助ヒータ
JSL1	スーパージンク（予備）切換
LED・2	表示灯（緑-マイコン正常表示）
LED・3	表示灯（赤-点検表示）
LM	ルーパーモータ
LS	ルーパースイッチ
SM	ステップダウンモータ（電子機張弁用）
SW1	室内アドレシNo.10の位
SW2	室内アドレシNo.10の位
SW3	室外アドレシNo.10の位
SW4	室外アドレシNo.10の位
SW5-1	スーパージンク自動判定/旧固定
SW5-2	室内アドレシNo.100の位
SW6	機種容量切換
SW7-1	運転チャック/ドレン試運転
TB1	端子台（電源）（口印）
TB2	端子台（通信）（口印）
Tf	温度ヒューズ
Thc	リモコン付属サーミスタ
Th1-A	吸込空気センサー
Th1-R1,2,3	熱交センサー
Tr1	トランス
X1~3,6	FM用リレー
X4	DM用リレー
X5	LM用リレー
■印	閉端接続
26H1,2	バイメタルスイッチ
52H	H用電磁接触器

適用機種 GTWP1123MB, 1403MB, 1603MB GTWP1123MBD, 1403MBD, 1603MBD	
形式 GTW	パネル TV-PSA-44W TV-PSB-44W
名称 室内機配線図 (WIRING)	
発行 小林	
国 091113	PJB001Z571/B 1/1