


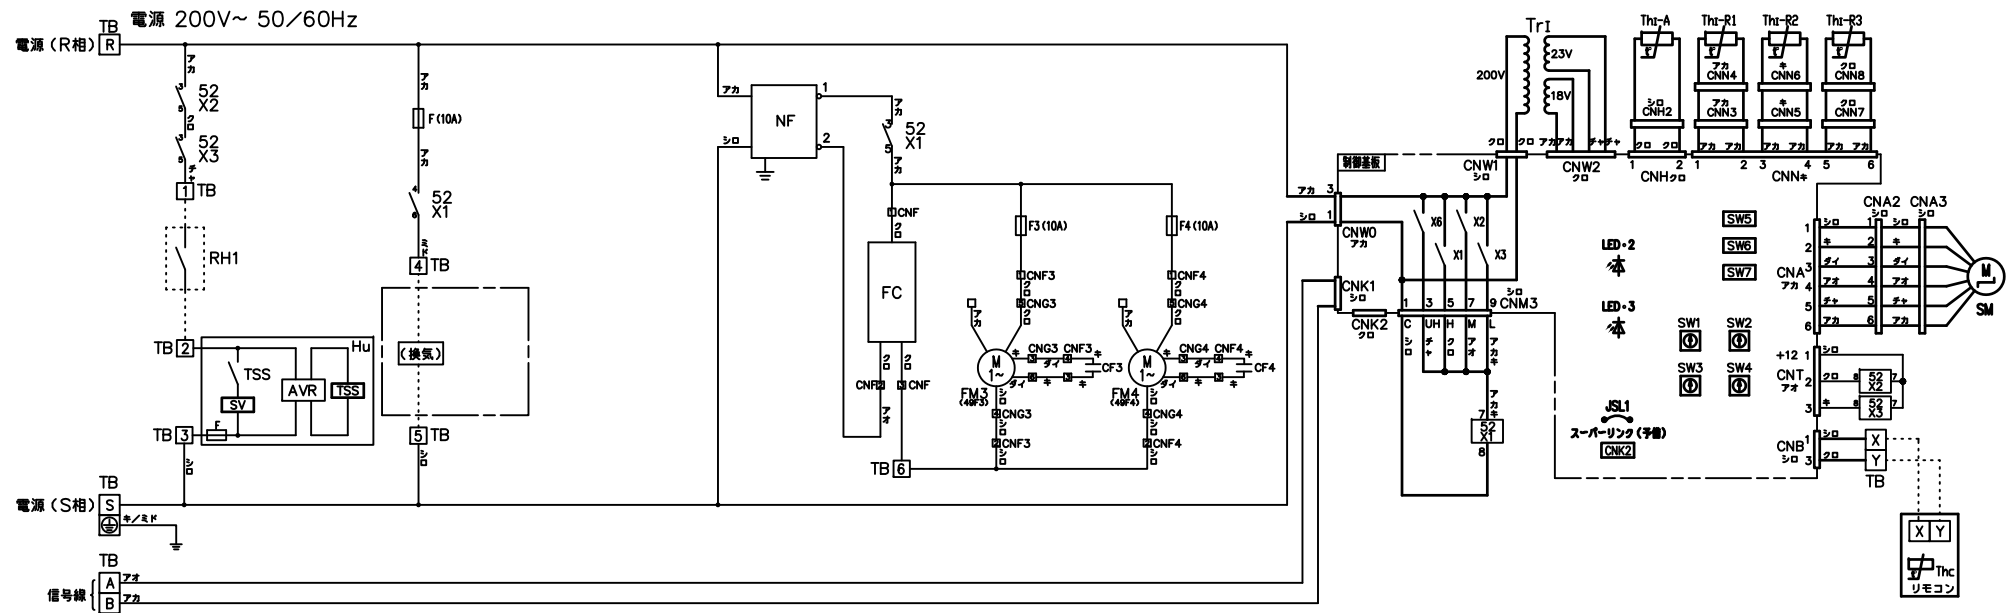

記号	名称	記号	名称	記号	名称
AVR	定電圧レギュレータ	SM	ステッピングモータ (電子膨張弁用)	Thc	リモコン付熱サーミスタ
CF3,4	FM用コンデンサ	SV	給水用電磁弁	Thi-A	吸込空気センサ
CNA~Z	コネクタ (口印)	SW1	室内アドレスNo.10の位	Thi-R1	熱交センサ (赤・Uベンド)
F,F3,F4	ヒューズ	SW2	室内アドレスNo.1の位	Thi-R2	熱交センサ (黄・キャピラリ)
FC	ファンコントローラ	SW3	室外アドレスNo.10の位	Thi-R3	熱交センサ (黒・ガスヘッダ)
FM3,4	送風用電動機 (循環用)	SW4	室外アドレスNo.1の位	Tr1	トランス
Hu	加湿器 (客先手配)	SW5-1	スーパーリンク自動判定/旧固定	X1~3,6	FM用リレー
JSL1	スーパーリンク (予備) 切換	SW5-2	室内アドレスNo.100の位	49F3,4	FM用インターナルサーモ
LED・2	表示灯 (緑・マイコン正常表示)	SW6	機種容量切換	52X1~3	補助継電器
LED・3	表示灯 (赤・点検表示)	SW7-1	運転チェック/ドレン試運転		
NF	ノイズフィルタ	TB	端子台 (口印)		
RH1	ヒューミディスタット (客先手配)	TSS	給水用電磁弁制御回路		

- 記事 1. 本図は、室内ユニットの回路のみ示します。
2. — は現地配線を示します。
3. TBの[A], [B]は信号線用端子台 (5V) です。
4. 室内外接続線 (信号線) 及び室内ユニット間接続線 (信号線) は0.75~2mm² X2心を使用してください。
5. リモコン配線は0.3mm² X2心を使用してください。
- 延長距離が100mを超える場合の仕様についてはリモコン納入仕様書をご覧ください。
6. リモコン配線、信号線は電源線や他の動力線と並行配列しないでください。

適用機種		GAUP1402,1602M7N-R,L	
形式		GAUP-M7N	
発行者	名称	配線図	
加藤	図番	190301 MPC000Z711	
	訂符	A	
	業別	1/1	