




据付最小スペース

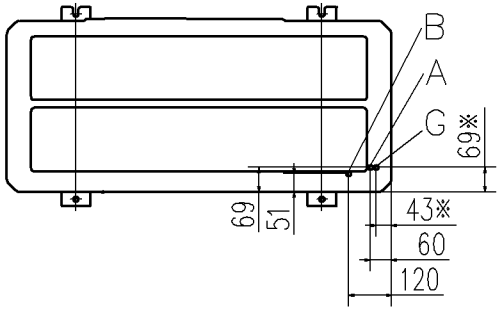


記号	内	容
A	冷媒ガス側付属配管接続口	φ19.05（フレア）
B	冷媒液側配管接続口	φ9.52（フレア）
C	配管配線取出口	
D	ドレン排水用穴	φ20 4ケ所
E	アンカーボルト用穴	M10用4ケ所
F	配線取出口	φ30 2ケ所（前） φ45（横） φ30 2ヶ所（後）
G	冷媒ガス側配管接続口	φ22.22（ろう付）

注（1）四面障壁は不可です。
（2）ユニットは必ずアンカーボルトで固定してください。
アンカーボルト飛び出し長さは15mm以下と してください。
（3）強風が吹きつける場合は吹出口と風向を直角にしてください。
（4）ユニット上部には,1m以上のスペースをとってください。
（5）吹出口前面の障壁はユニット高さ以下としてください。
（6）装置銘板は正面右下についています。
（7）冷媒ガス配管は付属のφ22.22接続用配管を使用し
現地配管と接続してください。
（8）※はφ22.22接続用付属配管接続位置を示します。

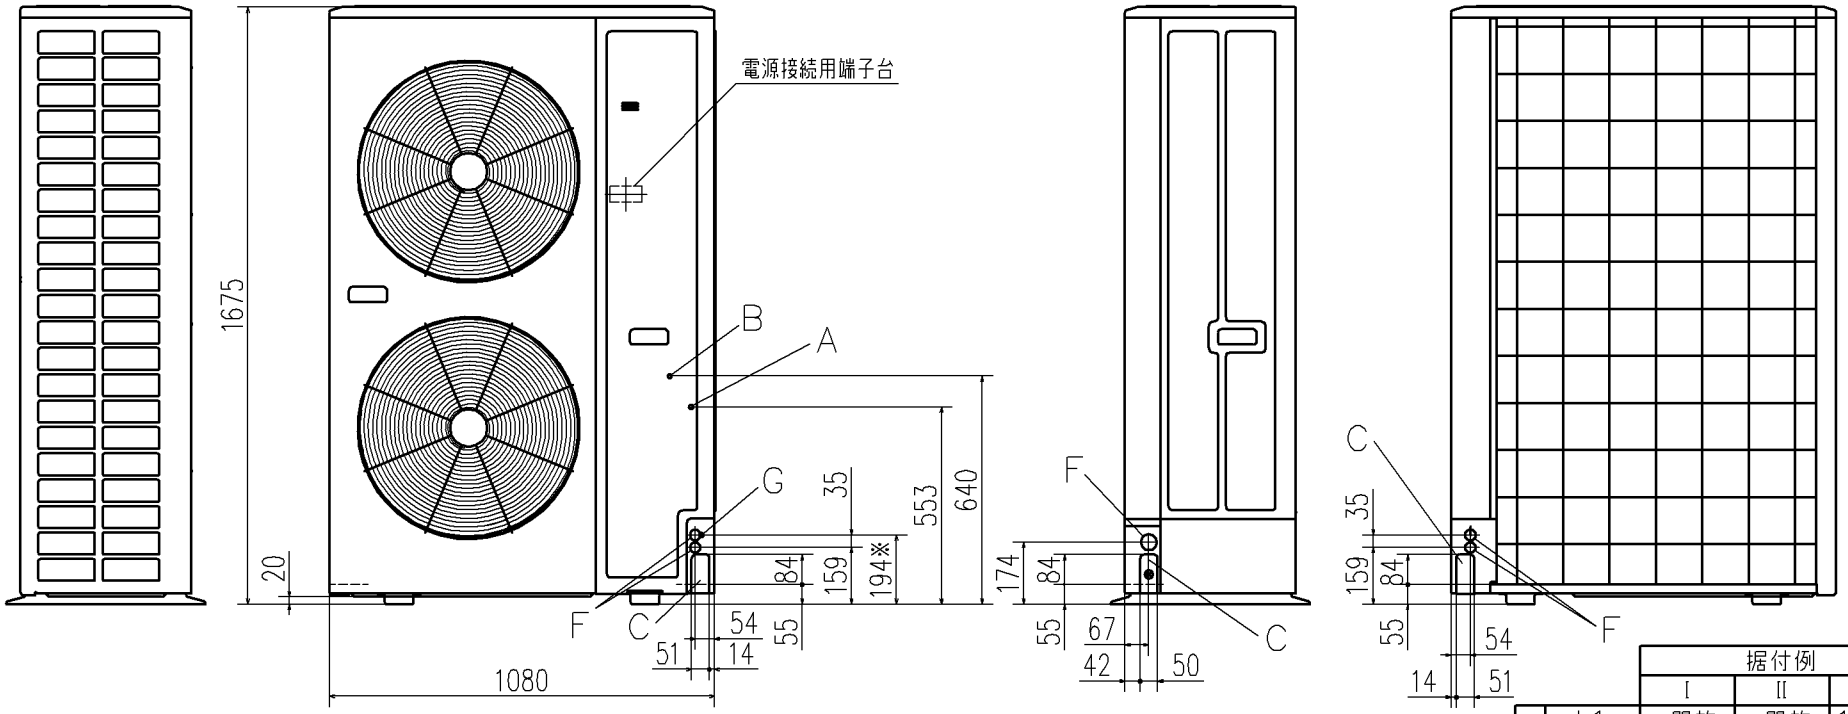

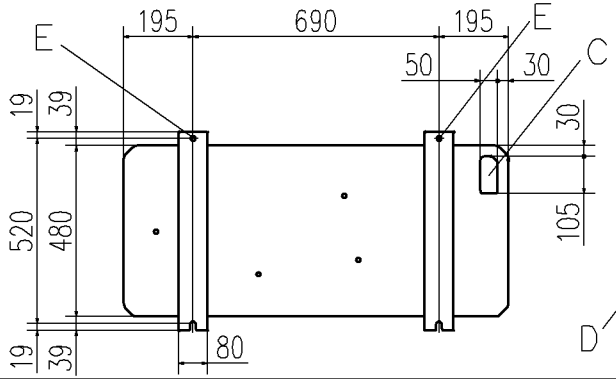

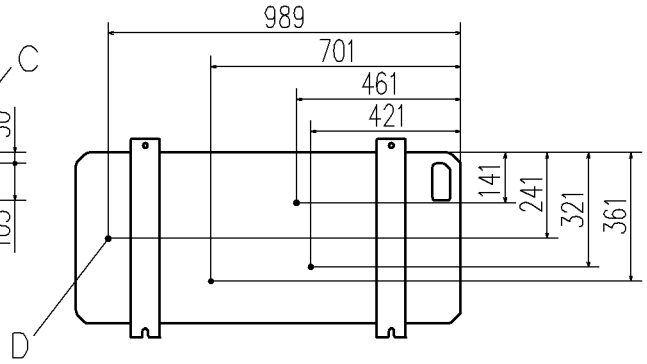

		据付例 I	据付例 II	据付例 III
寸法	L1	開放	開放	1500
	L2	300	5	開放
	L3	150	300	150
	L4	5	5	5

適用機種 AUCVP2803H, AUCVSP2803H
AUCVP2803HA, AUCVSP2803HA
AUCVP2803DCA, AUCVSP2803DCA
AUCVRP2803HA, AUCVRSP2803HA
AUCVP2803HAV

形式 AUCV

発行者 千賀 09.512

名称 室外機外形図

図番 PCD000Z488

訂符 H

葉別 1/1