
記号	内	容
A	冷媒ガス側配管接続口	φ15.88（フレア）
B	冷媒液側配管接続口	φ9.52（フレア）
C	配管配線取出口	
D	ドレン排水用穴	φ20 3ケ所
E	アンカーボルト用穴	M10用4ケ所
F	配線取出口	φ30 3ケ所

注（1）四面障壁は不可です。
（2）ユニットは必ずアンカーボルトで固定してください。
アンカーボルト飛び出し長さは15mm以下と してください。
（3）強風が吹きつける場合は吹出口と風向を直角にしてください。
（4）ユニット上部には,1m以上のスペースをとってください。
（5）吹出口前面の障壁はユニット高さ以下としてください。
（6）装置銘板は正面右下についています。

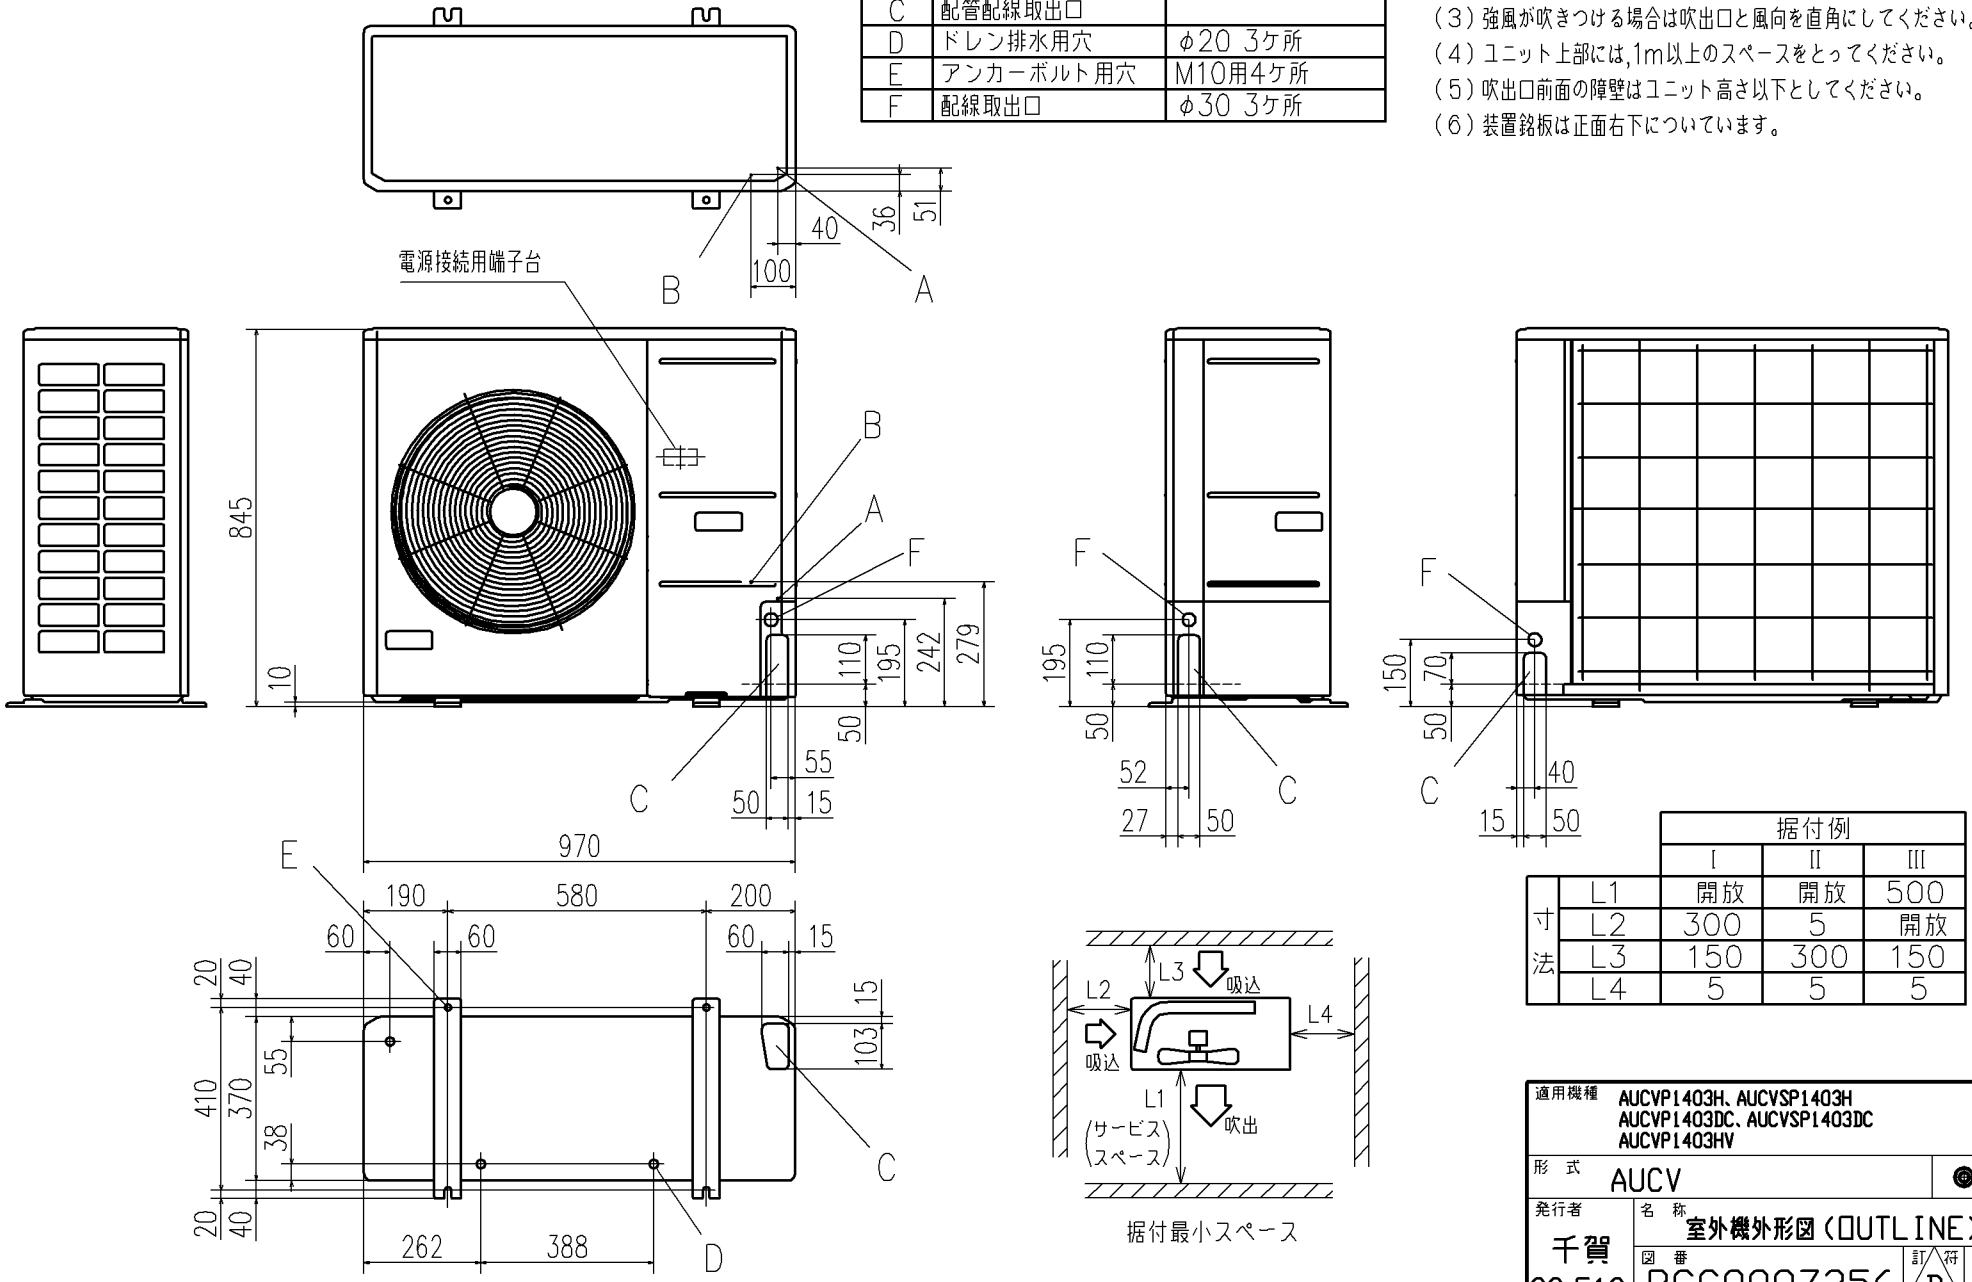

据付最小スペース

		据付例 I	据付例 II	据付例 III
寸法	L1	開放	開放	500
	L2	300	5	開放
	L3	150	300	150
	L4	5	5	5

適用機種 AUCVP1403H、AUCVSP1403H
AUCVP1403DC、AUCVSP1403DC
AUCVP1403HV

形式 AUCV

発行者 千賀 09.512

名称 室外機外形図（OUTLINE）

図番 PCC000Z256 訂符 B 葉別 1/1