




据付最小スペース

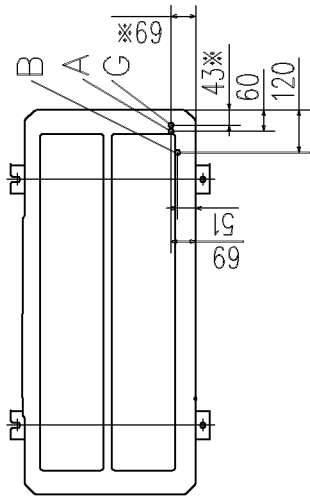


記号	内 容	容
A	冷媒ガス側付属配管接続口	φ19.05 (フレア)
B	冷媒液側配管接続口	φ9.52 (フレア)
C	配管配線取出口	φ20 4ヶ所
D	ドレン排水用穴	M10用4ヶ所
E	アンカーボルト用穴	φ30 2ヶ所 (前) φ45 (横) φ30 2ヶ所 (後)
F	配線取出口	φ25.4 (ろう付)
G	冷媒ガス側配管接続口	φ25.4 (ろう付)

注 (1) 四面障壁は不可です。

- (2) ユニットのアンカーボルトで固定してください。
アンカーボルト飛び出し長さは15mm以下と してください。
(3) 強風が吹きつける場合は吹出口と風向を直角にしてください。
(4) ユニットの上部には、1m以上のスペースをとってください。
(5) 吹出口前面の障壁はユニット高さ以下としてください。
(6) 装置銘板は正面右下についています。
(7) 冷媒ガス配管は付属のφ25.4接続用配管を使用し
現地配管と接続してください。
(8) ※はφ25.4接続用付属配管接続位置を示します。

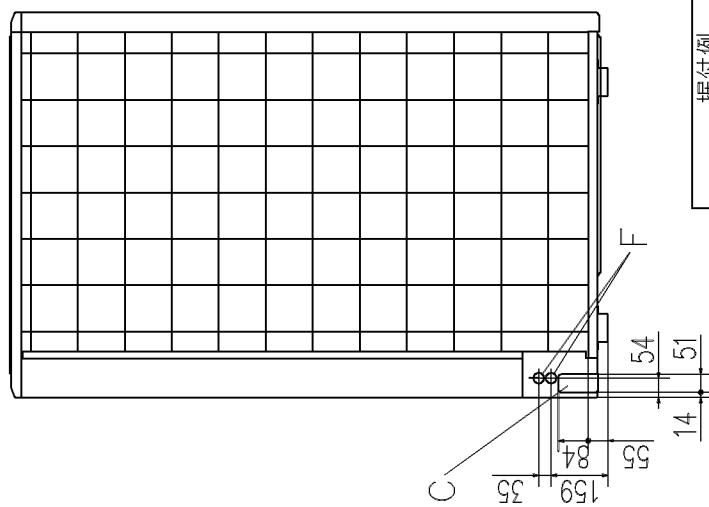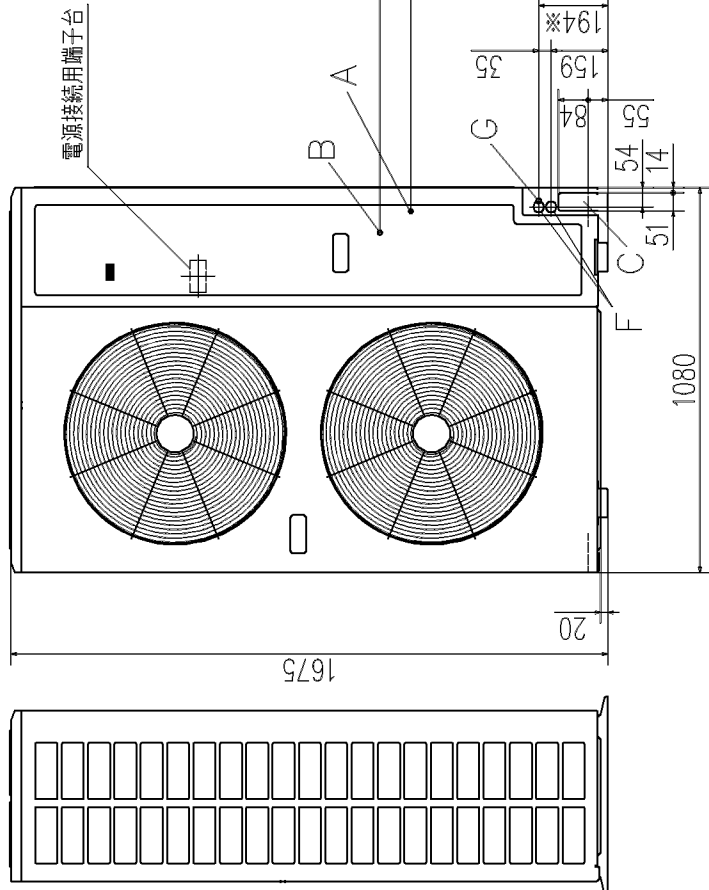

据付例			
	I	II	III
寸	L1 開放	開放	1500
法	L2 300	5	開放
	L3 150	300	150
	L4 5	5	5

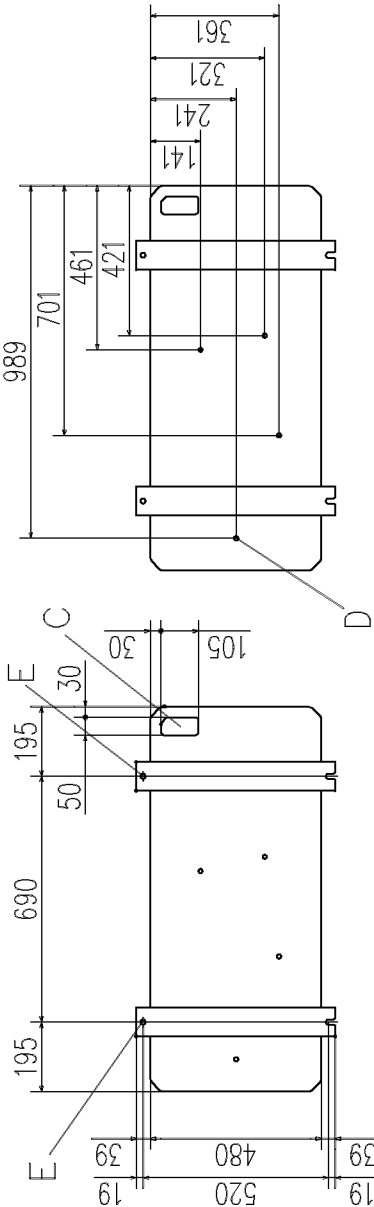

適用機種
FDCVP2243H
FDCVSP2243H

形 式	FDC
発行者	笠原
名 称	室外機外形図
図 番	070731PCA001Z496/B
訂 符	1/1
業 別	