
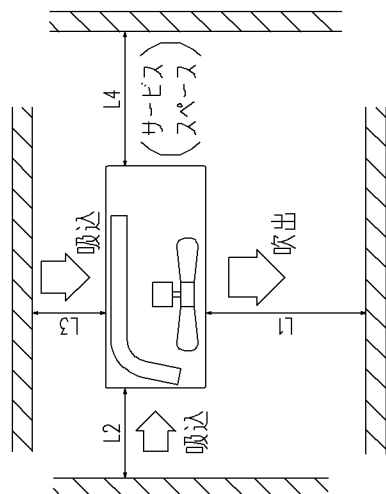


記号	内	容
A	冷媒ガス側配管接続口	φ15.88 (フレア)
B	冷媒液側配管接続口	φ9.52 (フレア)
C	配管配線取出口	
D	ドレン排水用穴	φ20 3ヶ所
E	アンカーボルト用穴	M10用4ヶ所


注(1) 四面障壁は不可です。

- (2) ユニットは必ずアンカーボルトで固定してください。
- アンカーボルト飛び出し長さは15mm以下としてください。
- (3) 強風が吹きつける場合は吹出口と風向を直角にしてください。
- (4) ユニット上部には、1m以上のスペースをとってください。
- (5) 吹出口前面の障壁はユニット高さ以下としてください。
- (6) 装置銘板は正面右下についています。

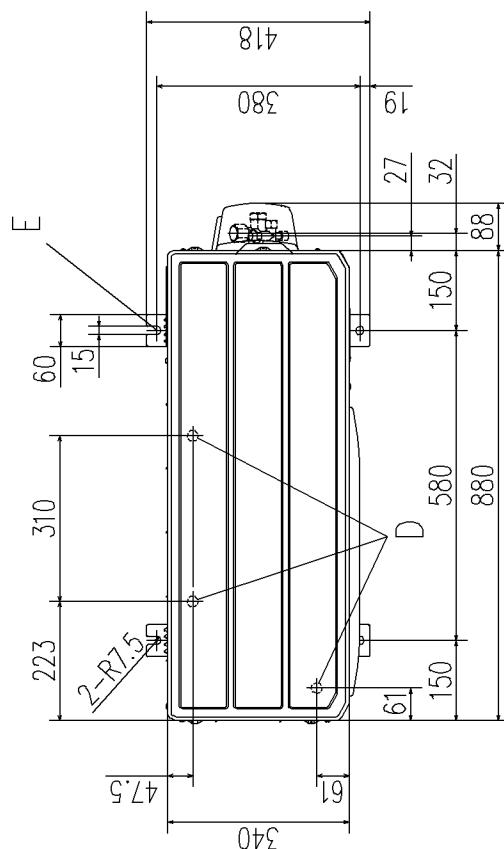

据付最小スペース

		据 付 例		
		I	II	III
寸 法	L1	開放	開放	500
	L2	300	250	開放
	L3	100	150	100
	L4	250	250	250

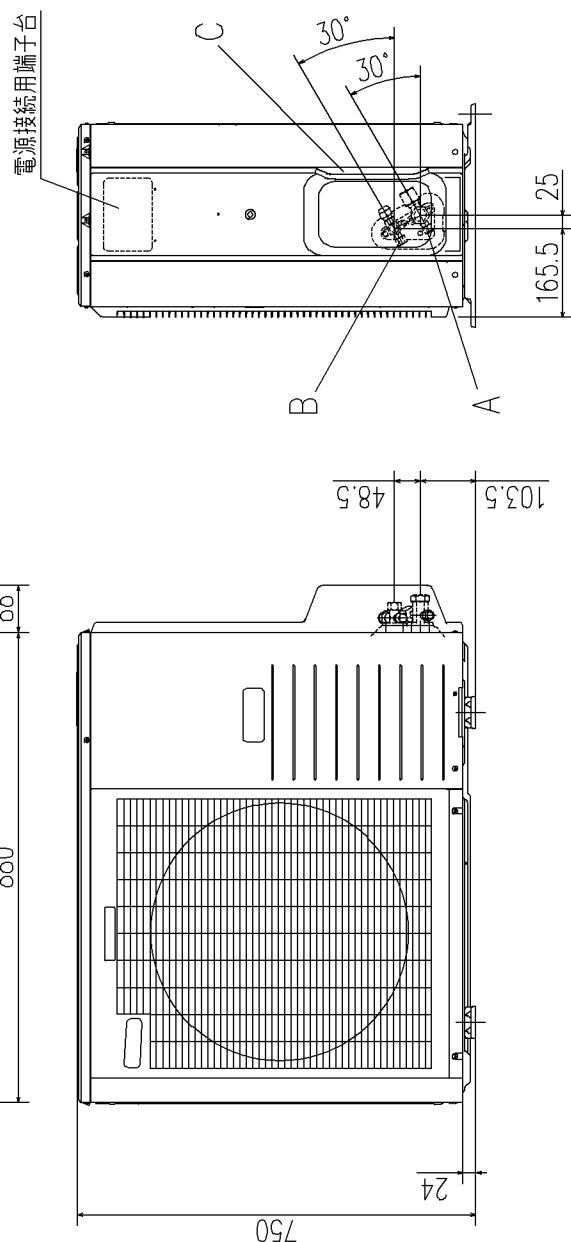

適用機種

形式	FDC	
発行者	小林	室外機外形図 (OUTLINE) 名 称 図 番 PCA0017489 業 別 A 11