


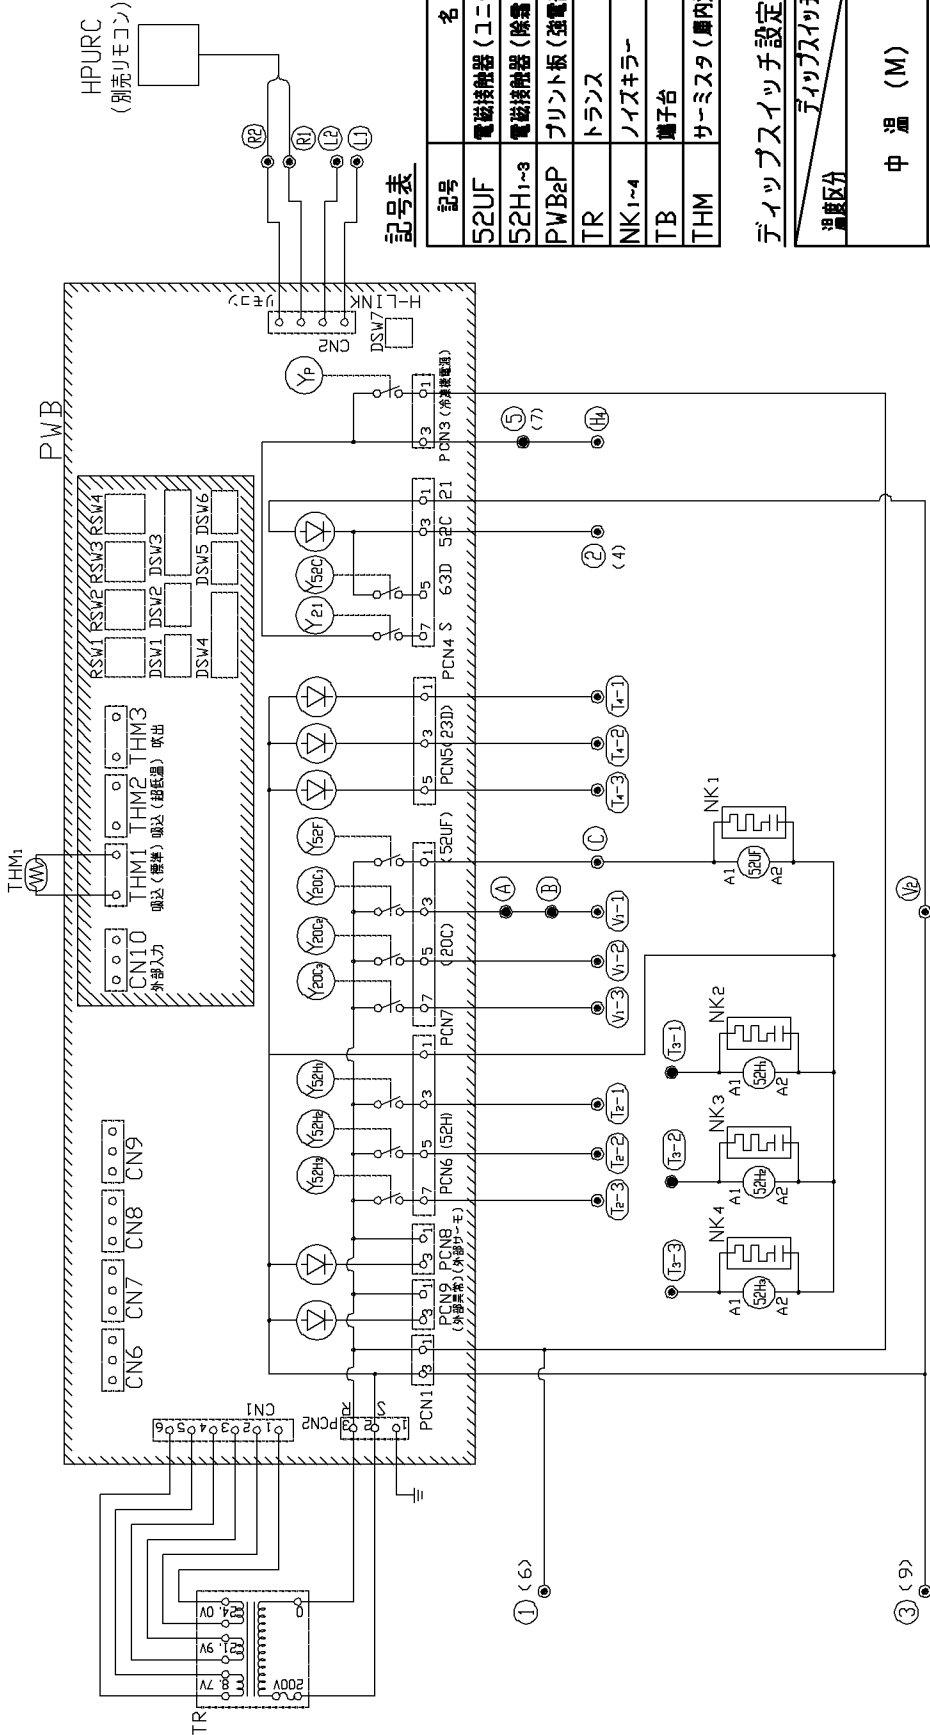

記号表

記号	名 称
52UF	電磁接触器 (ユニットクワ送風機用)
52H1~3	電磁接触器 (除霜ヒータ用)
PWBaP	プリント板 (逆電部)
TR	トランス
NK1~4	ノイズキラー
TB	端子台
THM	サーミスタ (室内温度検知用)

ディップスイッチ設定表 (設定側)

温度区分	ディップスイッチ	DSW2
中 温 (M)	1 2 3 4	DN
低 温 (L)	1 2 3 4	DN

注 記

1. 図中 斜線部分はプリント板を示します。
2. 図中 端子台 (TB) を示します。
3. 工場出荷時のディップスイッチの設定は中温 (M) 設定となっています。
低温 (L) 仕様はディップスイッチ設定表に示す設定に変更して下さい。

適用機種		HPUCC-HLT	
形 式	HPUCC		
発行番号	名 称	電 気 回 路 図 (WIRING DIAGRAM)	図 番
小林	080801	LRH000Z122	1 / 1