



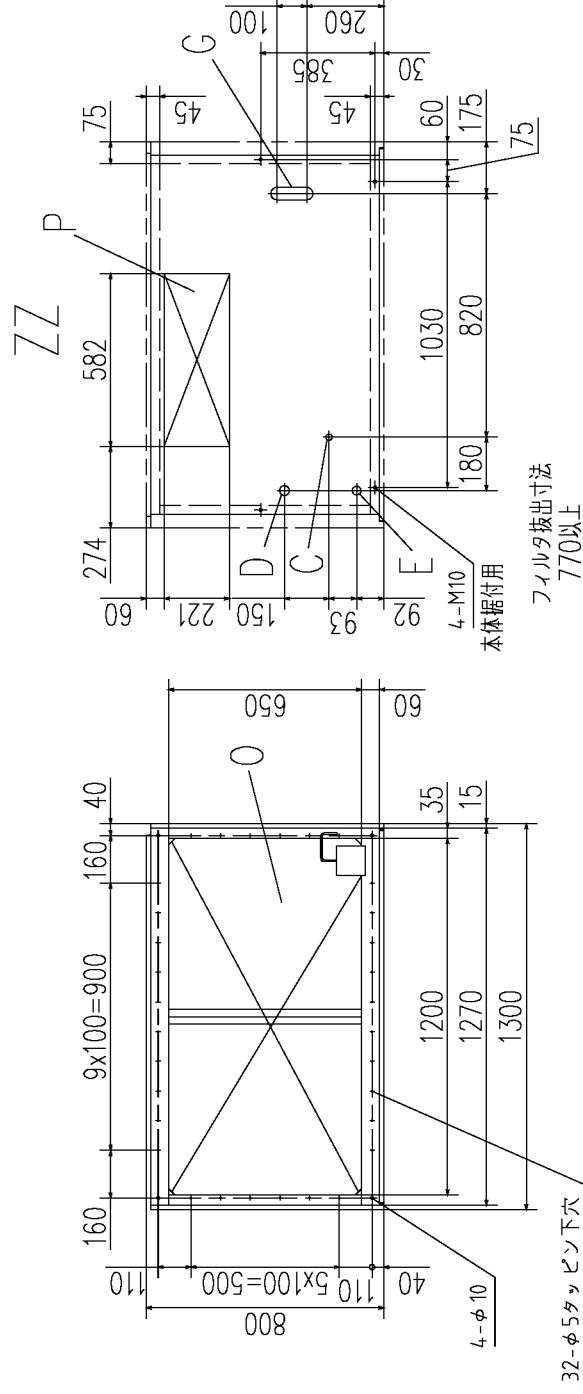

備考 1.床強度は500kg/m²以上の強度を用意してください。
2.床上げ高さは300mm以上を確保してください。

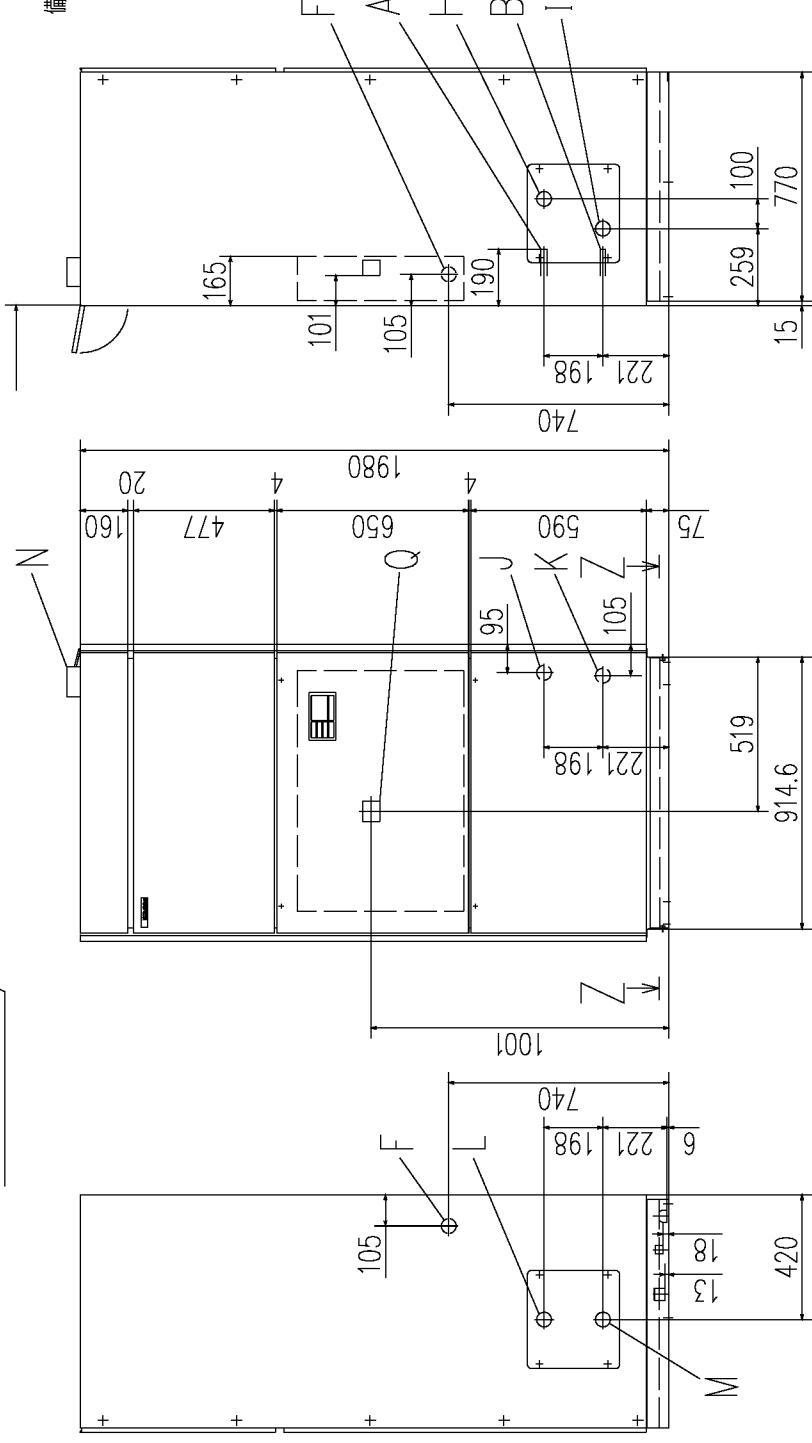

Q	電源端子台	
P	吹出口	
O	吸込口	
N	吸入空気温度センサ (RA1)	付属品 (現地取付け)
M	左枝液管穴	φ50
L	左抜ガス管穴	φ50
K	後枝液管穴	φ50 (ハーフブランキング)
J	後抜ガス管穴	φ50 (ハーフブランキング)
I	右枝液管穴	φ50
H	右抜ガス管穴	φ50
G	下枝配管穴兼配線穴	142X42 (長穴)
F	電源配線用穴	φ50 (ハーフブランキング)
E	加温器排水及び下部ドレン口	Rc1
D	上部ドレン口	Rc1
C	加温器給水口	Rc1/2
B	冷媒液配管 (ろう付)	φ15.88
A	冷媒ガス配管 (ろう付)	φ25.4
記号	名 称	備 考
適用機種		

形式	DCP265AC		
発行者	名称	外形	
北川	国番	PAC000Z507	別紙
020613			社