


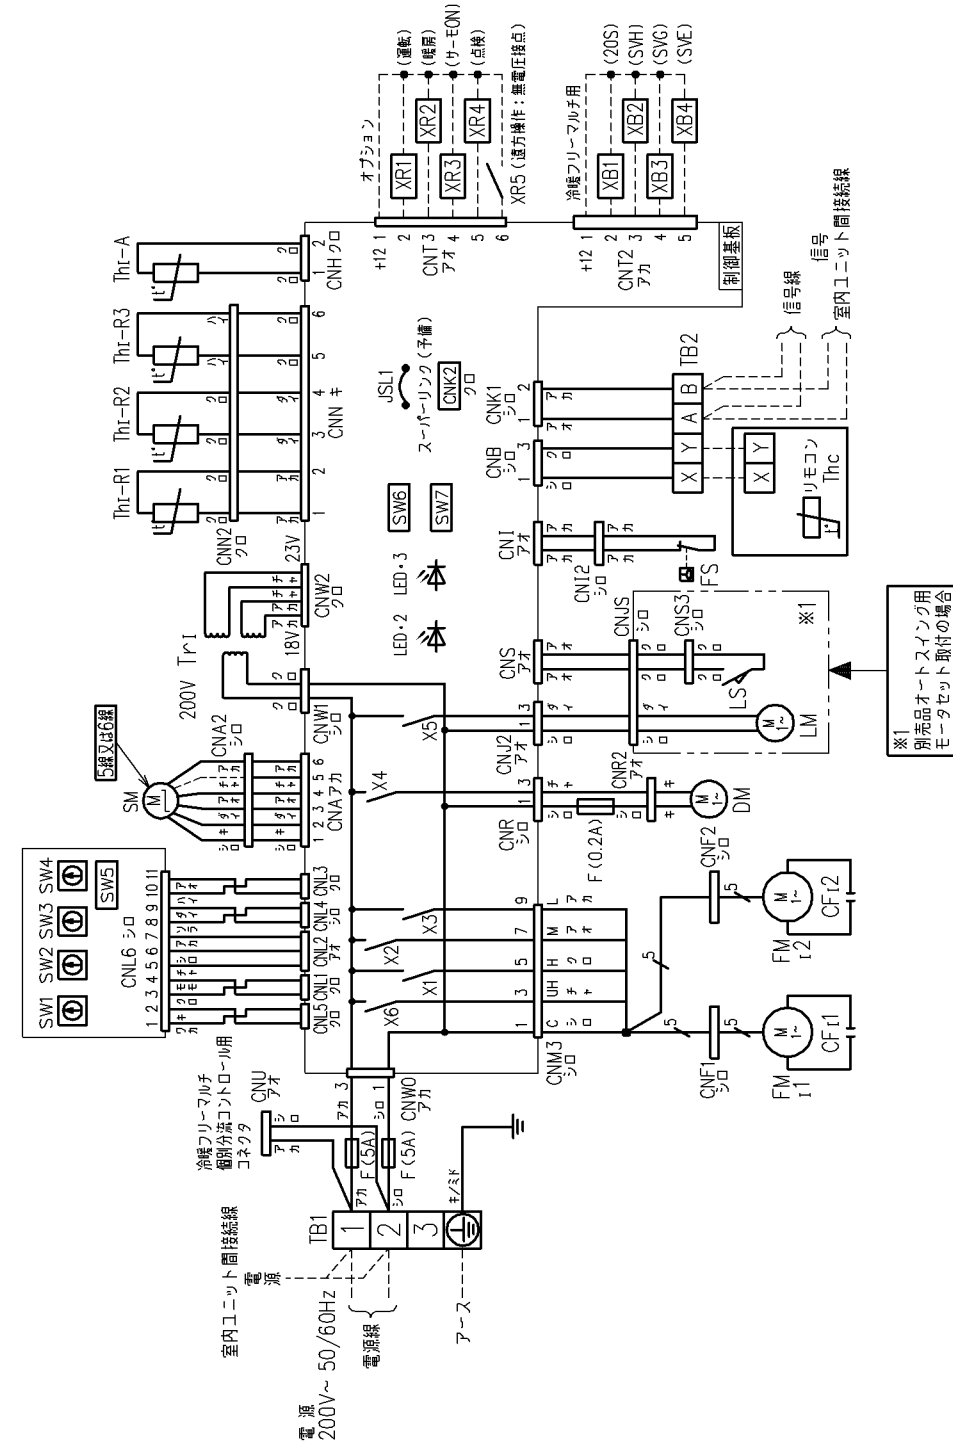

1. --- は現地配線を示します。
2. TB1は強電用端子台（電源線）、TB2は弱電用端子台（リモコン線、信号線）です。
3. 室内外接続線（信号線）及び室内ユニット間接続線（信号線）は $0.75\sim 2\text{mm}^2$ X2心を使用してください。
4. リモコン配線は 0.3mm^2 X2心を使用してください。
延長距離が 100m を超える場合はリモコン納入仕様書をご覧ください。
5. リモコン配線、信号線は電源線や他の動力線と並行配列しないでください。

CFI1,2	FM1用コンデンサ
CNA~Z	コネクタ (□印)
DM	ドレンモータ
F	ヒューズ
FM I1,2	ファンモータ (サーモ付)
FS	フロートスイッチ
JSL1	スーパリーリンク (予備) 切換
LED・2	表示灯 (緑=マイコン正常表示)
LED・3	表示灯 (赤=点検表示)
LM	ルーバモータ
LS	ルーバスイッチ
SM	ステップモータ (電子膨張弁用)
SW1	室内アドレシNo.10の位
SW2	室内アドレシNo.1の位
SW3	室外アドレシNo.10の位
SW4	室外アドレシNo.1の位
SW5-1	スーパリーリンク自動判定/旧固定
SW5-2	室内アドレシNo.100の位
SW6	機種容量切換
SW7-1	運転チェック/ドレン試運転
TB1	端子台 (電源) (□印)
TB2	端子台 (通信) (□印)
Thc	リモコン付属サーミスタ
ThI-A	吸込空気センサー
ThI-R1, 2, 3	熱交センサー
TrI	トランス
X1~3,6	FM用リレー
X4	DM用リレー
X5	LM用リレー
■印	閉端接線子

適用機種	FDTS713LX, 713LXD		
形式	FDTS	TS-PNA-39W	
発行者	小林	室内機記録線 (WIRING)	
	名 称	室内機記録線 (WIRING)	
	国 番	PJ0001Z174	
091026			