

記号	内 容
A	冷媒ガス側配管接続口 φ15.88 (フレア)
B	冷媒液側配管接続口 φ9.52 (フレア)
C	配管配線取出口
D	ドレン排水用穴 φ20 3ヶ所
E	アンカーボルト用穴 M10用4ヶ所
F	配線取出口 φ30 3ヶ所

注 (1) 四面障壁は不可です。

(2) ユニットは必ずアンカーボルトで固定してください。







アンカーボルト飛び出し長さは15mm以下と してください。

(3) 強風が吹きつける場合は吹出口と風向を直角にしてください。

(4) ユニット上部には、1m以上のスペースをとってください。

(5) 吹出口前面の障壁はユニット高さ以下としてください。

(6) 装置銘板は正面右下についています。

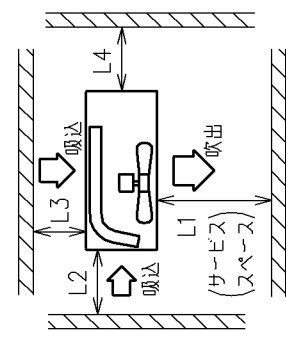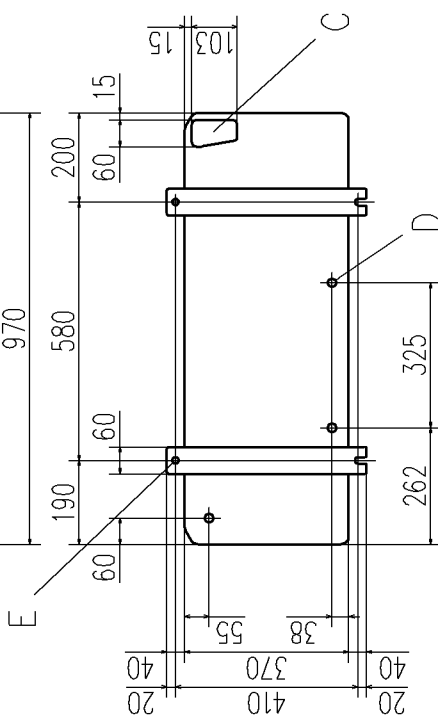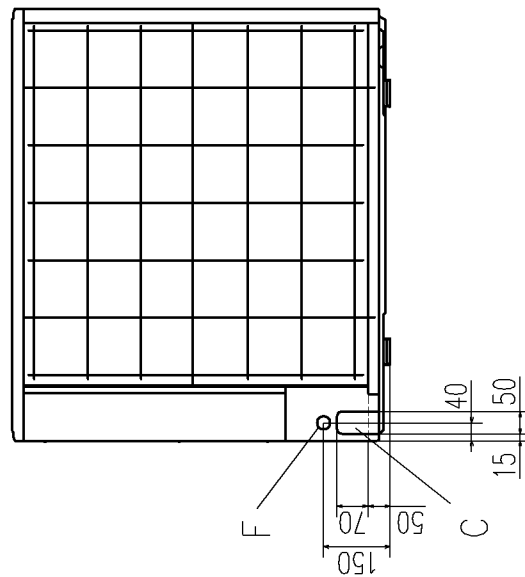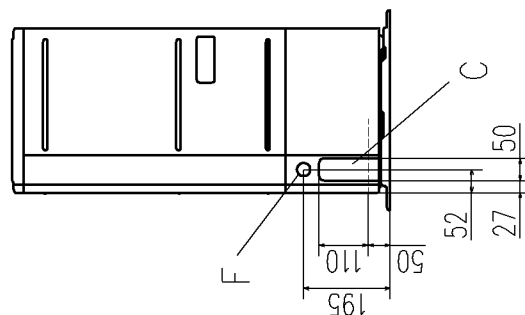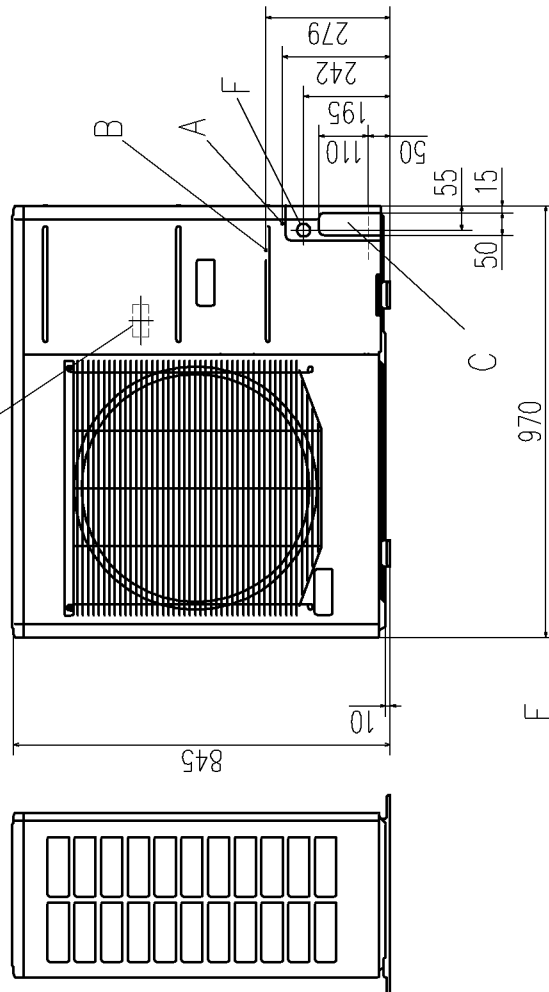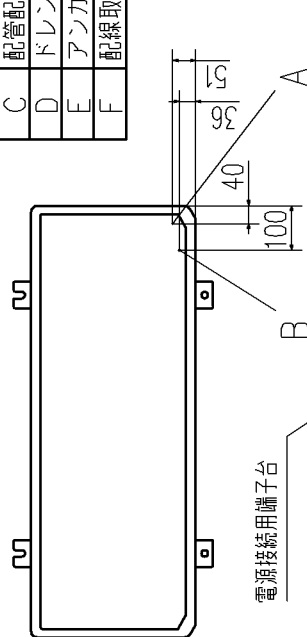

据付例			
	I	II	III
寸	L1 開放	開放	500
法	L2 300	5	開放
	L3 150	300	150
	L4 5	5	5

適用機種 FDCXP1123HD, 1403HD, 1603HD
FDCXSP1123HD, 1403HD, 1603HD
FDCXP1123CD, 1403CD, 1603CD
FDCVP1123HD, FDCVSP1123HD

形式	FDC
発行者	小林
名称	室外機外形図 (OUTLINE)
国 番	PCA001Z587
訂 符	1/1