


|              |                    |
|--------------|--------------------|
| CF1          | FMU用コンデンサ          |
| CNA~Z        | コネクタ (口印)          |
| DM           | ドレンモータ             |
| F            | ヒューズ               |
| FM1          | ファンモータ (サーモ付)      |
| FS           | フロートスイッチ           |
| JSL1         | スーパージンク (予備) 切換    |
| LED・2        | 表示灯 (緑=マイコン正常表示)   |
| LED・3        | 表示灯 (赤=点検表示)       |
| LM           | ルーバモータ             |
| LS           | ルーバスイッチ            |
| SM           | ステッピングモータ (電子膨張弁用) |
| SW1          | 室内アドレシNo.10の位      |
| SW2          | 室内アドレシNo.10の位      |
| SW3          | 室外アドレシNo.10の位      |
| SW4          | 室外アドレシNo.10の位      |
| SW5-1        | スーパージンク自動判定/旧固定    |
| SW5-2        | 室内アドレシNo.100の位     |
| SW6          | 機種容量切換             |
| SW7-1        | 運転チャック/ドレン試運転      |
| TB1          | 端子台 (電源) (口印)      |
| TB2          | 端子台 (通信) (口印)      |
| Thc          | リモコン付属サーモスタ        |
| ThI-A        | 吸込空気センサー           |
| ThI-R1, 2, 3 | 熱交センサー             |
| Tr1          | トランス               |
| X1~3, 6      | FM用リレー             |
| X4           | DM用リレー             |
| X5           | LM用リレー             |

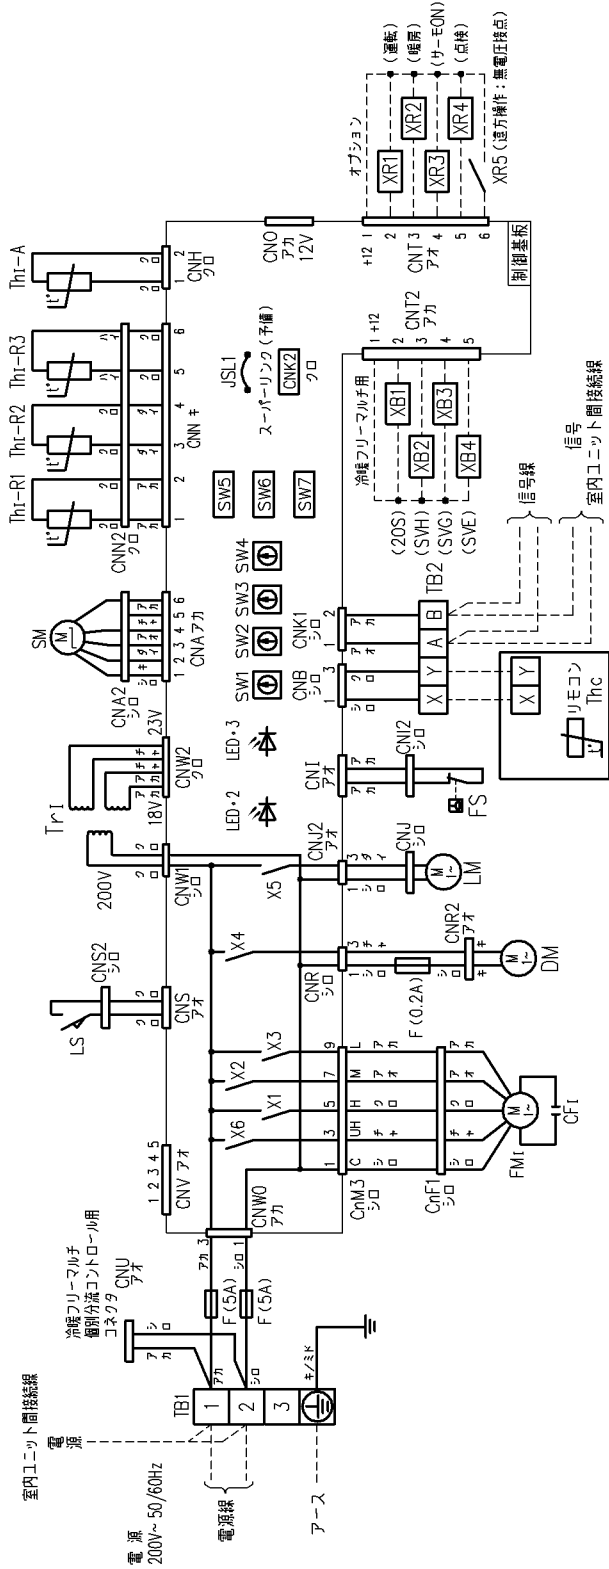

- 記事 1. --- は現地配線を示します。
2. TB1は強電用端子台 (電源線)、TB2は弱電用端子台 (リモコン線、信号線) です。
3. 室内外接続線 (信号線) 及び室内ユニット間接続線 (信号線) は0.75~2mm<sup>2</sup> X2心を使用してください。
4. リモコン配線は0.3mm<sup>2</sup> X2心を使用してください。
- 延長距離が100mを超える場合はリモコンく納入仕様書>をご覧ください。
5. リモコン配線、信号線は電源線と並行配列しないでください。

|        |      |                             |             |
|--------|------|-----------------------------|-------------|
| 適用機種   |      | GTSCP223MBD, 283MBD, 363MBD |             |
| 形式     | GTSC | パナール                        | TS-PSAW-15W |
| 発行者    | 名称   | 室内機配線図 (WIRING)             |             |
|        |      | 国 番                         | 訂/付 章 別     |
| 091113 | 小林   | PJC001Z287                  | 1/1         |