


CF11,2	FM1用コンデンサ
CNA~Z	コネクタ(口印)
DM	ドレンモータ
F	ヒューズ
FM11,2	ファンモータ(サーモ付)
FS	フロースイッチ
JSL1	スーパージンク(予備)切換
LED・2	表示灯(緑-マイコン正常表示)
LED・3	表示灯(赤-点検表示)
LM	ルーバモータ
LS	ルーバスイッチ
SM	ステッピングモータ(電子搬送用)
SW1	室内アドレシNo.10の位
SW2	室内アドレシNo.1の位
SW3	室外アドレシNo.10の位
SW4	室外アドレシNo.1の位
SW5-1	スーパージンク自動判定/旧固定
SW5-2	室内アドレシNo.100の位
SW6	機種容量切換
SW7-1	運転子チェック/ドレン試運転
TB1	端子台(電源)(口印)
TB2	端子台(通信)(口印)
Thc	リモコン付属サーミスタ
Th1-A	吸込空気センサー
Th1-R1, 2, 3	熱交センサー
Tr1	トランス
X1~3,6	FM用リレー
X4	DM用リレー
X5	LM用リレー
■印	閉端接続子

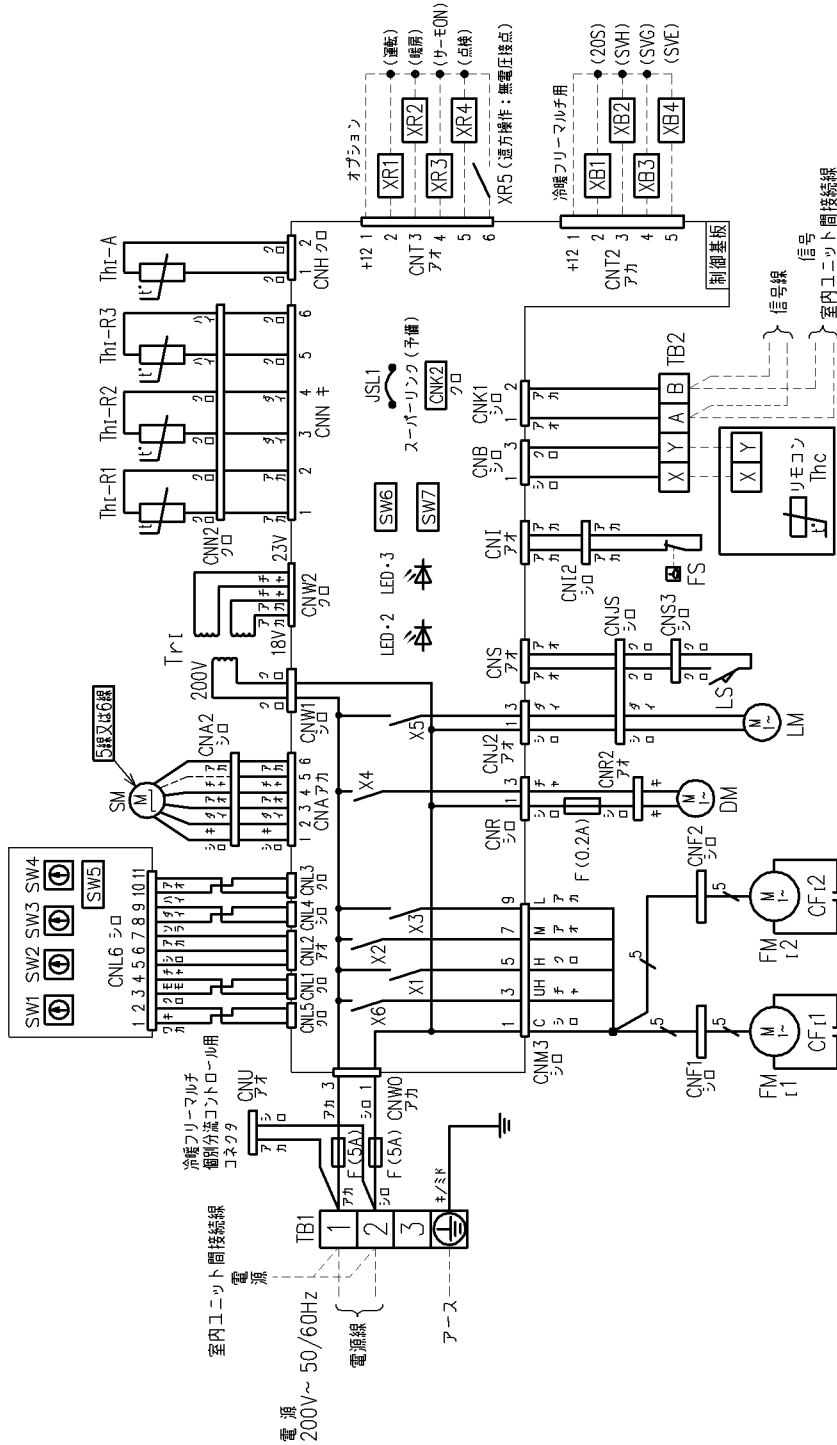

- 記事 1. --- は現地配線を示します。
2. TB1は強電用端子台(電源線)、TB2は弱電用端子台(リモコン線、信号線)です。
3. 室内外接続線(信号線)及び室内ユニット間接続線(信号線)は0.75~2mm² X2心を使用してください。
4. リモコン配線は0.3mm² X2心を使用してください。
5. リモコン配線、信号線は電源線と並行配列しないでください。

延長距離が100mを超える場合はリモコン納入仕様書をご覧ください。

5. リモコン配線、信号線は電源線と並行配列しないでください。

適用機種 GTSP713MB
GTSP713MBD

形式 GTS パネル TS-PSA-39W

発行者 名称 室内機配線図(WIRING)

091113 PJC001Z212/B 1/1