



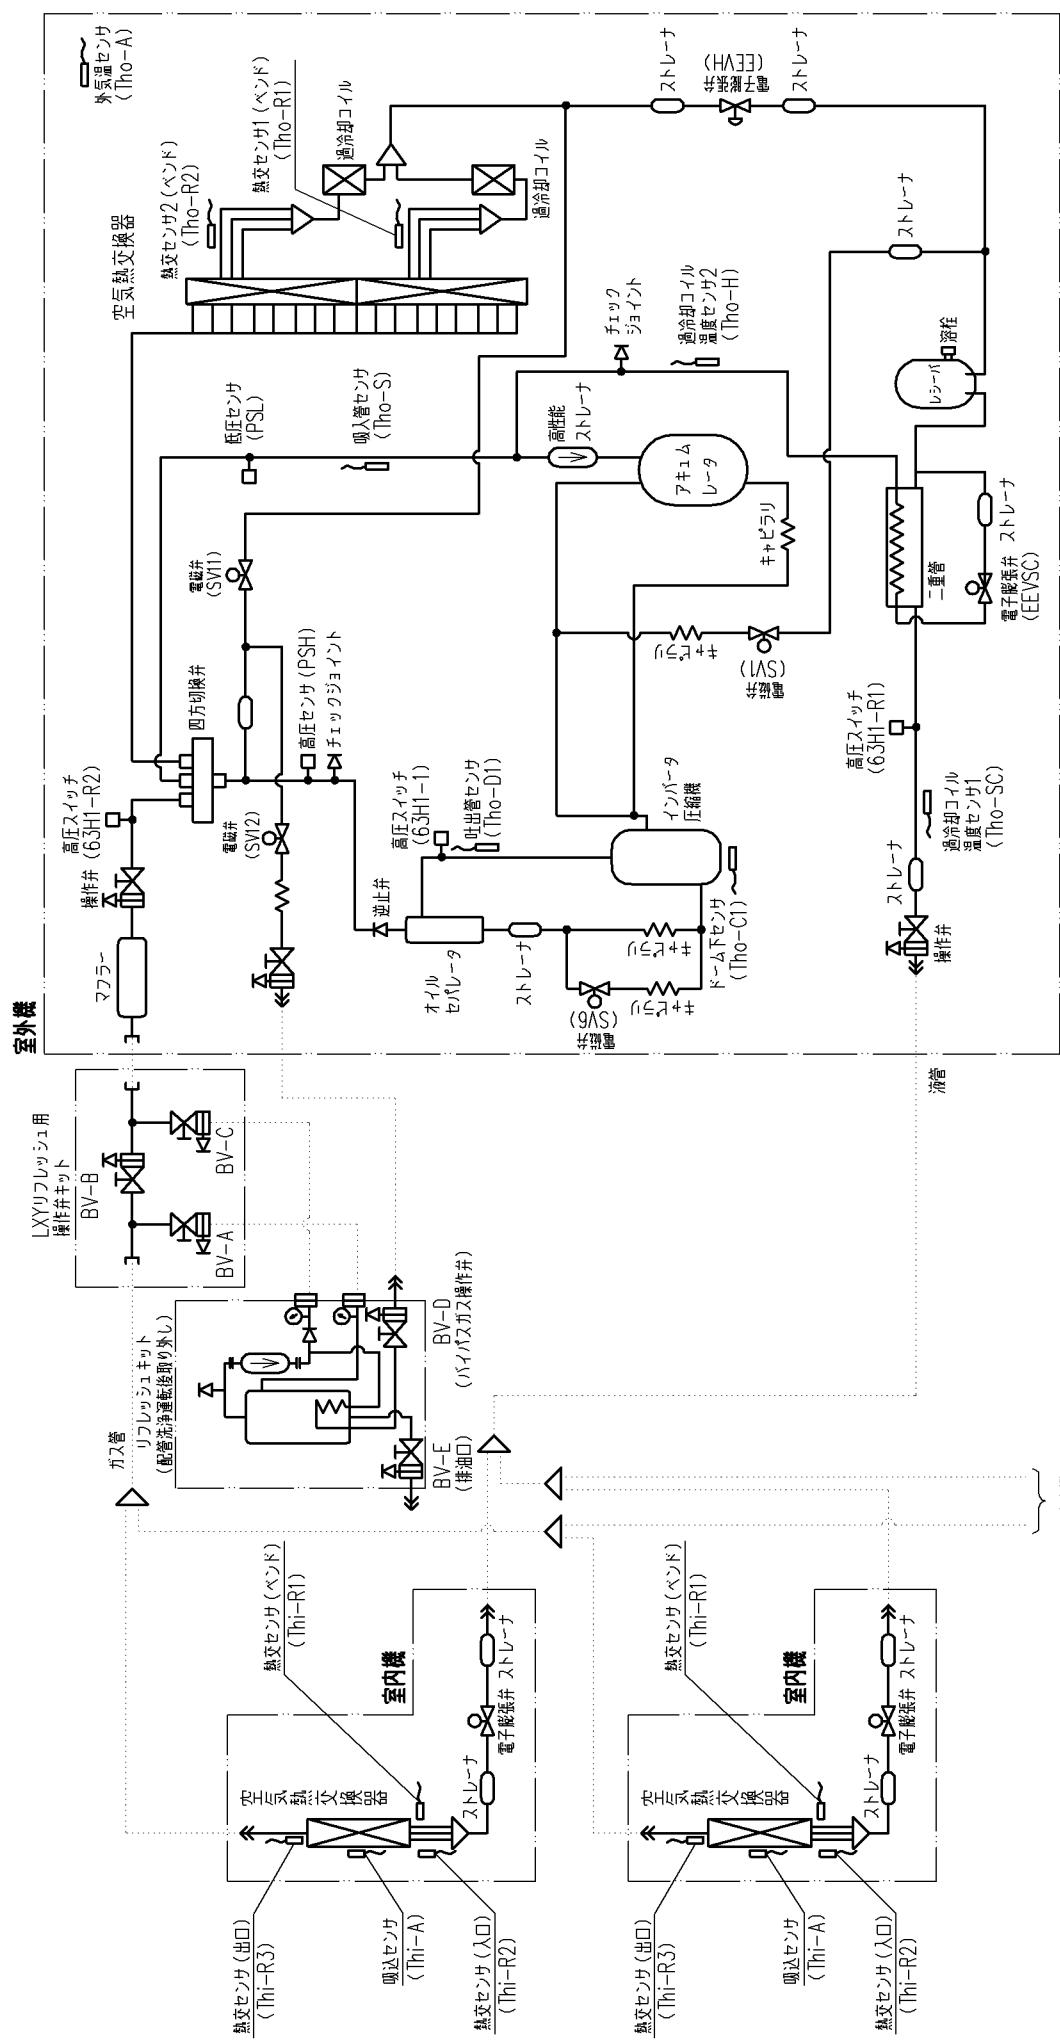

操作弁キットを接続する場合
(リフレッシュキット利用方式による機器入替の場合)

適用機種	FDCRP2243HLY, 2243HLYA, 2243HLYB FDCRSP2243HLY, 2243HLYA, 2243HLYB FDCRP2803HLY, 2803HLYA, 2803HLYB FDCRSP2803HLY, 2803HLYA, 2803HLYB
形式	FDC
発行者	名称 冷媒回路図
千賀	図番
100427	PCB002Z978
	別紙 1/2

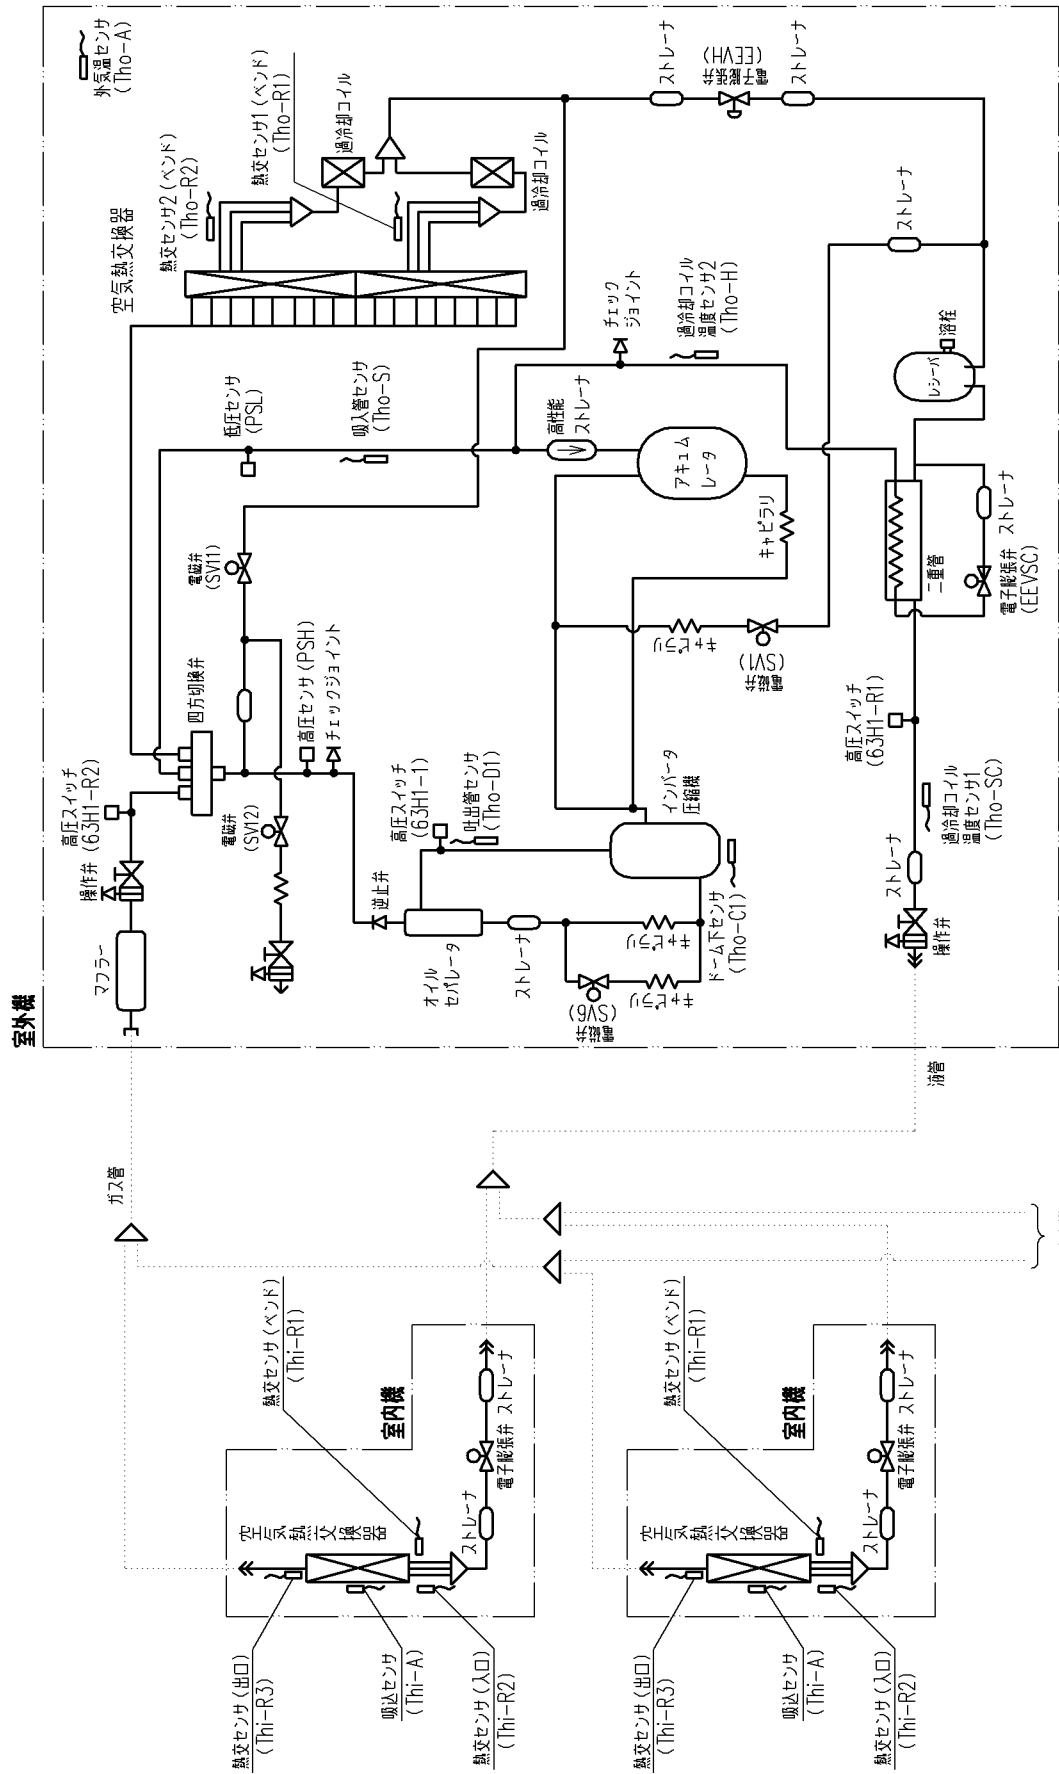

操作弁キットを接続しない場合
(既設ユニット冷房洗浄方式による機器入替の場合)

適用機種	FDCRP2243HLXY, 2243HLXYA, 2243HLXYB FDCRSP2243HLXY, 2243HLXYA, 2243HLXYB FDCRP2803HLXY, 2803HLXYA, 2803HLXYB FDCRSP2803HLXY, 2803HLXYA, 2803HLXYB
形式	FDC
発行者	名称 冷媒回路図
千賀	国番
100427	PCB002Z978
	訂符
	葉別
	2/2