

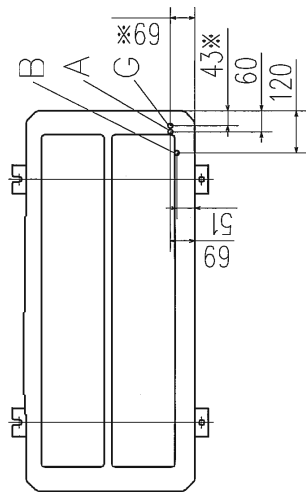

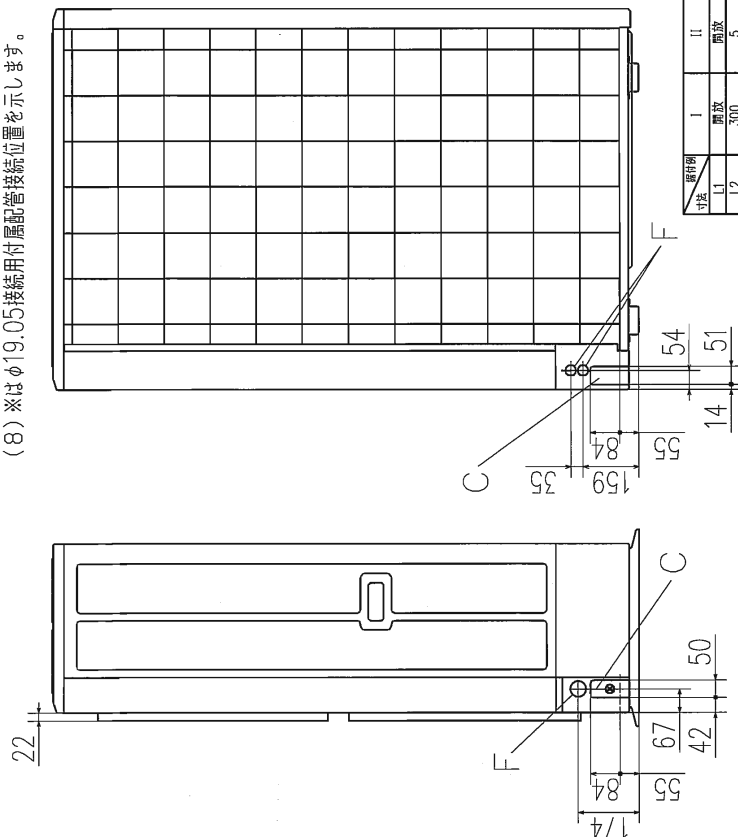


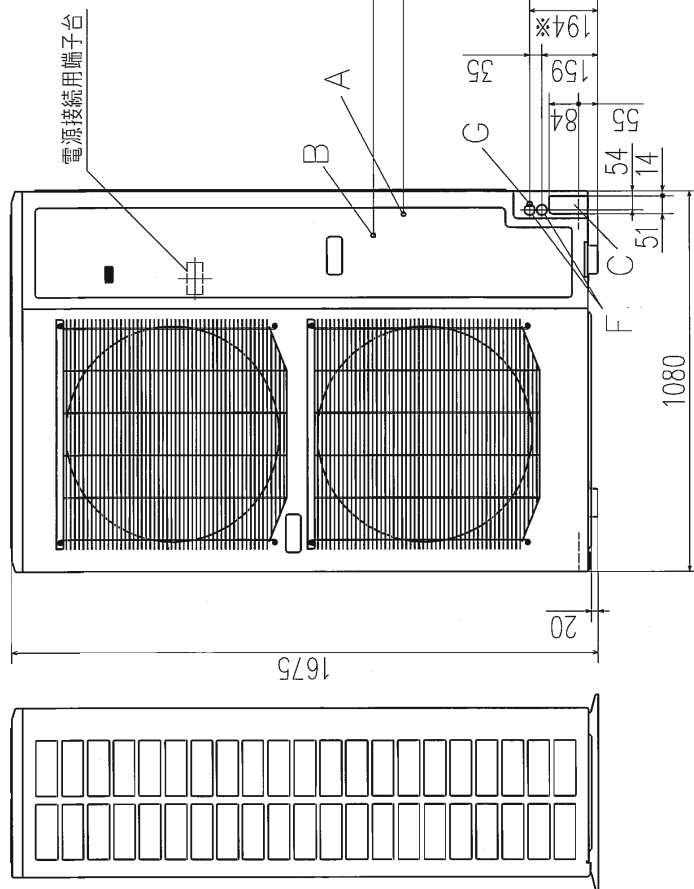

記号	内	容
A	冷媒ガス側付配管接続口	φ19.05 (フレア)
B	冷媒液側配管接続口	φ9.52 (フレア)
C	配管配線取出口	
D	ドレン排水用穴	φ20 4ヶ所
E	アンカーボルト用穴	M10用4ヶ所
F	配線取出口	φ30 2ヶ所 (前) φ45 (横) φ30 2ヶ所 (後)
G	冷媒ガス側配管接続口	φ19.05 (うち付)

注(1)四面障壁は不可です。


- (2) ユニットは必ずアンカーボルトで固定してください。
- アンカーボルト飛び出し長さは15mm以下としてください。
- (3) 強風が吹きつける場合は吹出口と風向を直角にしてください。
- (4) ユニット上部には、1m以上のスペースをとってください。
- (5) 吹出口前面の障壁はユニット高さ以下としてください。
- (6) 装置銘板は正面右下にしています。
- (7) 冷媒ガス配管は付属のφ19.05接続用配管を使用し
現地配管と接続してください。
- (8) ※はφ19.05接続用付属配管接続位置を示します。



假付図		I	II	III
寸法				
L1	兩放	兩放	兩放	1500(500)W1
L2	300	300	5	扇放
L3	150	150	300	150
L4	250(5)W2	250(5)W2	250(5)W2	250(5)W2

※1 () 内の数値はフレックスプロ〜アダプタを使用した場合の値です。

※2 () の寸法で据付時は、圧縮機の変換作業時にユニット移動等で側面(14 寸法)に250mmのスペースを確保してください。

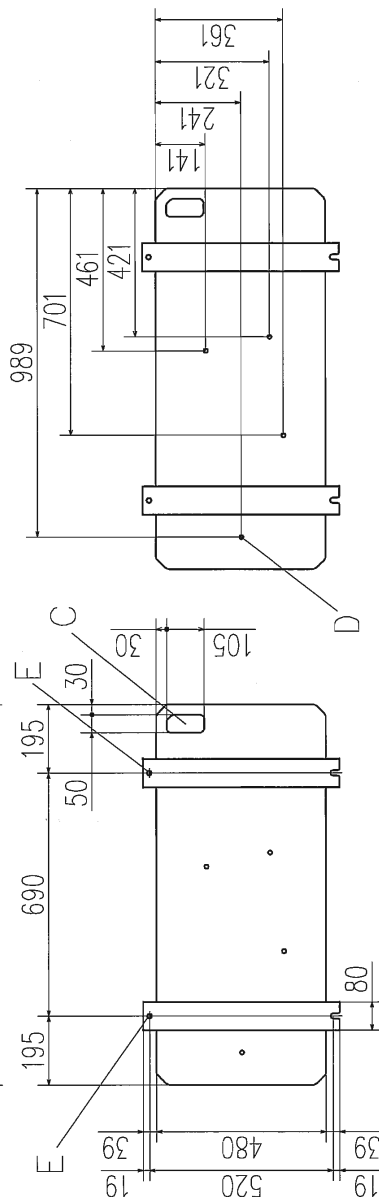

適用機種
AUCVP2243HB, AUCVSP2243HB
AUCVP2243DCB, AUCVSP2243DCB
AUCVP2243HBV

形式	AUCV	名称	室外機外形圖(OUTLINE)	圖章 印 符	號碼
121231		千賀		PC00007512	1