


CNA~Z	コネクタ (口印)
F	ヒューズ
FM	ファンモータ
H	ヒータエレメント ※1
LED・2	表示灯 (緑・マイコン正常表示)
LED・3	表示灯 (赤・点検表示)
SM	ステップモータ (電子駆張并用)
SW1	室内アドレスNo.100の位
SW2	室内アドレスNo.10の位
SW3	室外アドレスNo.100の位
SW4	室外アドレスNo.10の位
SW5-1	スーパーリンクの自動設定/旧判定
SW5-2	室内アドレスNo.100の位
SW6	機種容量切換
SW7-4	認識設定
TB	端子台 (口印) ※1
TB1	端子台 (電源) (口印)
TB2	端子台 (通信) (口印)
TF1,2	H用ヒューズ ※1
ThC	リモコン付属サーモスタ
Thi-A	吸込空気センサー
Thi-R1	熱交センサー (赤・リベンジ)
Thi-R2	熱交センサー (黄・キャピラリ)
Thi-R3	熱交センサー (ガスヘッド)
Tr1	トランス
X1~3,6	FM用リレー (PWB)
XR1	運転出力 (DC12V出力)
XR2	暖房出力 (DC12V出力)
XR3	サーモON出力 (DC12V出力)
XR4	点検出力 (DC12V出力)
XR5	遠方操作 (無電圧接点)
■印	閉端接線子
26H	バイメタルサーモ ※1
51F	FM用電磁接点電器
52F	FM用電磁接点電器
51FX	過電流用リレー (異電表示用)
52H	H用電磁接点電器 ※1
52Ho	H用補助電器 ※1

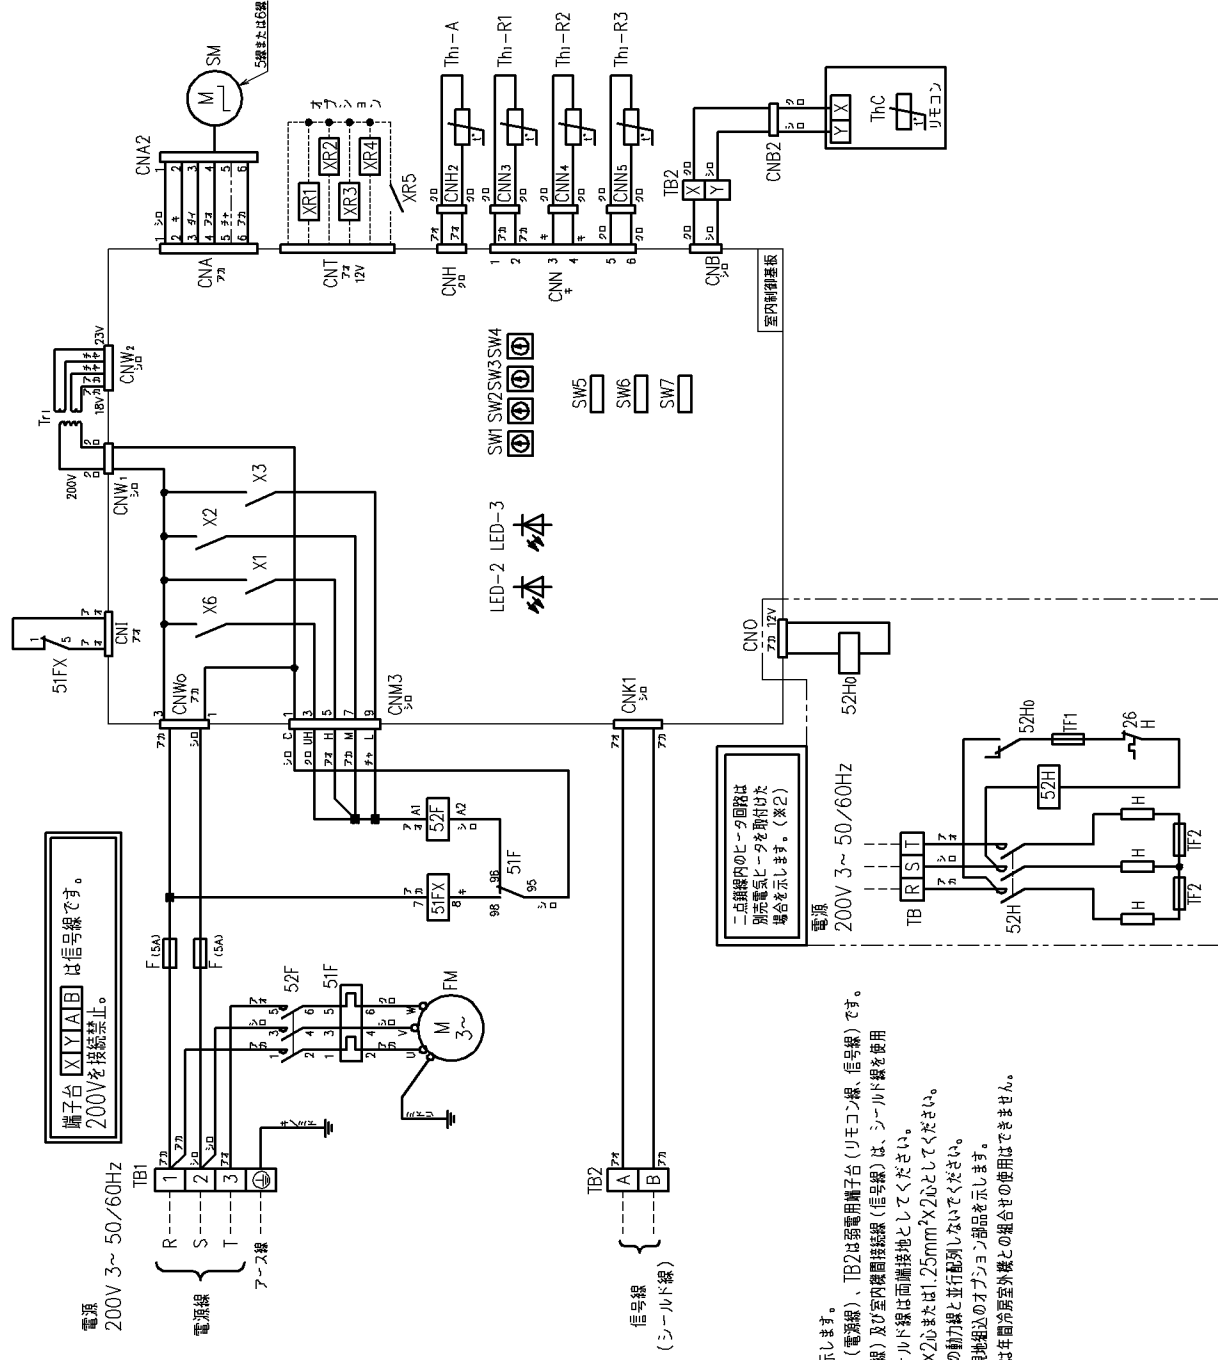

記事

1. ー... は現地配線を示します。
2. TB1は遠電機端子台(電線絡)、TB2は近電機端子台(モーター線、信号線)です。
3. 室内電線絡(信号線)及び室内配管接続部(信号線)は、シート線を使用してください。
4. シールド線は面識特約品としてください。
5. 太さは0.75mm²×2心または1.25mm²×2心としてください。
6. 信号線は電線絡や他の動力線と平行配列しないでください。
7. ※1印のあるものは現地組立のオプション・部品を示します。
8. 電氣1-7(※2)は国内冷房室外機との接続および使用できません。

適用機種
ASVP1403H, 2243H, 2803H
ASVP2243F, 2803F

形式	ASV-ASV-F	
----	-----------	---

室内機配線図 (WIRING)

081120	PA002Z017	F	別業
子賀	塔	訂	業