

| 記号 | 内 容                     |
|----|-------------------------|
| A  | 冷媒ガス側配管接続口 φ15.88 (フレア) |
| B  | 冷媒液側配管接続口 φ9.52 (フレア)   |
| C  | 配管配線取出口                 |
| D  | ドレン排水用穴 φ20 3ヶ所         |
| E  | アンカーボルト用穴 M10用4ヶ所       |
| F  | 配線取出口 φ30 3ヶ所           |

注(1) 四面障壁は不可です。

(2) ユニットは必ずアンカーボルトで固定してください。


アンカーボルト飛び出し長さは15mm以下と してください。

(3) 強風が吹きつける場合は吹出口と風向を直角にしてください。

(4) ユニット上部には、1m以上のスペースをとってください。

(5) 吹出口前面の障壁はユニット高さ以下としてください。

(6) 装置銘板は正面右下にしています。

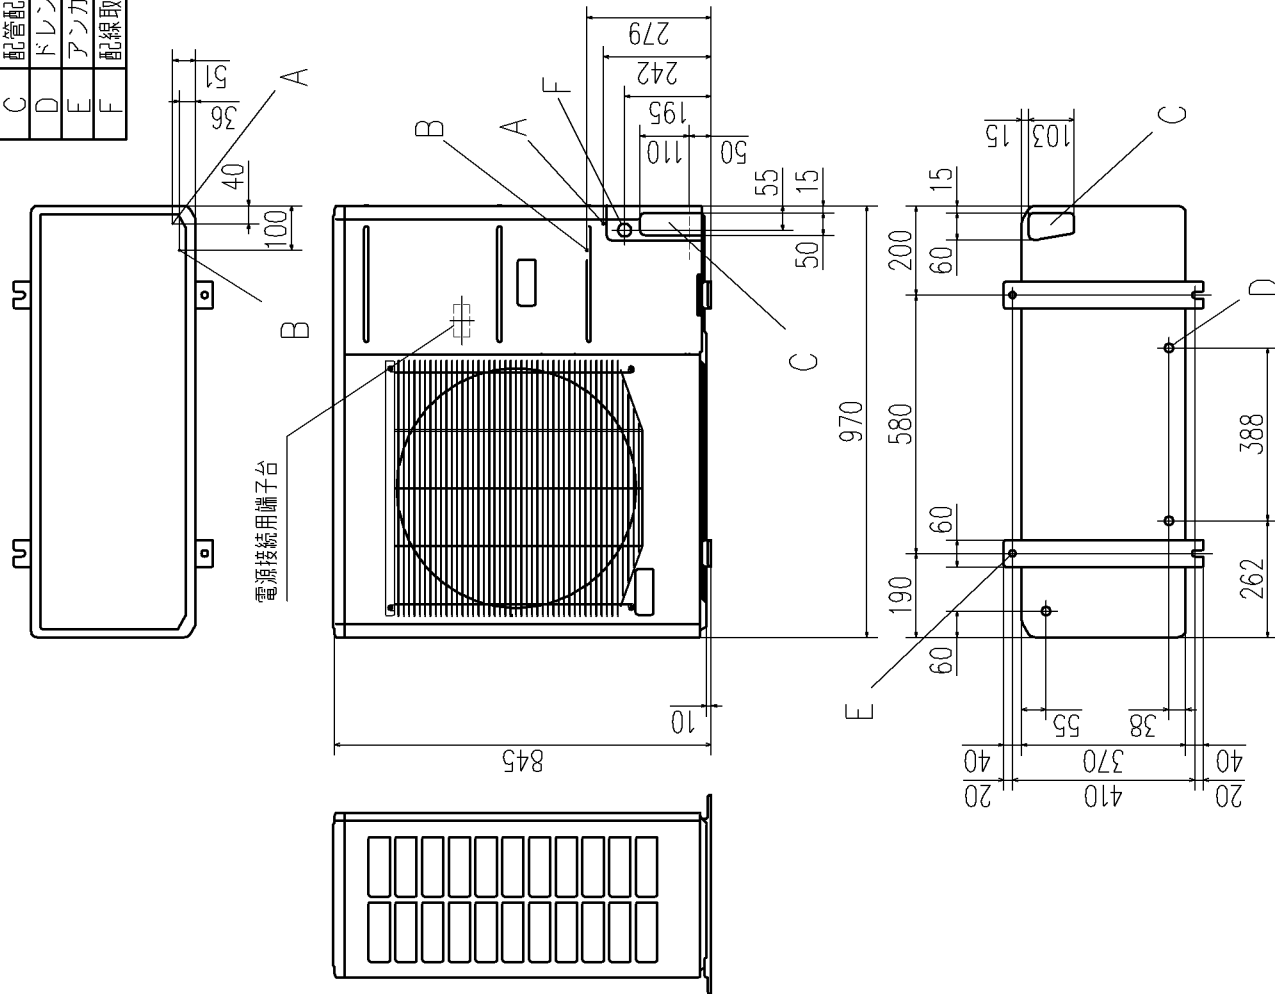

| 据付例 |     |     |     |
|-----|-----|-----|-----|
| I   | II  | III |     |
| L1  | 開放  | 開放  | 500 |
| L2  | 300 | 5   | 開放  |
| L3  | 150 | 300 | 150 |
| L4  | 5   | 5   | 5   |

適用機種  
AUCVP1403HB, AUCVSP1403HB  
AUCVP1403DCB, AUCVSP1403DCB  
AUCVP1403HBV

形式  
AUCV

名称  
室外機外形図 (OUTLINE)

発行  
千賀

国  
PCC000Z262

訂  
1/1

| 記号 | 内 容                     |
|----|-------------------------|
| A  | 冷媒ガス側配管接続口 φ15.88 (フレア) |
| B  | 冷媒液側配管接続口 φ9.52 (フレア)   |
| C  | 配管配線取出口                 |
| D  | ドレン排水用穴 φ20 3ヶ所         |
| E  | アンカーボルト用穴 M10用4ヶ所       |
| F  | 配線取出口 φ30 3ヶ所           |

注(1) 四面障壁は不可です。

(2) ユニットは必ずアンカーボルトで固定してください。


アンカーボルト飛び出し長さは15mm以下と してください。

(3) 強風が吹きつける場合は吹出口と風向を直角にしてください。

(4) ユニット上部には、1m以上のスペースをとってください。

(5) 吹出口前面の障壁はユニット高さ以下としてください。

(6) 装置銘板は正面右下にしています。

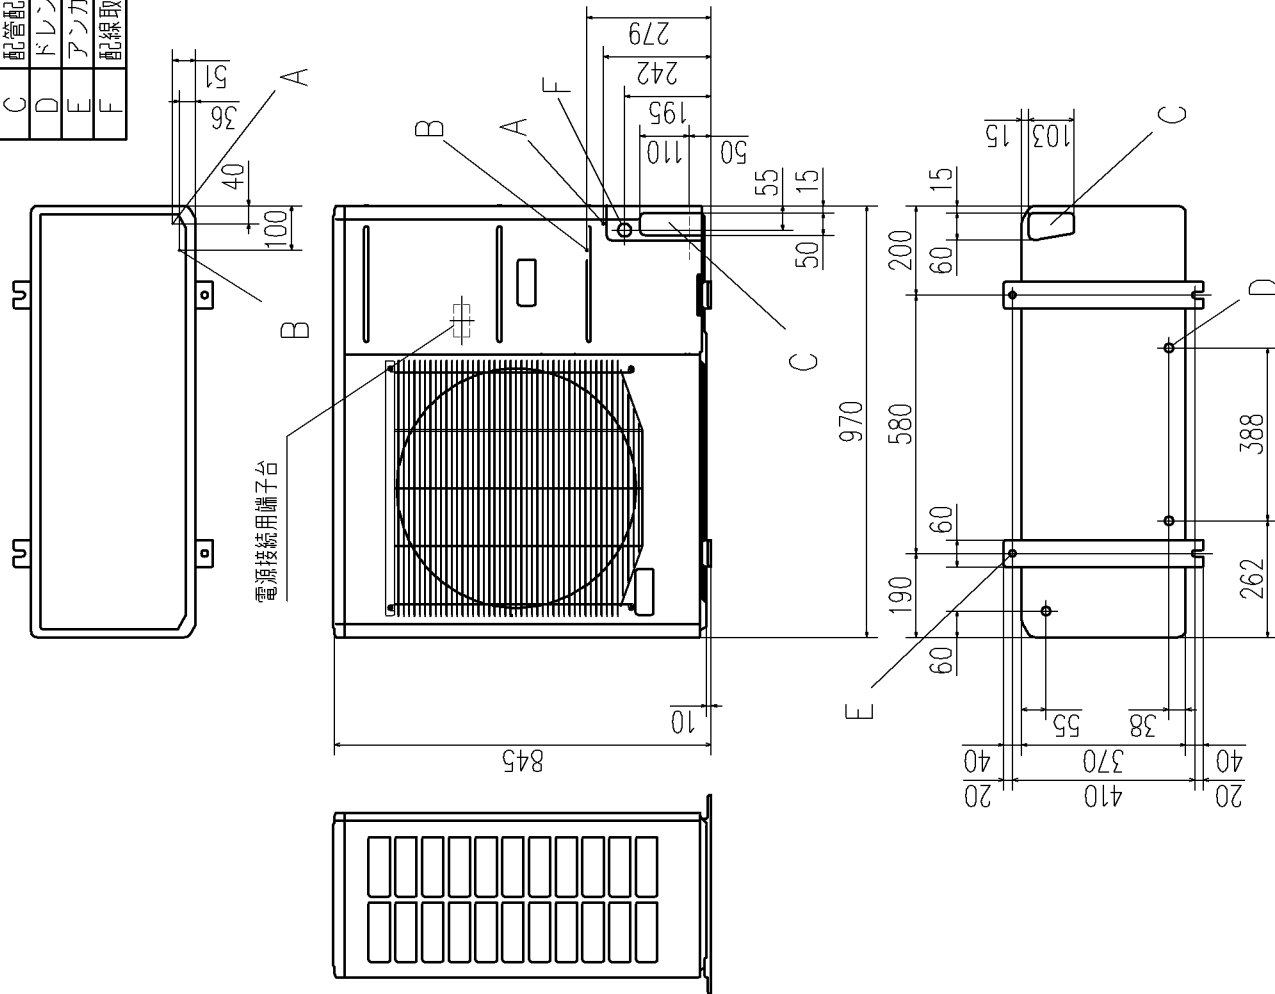

| 据付例 |     |     |     |
|-----|-----|-----|-----|
| I   | II  | III |     |
| L1  | 開放  | 開放  | 500 |
| L2  | 300 | 5   | 開放  |
| L3  | 150 | 300 | 150 |
| L4  | 5   | 5   | 5   |

適用機種  
AUCVP1403HB, AUCVSP1403HB  
AUCVP1403DCB, AUCVSP1403DCB  
AUCVP1403HBV

形式  
AUCV

名称  
室外機外形図 (OUTLINE)

発行  
千賀

国  
PCC000Z262

訂  
1/1