

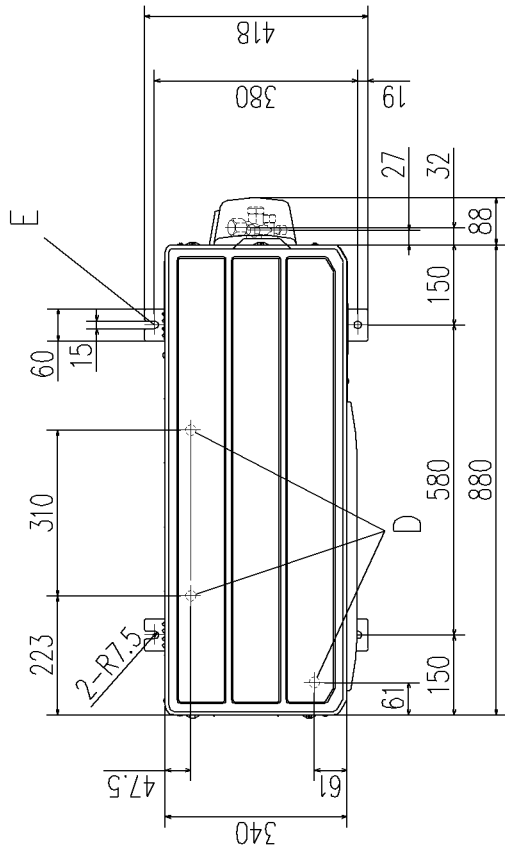



記号	内 容
A	冷媒ガス側配管接続口 $\phi 15.88$ (フレア)
B	冷媒液側配管接続口 $\phi 9.52$ (フレア)
C	配管配線取出口
D	ドレン排水用穴 $\phi 20$ 3ヶ所
E	アンカーボルト用穴 M10用4ヶ所

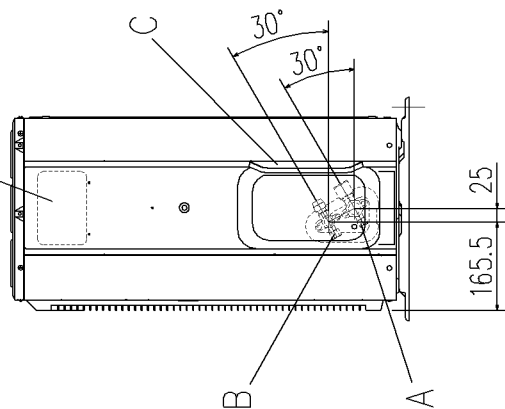

電源接続用端子台

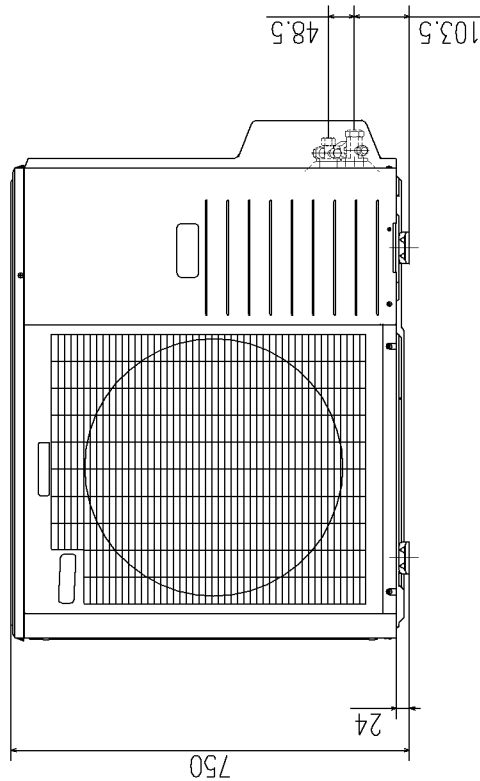

- 注 (1) 四面障壁は不可です。
(2) ユニットは必ずアンカーボルトで固定してください。
アンカーボルト飛び出し長さは15mm以下としてください。
(3) 強風が吹きつける場合は吹出口と風向を直角にしてください。
(4) ユニット上部には、1m以上のスペースをとってください。
(5) 吹出口前面の障壁はユニット高さ以下としてください。
(6) 装置銘板は正面右下にあります。

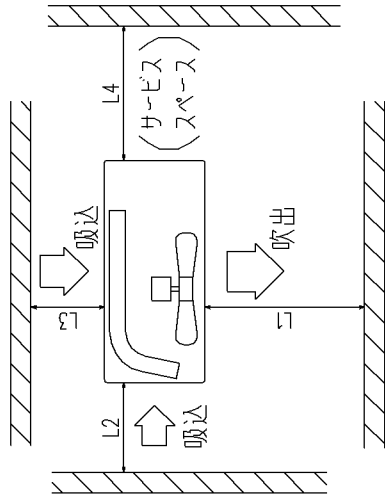

据付最小スペース

据 付 例			
寸 法	I	II	III
L1	開放	開放	500
L2	300	250	開放
L3	100	150	100
L4	250	250	250

適用機種
FDCXP803HD, 803HKD, 803CD
FDCXSP803Hb, 803HKD
FDCVP633HD, 803HD, 633HKD, 803HKD
FDCVSP633Hb, 803Hb, 633HKD, 803HKD

形式
FDC

発行者
小林

名称
室外機外形図 (OUTLINE)

国 番
091201

訂 付
PCA001Z604

1/1