

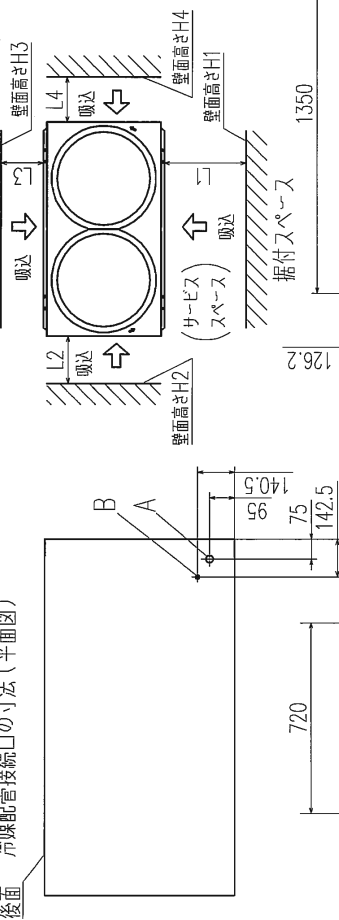


区画 番号	1	2
L1	500	開放
L2	10	10
L3	100※	100※
L4	10	開放
H1	1500	—
H2	制限なし	制限なし
H3	1000	制限なし
H4	制限なし	—

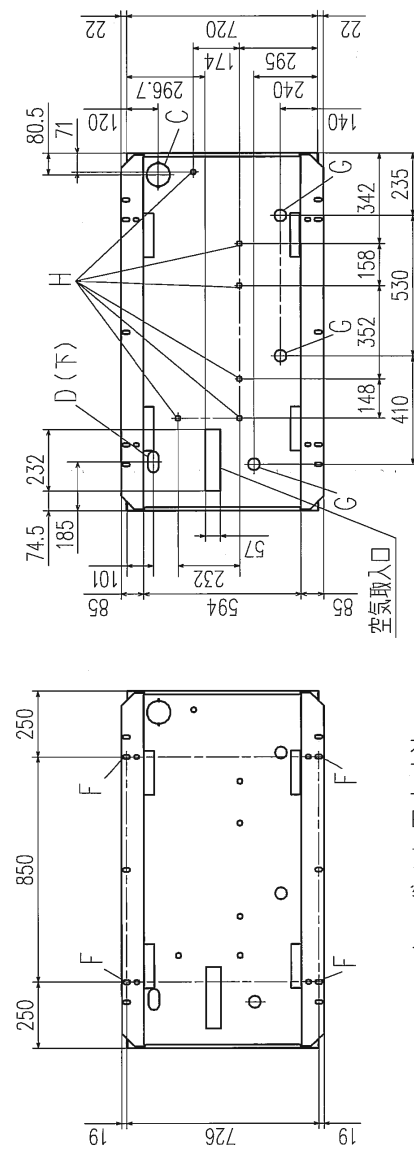

記号	内容
A	冷媒ガス側配管接続口
B	冷媒液側配管接続口
C	冷媒配管取出口
D	電源取入口
F	アンカボルト用穴
G	ドレン排水ホース用穴
H	ドレン排水用穴
L	搬入、吊り下げ用穴

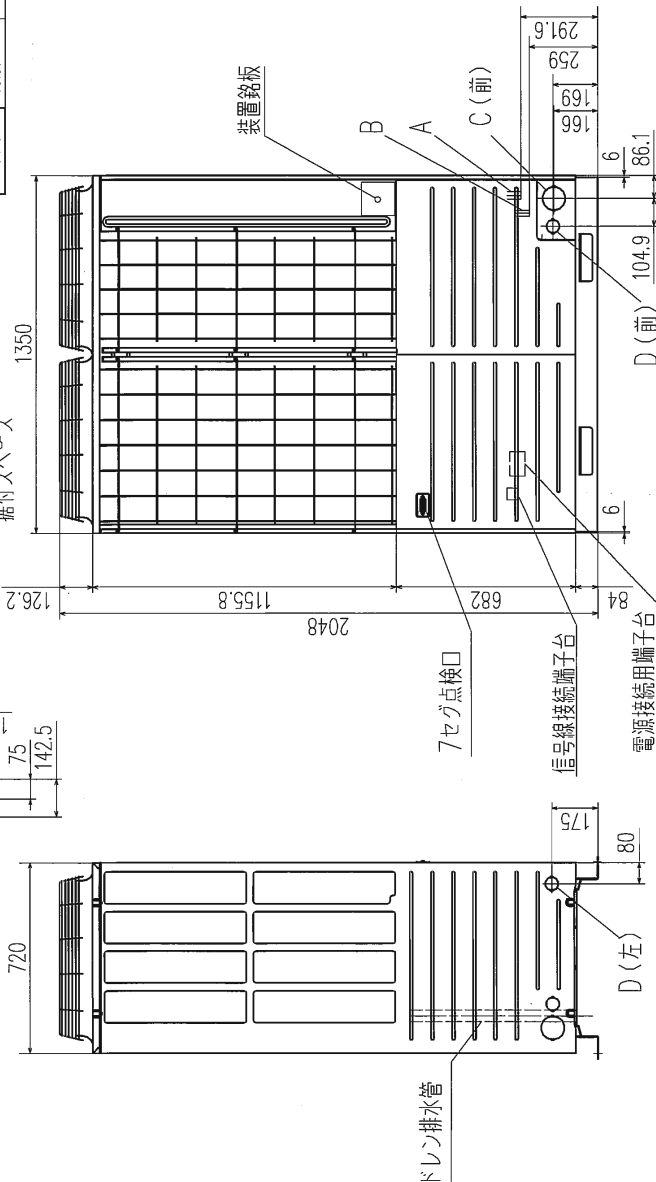

注 (1) ユニットは必ずアンカボルトで固定してください。

(2) ユニット上部には2m以上のスペースをとってください。

(3) 冷却配管（ガス側、液側取）の接続は現場手配です。

(4) 冷却配管接続口と電源取入口はハーフブラングの形状になっています。ニップ等で切断し、ご使用ください。

(5) 冷却配管接続口はφ88をご使用下さい。(φ100は本機種では使用しません。)

(6) AUCVSP3603HVの場合、背面サービススペース※印 1.3の寸法は 500mm 以上となります。

アンカーボルト用穴寸法

適用機種	AUCVP5603H, AUCVSP5603H AUCVP5603DC, AUCVSP5603DC AUCVP5603HV		
形式	AUCV		
発行者	名称	室外機外形図< OUTLINE>	
121221	千賀	図番	訂 符 採 別 PCD0000Z492/F 1