
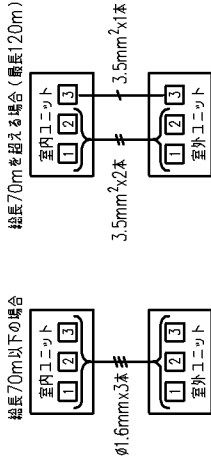


- 注 (1) 配線仕様は、全露管又は合成樹脂管配線で、管内に3本以下で電圧降下2%とした場合を示します。
- (2) 開閉器、電源線、室内外接結線、アース線、ヒータ用電源線（ヒータ付、ヒータ後付け時）などの仕様については、〈客先納入仕様書〉中の“配線配線”の項目をご覧ください。
- (3) 室内外接結線は、下図を参照してください。

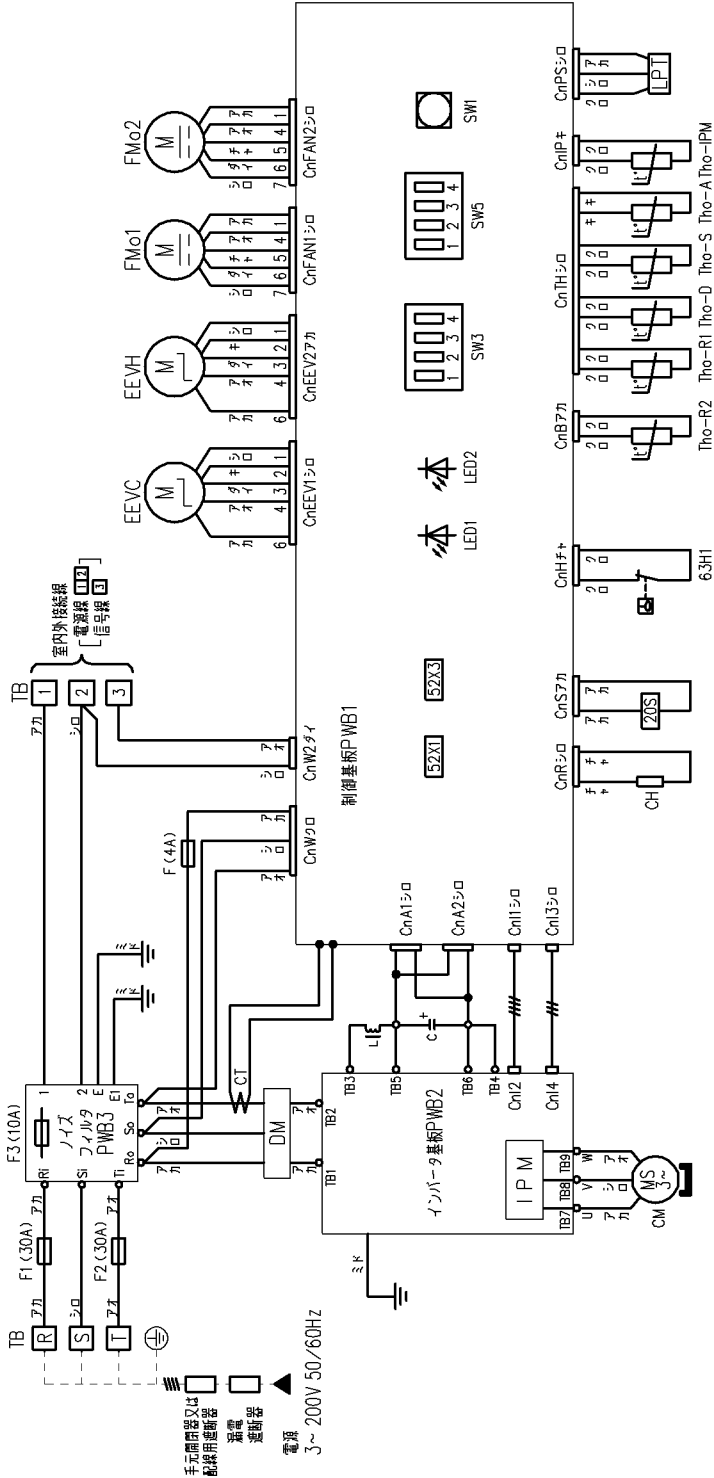

C	電圧コンデンサ
CH	クラッキングヒータ
CM	圧縮機電動機
CnA~Z	コネクタ
CT	電流センサ
DM	タイオードモジュール
EEVC	電子膨張弁（冷房用）
EEVH	電子膨張弁（暖房用）
FMo1,2	送風機電動機
F	ヒューズ
IPM	インテリジェントパワーモジュール
L	リアクタ
LED1	表示灯（緑=マイコン正常表示）
LED2	表示灯（赤=点検表示）
LPT	低圧センサ
SW1,3,5	現地設定スイッチ
TB	端子台
Tho-A	吸入空気センサ
Tho-D	吐出管センサ
Tho-IPM	パワトラセンサ
Tho-R1,2	熱交センサ
Tho-S	吸入管センサ
20S	四方切換電磁弁
52X1	補助電磁器（CH用）
52X3	補助電磁器（20S用）
63H1	高圧力開閉器（保護）

記号	名称
SW1	ポンプファン制御 オイル回収運転 ON/OFF
SW3-1	ON 除雪地域デフロスト条件 強化 OFF 除雪地域デフロスト条件 通常
SW3-2	ON 防雪ファン制御 有 OFF 防雪ファン制御 無
SW3-3	ON 試験運転 試験運転 OFF 試験運転 通常運転
SW3-4	ON 試験運転 冷/暖 暖房 OFF 試験運転 冷/暖 冷房
SW5-1	ON 既設配管制御 有効 OFF 既設配管制御 無効
SW5-3	ON オイル回収運転 有効 OFF オイル回収運転 無効

漏電遮断器 定格電流	手元開閉器 開閉器容量	手元開閉器 日種ヒューズ	配線用遮断器 定格電流	電源配線		内外接結線	
				太さ×本数	こう長	太さ×本数	アース 太さ
30A, 30mA, 0.1sec以下	30A	30A	30A	5.5mm²×3	30m	φ1.6mm×3 (70mまで) 3.5mm²×3 (120mまで)	φ1.6 M5

※室内機がダクト機の場合

漏電遮断器 定格電流	手元開閉器 開閉器容量	手元開閉器 日種ヒューズ	配線用遮断器 定格電流	電源配線		内外接結線	
				太さ×本数	こう長	太さ×本数	アース 太さ
40A, 100mA, 0.1sec以下	60A	40A	40A	5.5mm²×3	28m	φ1.6mm×3 (70mまで) 3.5mm²×3 (120mまで)	φ1.6 M5

●上表はヒータレス機の場合を示します。ヒータ付機の場合は室内ユニットの据付説明書、工事説明書をご覧ください。

適用機種 FDCVP1403HD, 1603HD
FDCVSP1403HD, 1603HD

形式 FDC

名称 室外機配線図 (WIRING)

国 小 訂 1/1

091026 PCA001Z599