



据付最小スペース

記号	内	容
A	冷暖ガス側付属配管接続口	φ19.05 (フレア)
B	冷暖液側配管接続口	φ9.52 (フレア)
C	配管風速取出口	
D	ドレン排水用穴	φ20 4ヶ所
E	アンカーボルト用穴	M10用4ヶ所
F	配線取出口	φ30 2ヶ所 (前) φ45 (横) φ30 2ヶ所 (後)
G	冷暖ガス側配管接続口	φ25.4 (ろう付)

- 注
- (1) 四面障壁は不可です。
 - (2) ユニットは必ずアンカーボルトで固定してください。
 - (3) アンカーボルト飛び出し長さは15mm以下としてください。
 - (4) 強風が吹きつける場合は吹出口と風向を直角にしてください。
 - (5) ユニット上部には、1m以上のスペースをとってください。
 - (6) 吹出口前面の障壁はユニット高さ以下としてください。
 - (7) 装置銘板は正面右下についています。
 - (8) 冷暖ガス配管は付属のφ25.4接続用配管を使用し、理地配管と接続してください。
 - (9) ※はφ25.4接続用付属配管接続位置を示します。

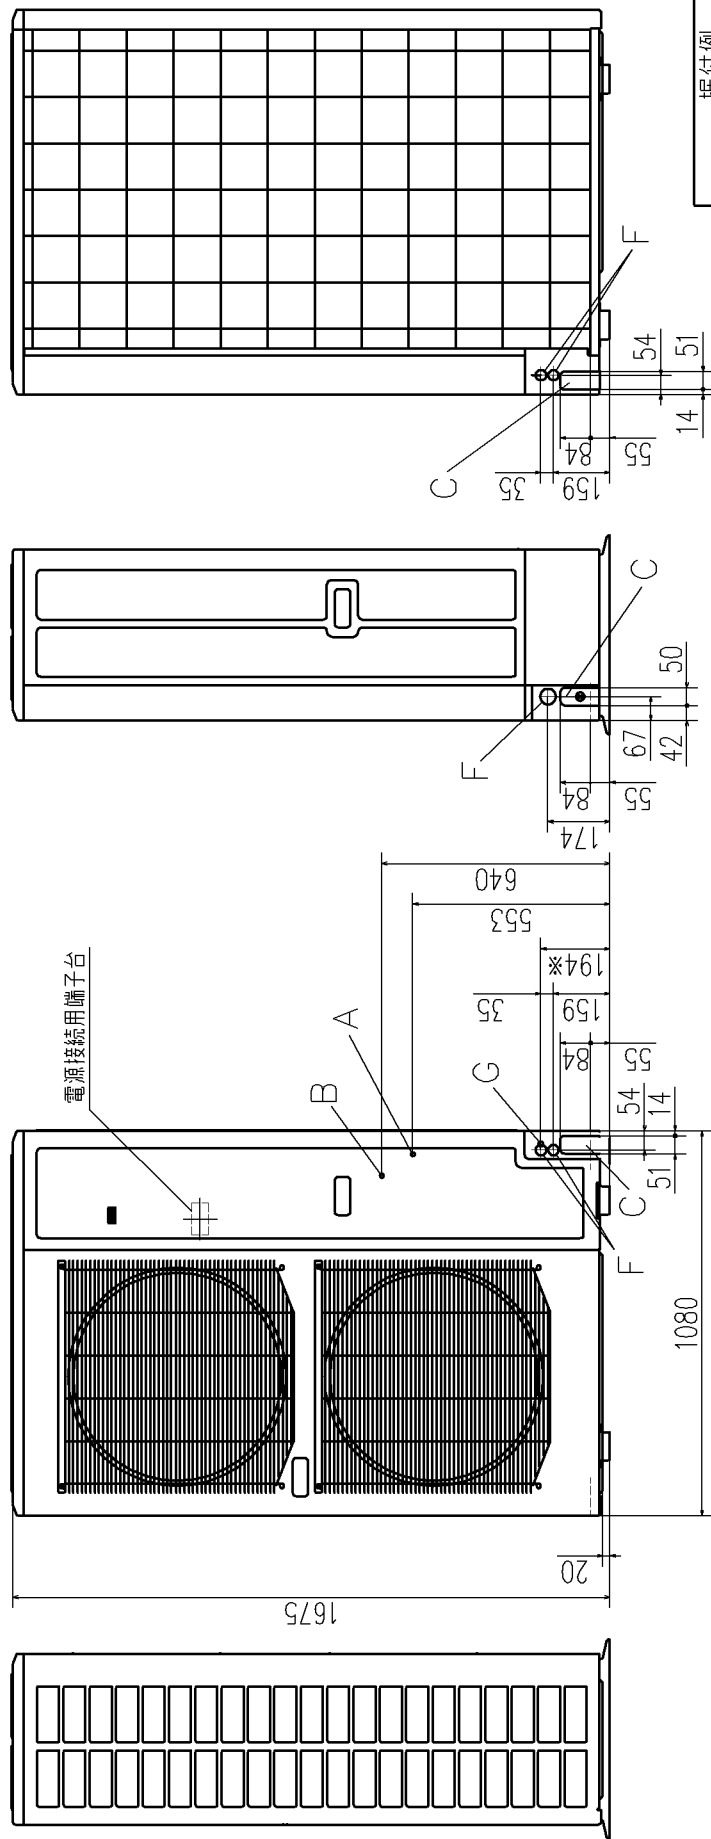

据付例			
寸法	I	II	III
L1	開放	開放	1500
L2	300	5	開放
L3	150	300	150
L4	5	5	5

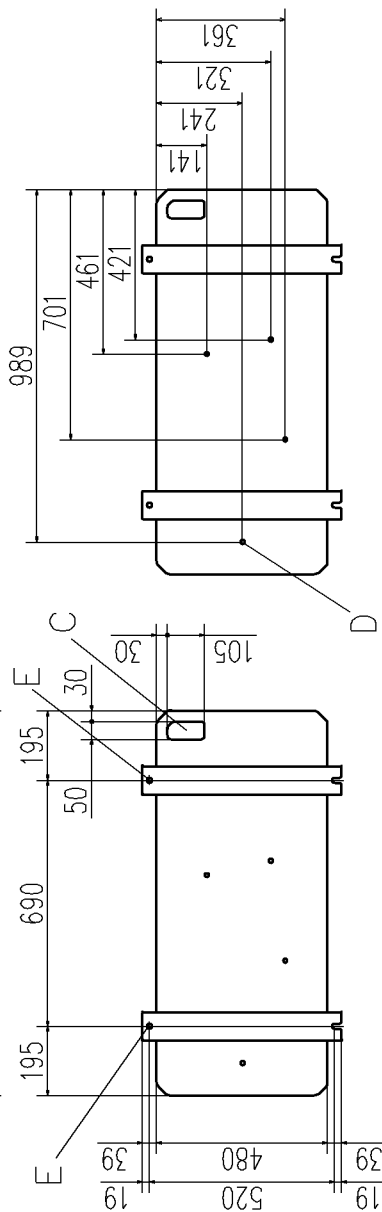

適用機種
FDCVP2243HD
FDCVSP2243HD

形式
FDC

名称
室外機外形図

発行
小林

091026PCA001Z589

1/1