

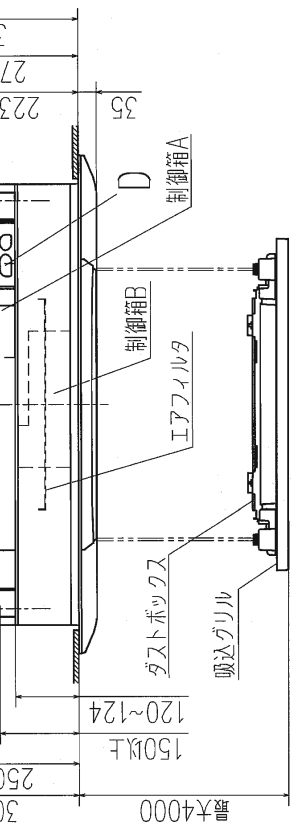
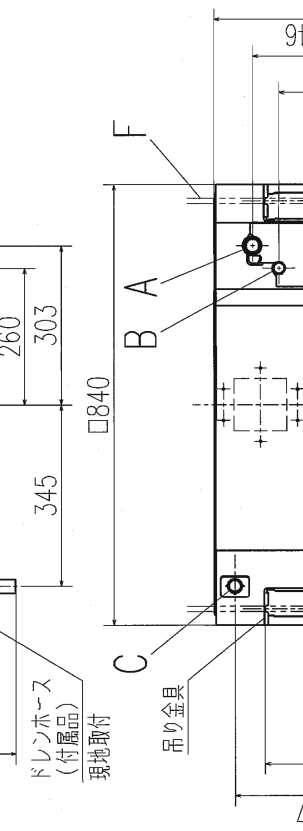
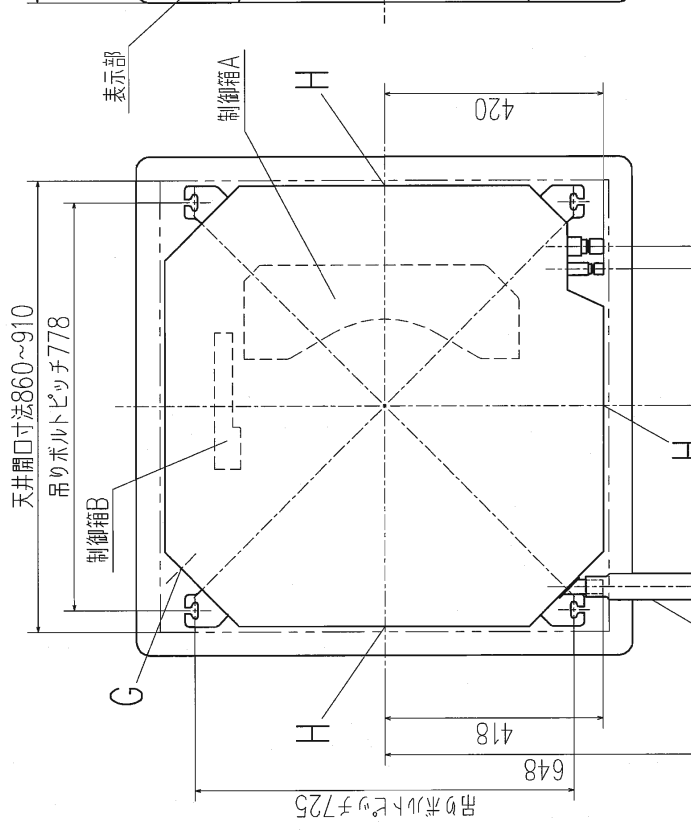
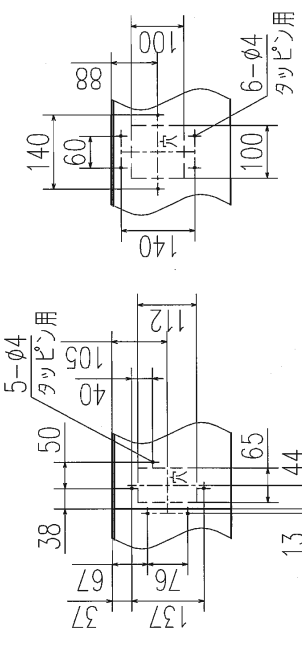
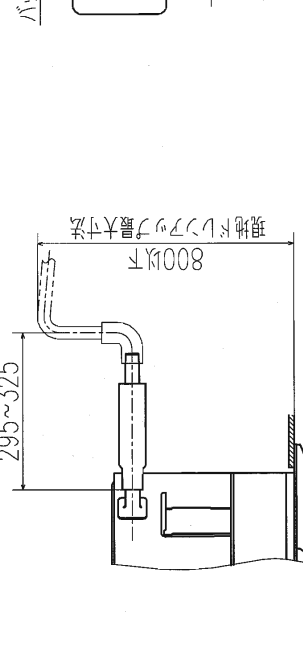


| 記号 | 機種         | 内 容                                     |
|----|------------|-----------------------------------------|
|    |            | VXP40, 45, 50, 56 P63 VP63<br>VXP71, 80 |
| A  | 冷媒ガス側配管    | φ12.7 (フレア) φ15.88 (フレア)                |
| B  | 冷媒液側配管     | φ6.35 (フレア) φ9.52 (フレア)                 |
| C  | ドレン配管      | VP20 注 (3)                              |
| D  | 電源取入口      | (M10又はM8)                               |
| F  | 吊りボルト      |                                         |
| G  | OA取入口      |                                         |
| H  | 吹出分岐タクト接続口 |                                         |

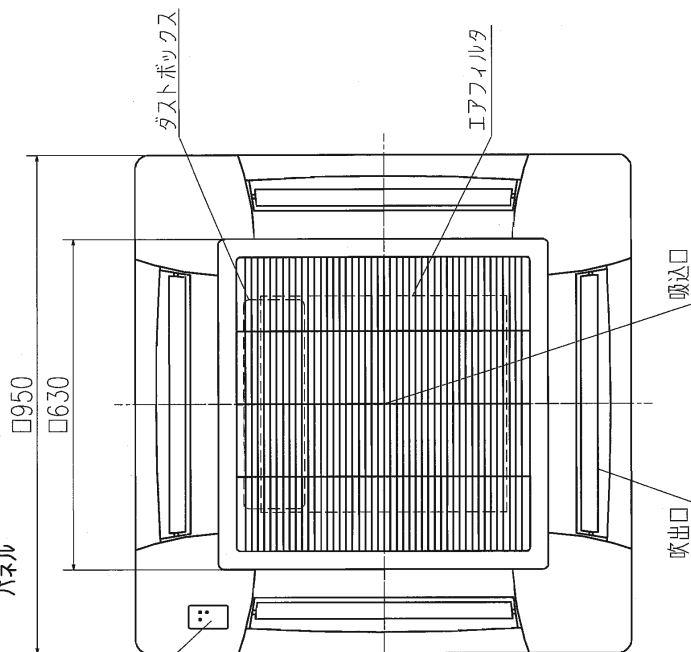

リモコン (別売品)

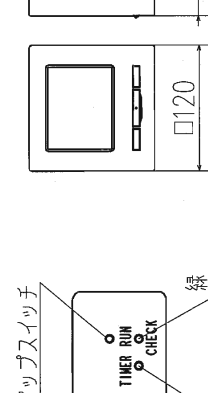

- 注 (1) 装置銘板は制御箱Aに付いています。
- (2) 吸い込みグリルには方向性があります、90度回転方向には取り付けできません。
- (3) VP20用接続ソケットを現地手配してください。
- (4) 据付高さは2.5m以上としてください。

|                      |                                          |
|----------------------|------------------------------------------|
| 通用機種                 | FDIYVP403G, 453G, 503G, 563G, 713G, 803G |
| FDTP633G, FDIYVP633G |                                          |
| 形式                   | FDT パネル T-PSCLS-36WG                     |
| 発行者                  | 小林                                       |
| 名称                   | 室内機外形図 (OUTLINE)                         |
| 図番                   | 110401PJF000Z229                         |
| 訂正                   | 1/1                                      |
| 業別                   |                                          |

グリル昇降範囲内に障害物を置かないでください。