

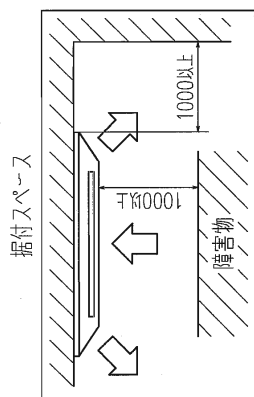



記号	内 容
A	冷媒ガス側配管
B	冷媒液側配管
C	ドレン配管
D	電源取入口
F	吊りボルト
G	OA取入口
H	吹出分岐ダクト接続口
J	加湿器接続口
K	加湿器余剰水接続口

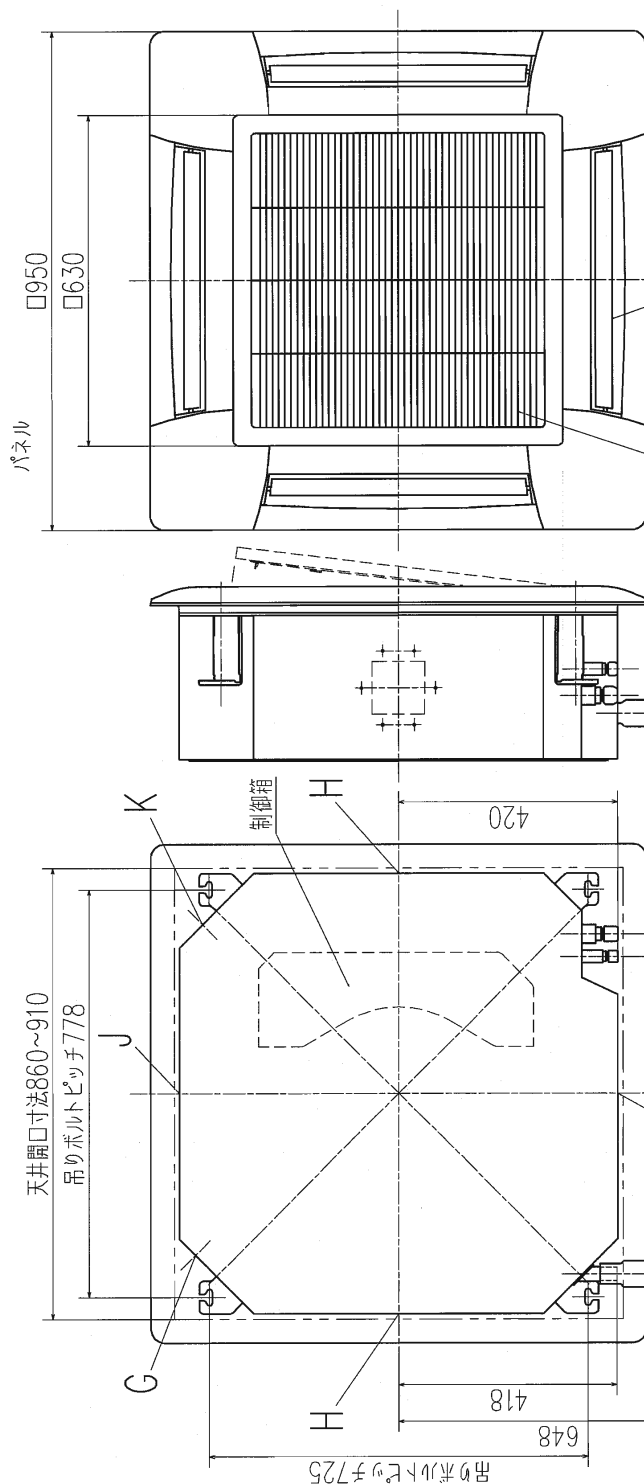

※接続設置の場合は、ユニット間を5000以上離してください。

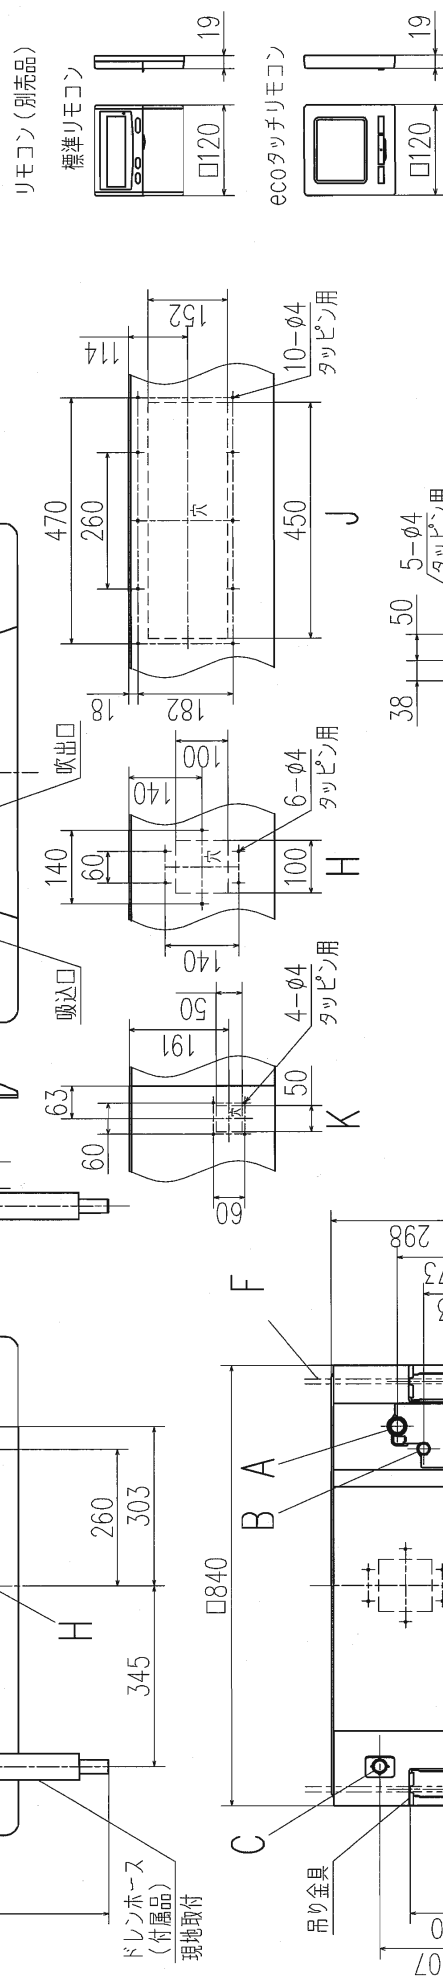

注(1) 装置銘板は吸込グリル内に付いています。
(2) VP20用接続ソケットを現地手配してください。
(3) 据付高さは2.5m以上としてください。

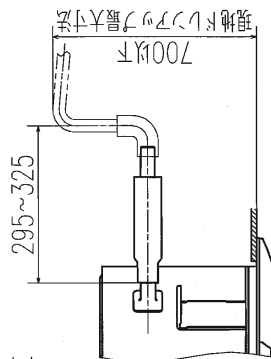

適用機種

適用機種
FDTVXP1123G, 1403G, 1603G

形式	FDIT	パネル	T-PSA-3616	
----	------	-----	------------	---

名称
室内機外形図 (OUTLINE)

110401	番	PJF0007228	訂	葉
小林	図		符	1