


CF1,2	FMI用 コンデンサ
CNB~Z	コネクタ (口印)
F	ヒューズ
FC	ファンコンローラ
FMI1,2	ファンモータ (サーモ付)
FS	フロートスイッチ
LED・2	表示灯 (緑=マイコン正常表示)
LED・3	表示灯 (赤=点検表示)
NF	ノイズフィルタ
SW2	リモコン通信アドレス設定
SW6	機種容量切替
SW7-1	運転チェック/ドレン試運転
TB1	端子台 (電源) (口印)
TB2	端子台 (通信) (口印)
Thc	リモコン付属サーミスタ
ThI-A	吸込空気センサー
ThI-R1,2,3	熱交センサー
Tr1	トランス
X1~3,6	FMI用リレー
■印	閉端接続子
52FL,FH	FMI用 電磁接触器

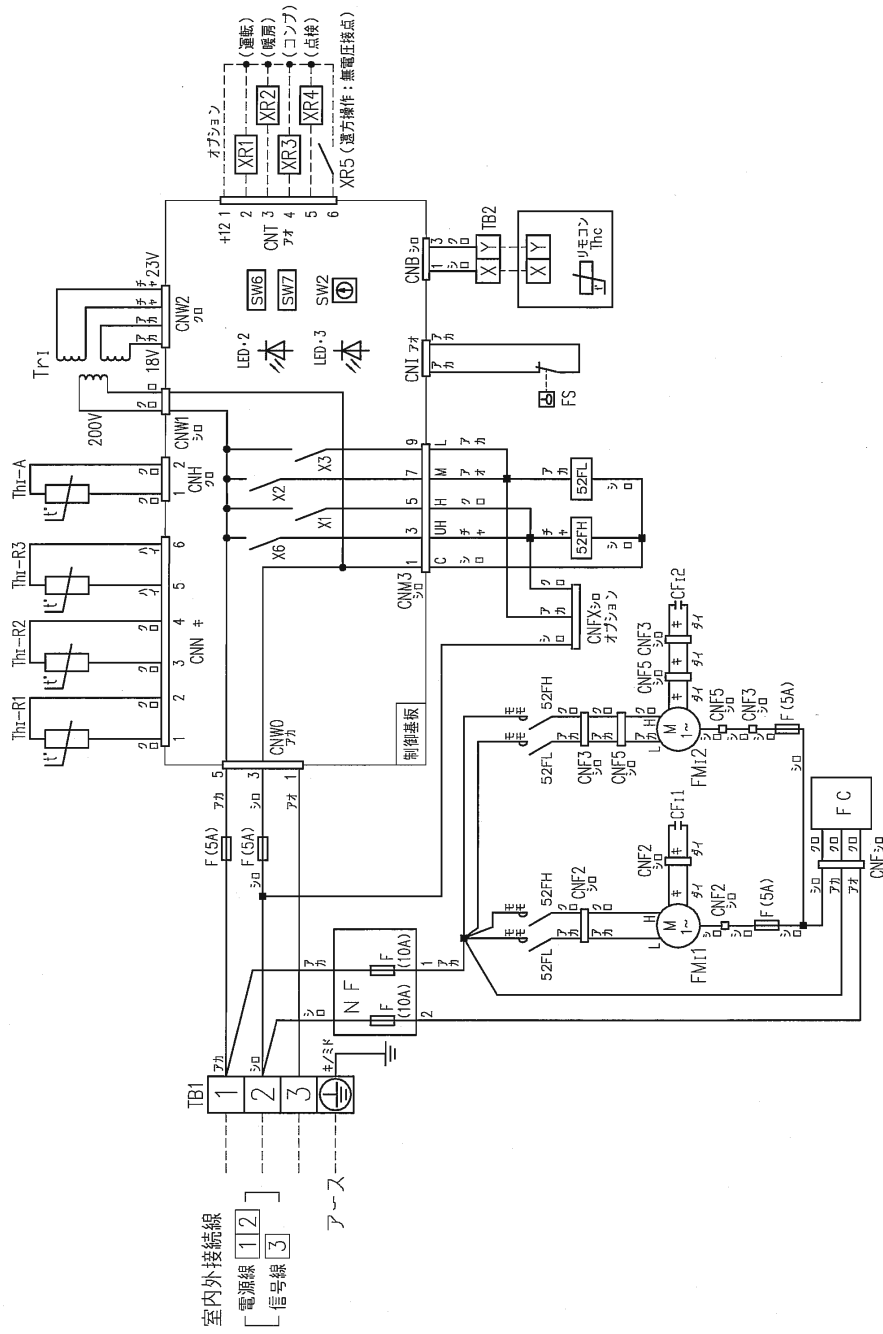

- 記事 1. --- は現地配線を示します。
2. TB1は強電用端子台 (室内外接続線)、TB2は弱電用端子台 (リモコン線) です。
3. 室内外接続線は、室外機配線図をご覧ください。
4. リモコン配線は0.3mm² X2心を使用してください。
5. リモコン配線は電源線と並行配列しないでください。

延長距離が100mを超える場合はリモコンの仕様についてはリモコン納入仕様書をご覧ください。

5. リモコン配線は電源線と並行配列しないでください。

5. リモコン配線は電源線と並行配列しないでください。

5. リモコン配線は電源線と並行配列しないでください。

5. リモコン配線は電源線と並行配列しないでください。

5. リモコン配線は電源線と並行配列しないでください。

5. リモコン配線は電源線と並行配列しないでください。

5. リモコン配線は電源線と並行配列しないでください。

5. リモコン配線は電源線と並行配列しないでください。

適用機種
FDUP2243G, FDUVP2243G, FDUVP2803G

形式
F DU

発行
小林

名称
室内機配線図 (WIRING)

国番
PJD001Z331

訂
1/1

別

符

1/1

1/1

1/1

1/1

1/1

1/1

1/1

1/1

1/1

1/1

1/1

1/1

1/1

1/1

1/1

1/1

1/1

1/1

1/1

1/1

1/1

1/1

1/1

1/1

1/1

1/1

1/1

1/1

1/1

1/1

1/1

1/1