


|              |                  |
|--------------|------------------|
| CF1,2        | FM1用コンデンサ        |
| CNB~Z        | コネクタ (口印)        |
| F            | ヒューズ             |
| FH           | 電流ヒューズ           |
| FM1,2        | ファンモータ (サーモ付)    |
| Hb           | グリルヒータ           |
| LED・2        | 表示灯 (緑=マイコン正常表示) |
| LED・3        | 表示灯 (赤=点検表示)     |
| SW2          | リモコン通信アドレス設定     |
| SW5          | プルーラル機 親/子設定     |
| SW6          | 機種容量切替           |
| SW7-1        | 運転チェック/ドレン試運転    |
| TB1          | 端子台 (電源) (口印)    |
| TB2          | 端子台 (通信) (口印)    |
| Thc          | リモコン付属サーミスタ      |
| ThI-A        | 吸込空気センサー         |
| ThI-R1, 2, 3 | 熱交センサー           |
| TrI          | トランス             |
| X1~3,6       | FM用リレー           |
| X4           | DM用リレー           |
| ■印           | 閉端接続子            |

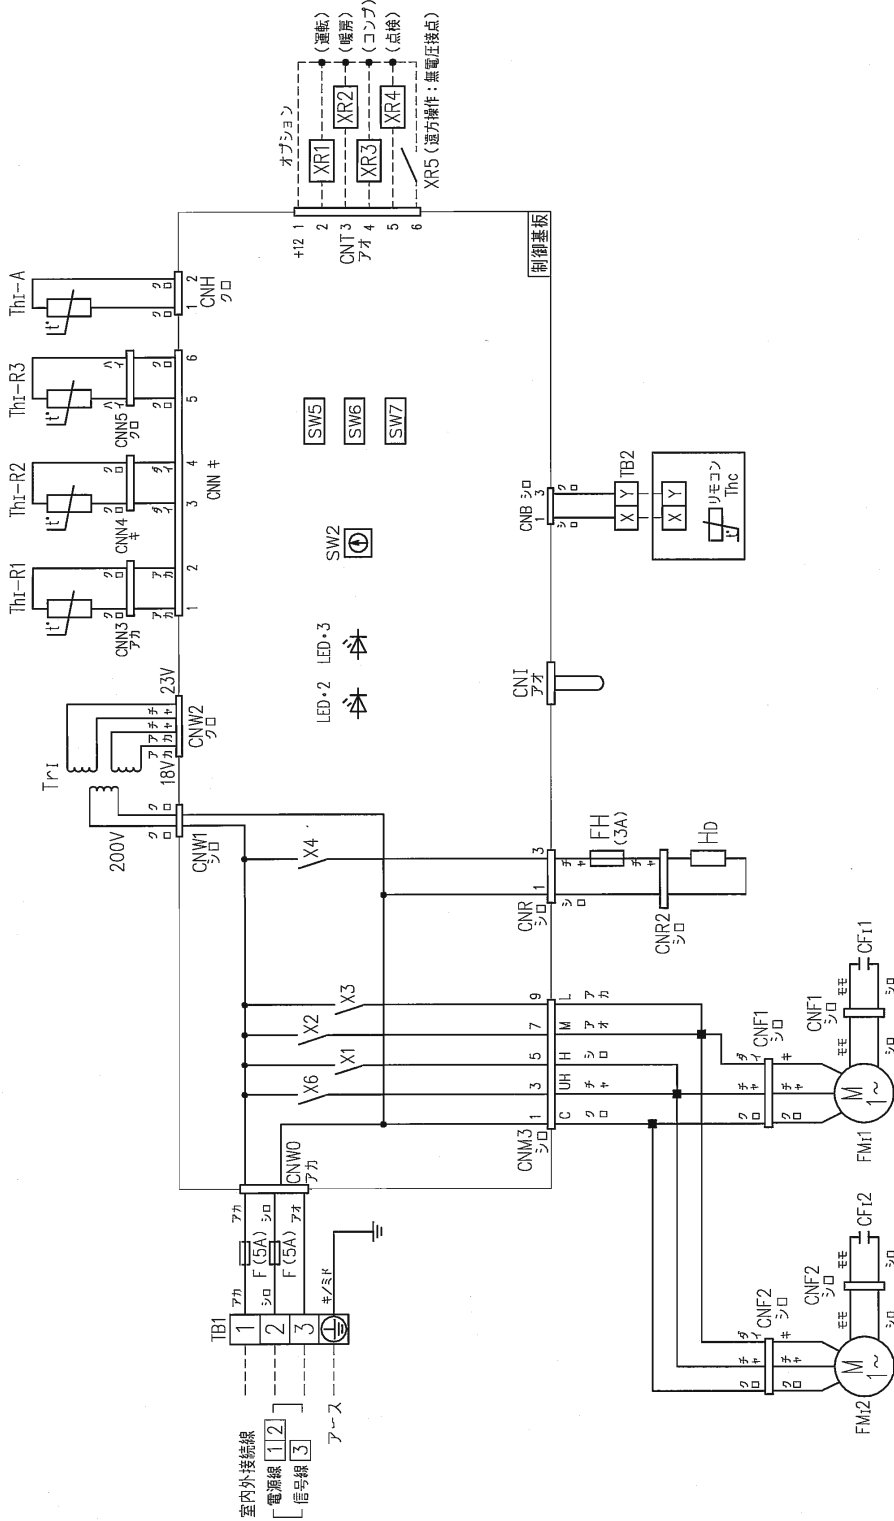

- 記事 1. --- は現地配線を示します。
2. TB1は強電用端子台 (室内外接続線)、TB2は弱電用端子台 (リモコン線) です。
3. 室内外接続線は、室外機配線図をご覧ください。
4. リモコン配線は0.3mm<sup>2</sup> X2心を使用してください。
5. リモコン配線は電源線や他の動力線と並行配列しないでください。

|                 |                   |
|-----------------|-------------------|
| 適用機種            | FDES1403G         |
| 形式              | FDES              |
| 発行              | 小林                |
| 図番              | 110401 PFA003Z936 |
| 室内機配線図 (WIRING) | 1/1               |