


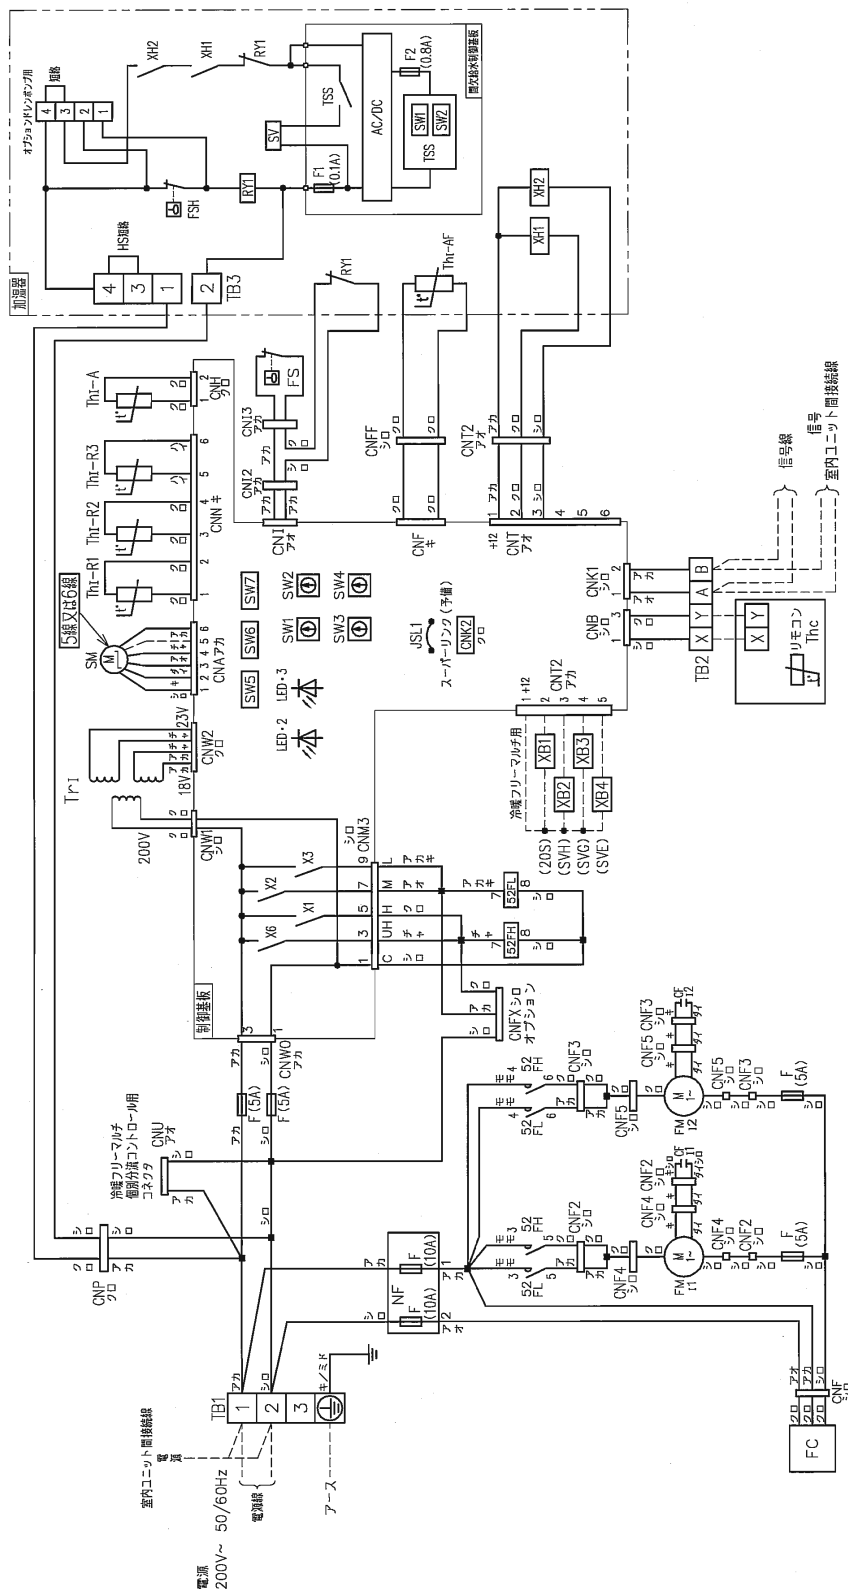

- 記事 1. --- は現地配線を示します。
2. TB1は強電用端子台（電源線）、TB2は弱電用端子台（リモコン線、信号線）です。
3. 室内外接続線（信号線）及び室内ユニット間接続線（信号線）は0.75~2mm² X2心を使用してください。
4. リモコン配線は0.3mm² X2心を使用してください。
延長距離が100mを超える場合はリモコンく納入仕様書》をご覧ください。
5. リモコン配線、信号線は電源線や他の動力線と並行配列しないでください。

AC/DC	交流電源接線回路
CF1,2	F1用コデンサ
CNA~Z	コネクタ(□印)
F	ヒューズ
F1	ヒューズ(1次) (加温器側)
F2	ヒューズ(2次) (加温器側)
FC	ファンコンローラ
FM1,2	ファンモータ(サーモ付)
FS	フロートスイッチ(本体側)
FSH	フロートスイッチ(加温器側)
HS	ヒューミデスタット(客先手配品)
JS1	スーパーリンク(予備)切換
LED・2	表示灯(緑・マイコン正常表示)
LED・3	表示灯(赤・点検表示)
NF	ノイズフィルタ
RY1	補助リレー
SM	ステップングモータ(電子機検弁用)
SV	給水用電磁弁
SW1	室内アドレズNo.10の位 (本体側)
SW1	給水ON時間切替スイッチ(加温器側)
SW2	室内アドレズNo.1の位 (本体側)
SW2	給水OFF時間切替スイッチ(加温器側)
SW3	室外アドレズNo.10の位
SW4	室外アドレズNo.1の位
SW5-1	スーパーリンク自動判定/旧固定
SW5-2	室内アドレズNo.100の位
SW6	機種容量切換
SW7-1	運転チェック/ドレン試験駆
TB1	端子台(電源)(□印)
TB2	端子台(通信)(□印)
TB3	端子台(加温器)(□印)
TSS	給水用電磁弁制御回路
Thc	リモコン付膨らみミスタ
Thi-A	外気温度センサ
Thi-AF	吹出温度センサ
Thi-R1,2,3	熱交センサ
Tri	トランス
X1~3,6	FM用リレー
XH1,2	加温器用リレー
■印	標準接続点
52FLFH	FM用電磁接線器

適用機種

形式
FDU-F

発行者

名称 室内機配線図(WIRING)

姓名	性别	年龄	职业	住址	电话	邮编	电子邮箱	其他
张三	男	25	教师	北京市海淀区中关村大街100号	13910101234	100080	zhangsan@163.com	

110401/PJD001Z354/V11