

記号	内 容
A	冷媒ガス側配管接続口
B	冷媒液側配管接続口
C	配管配線取出口
D	ドレン排水用穴
E	アンカーボルト用穴
F	配線取出口

注 (1) 四面障壁は不可です。

(2) ユニットは必ずアンカーボルトで固定してください。





アンカーボルト飛び出し長さは15mm以下としてください。

(3) 強風が吹きつける場合は吹出口と風向を直角にしてください。


(4) ユニット上部には、1m以上のスペースをとってください。

(5) 吹出口前面の障壁はユニット高さ以下としてください。

(6) 装置銘板は正面右下にあります。

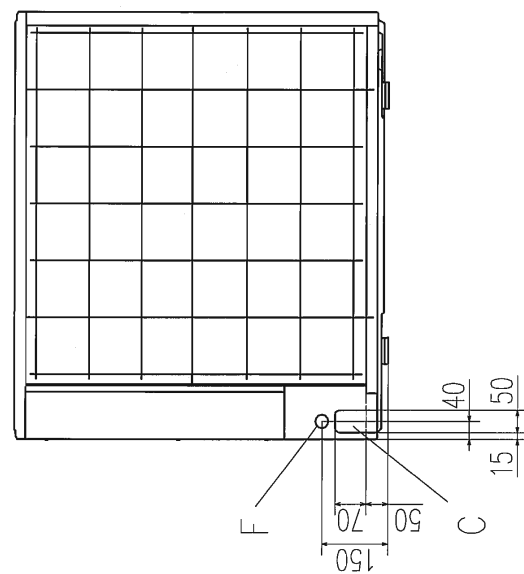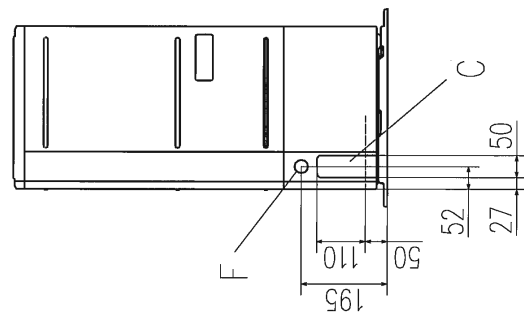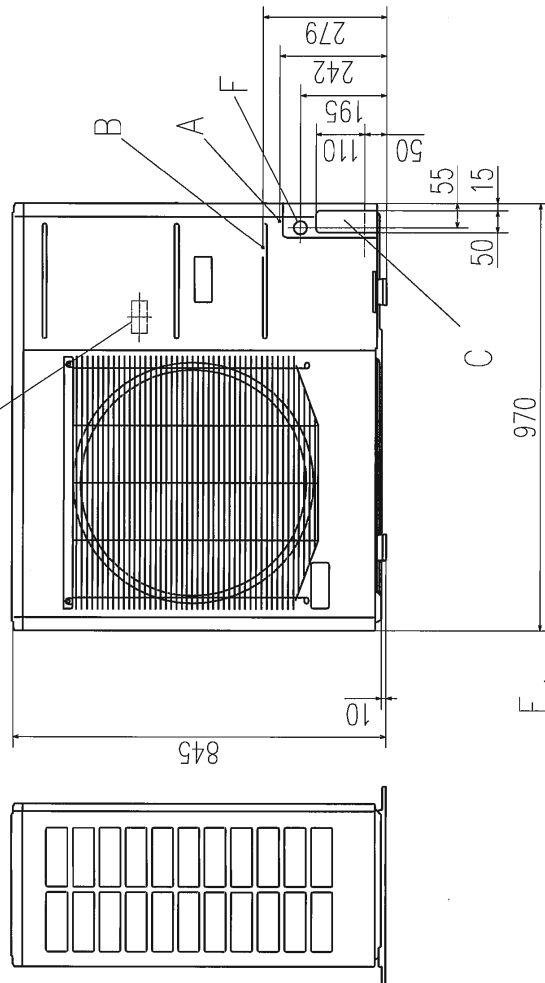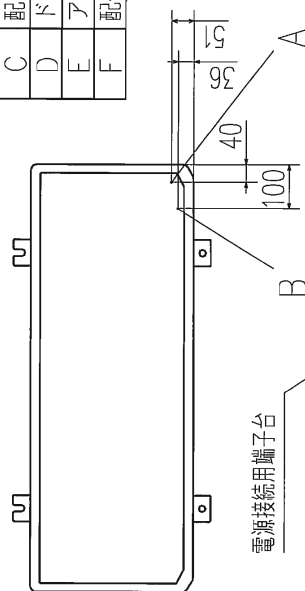

据付例			
	I	II	III
寸 法	L1 開放	L2 300	L3 150
	L4 5	5	5
	開放	5	開放
	300	300	150
	5	5	5

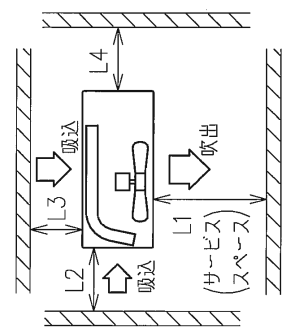

据付最小スペース

通用機種
FDCXP1123HG, 1403HG, 1603HG
FDCXP1123HG, 1403HG, 1603HG
FDCXP1123CG, 1403CG, 1603CG
FDCVP1123HG, FDCVSP1123HG

形 式	FDC
発行者	小林
名 称	室外機外形図 (OUTLINE)
図 番	11.4.1
訂 符	PCA001Z645
業 明	1/1