
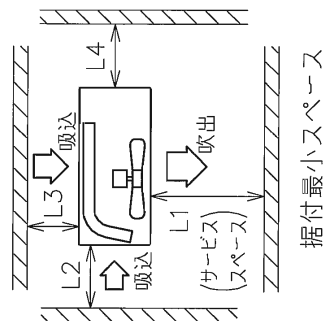
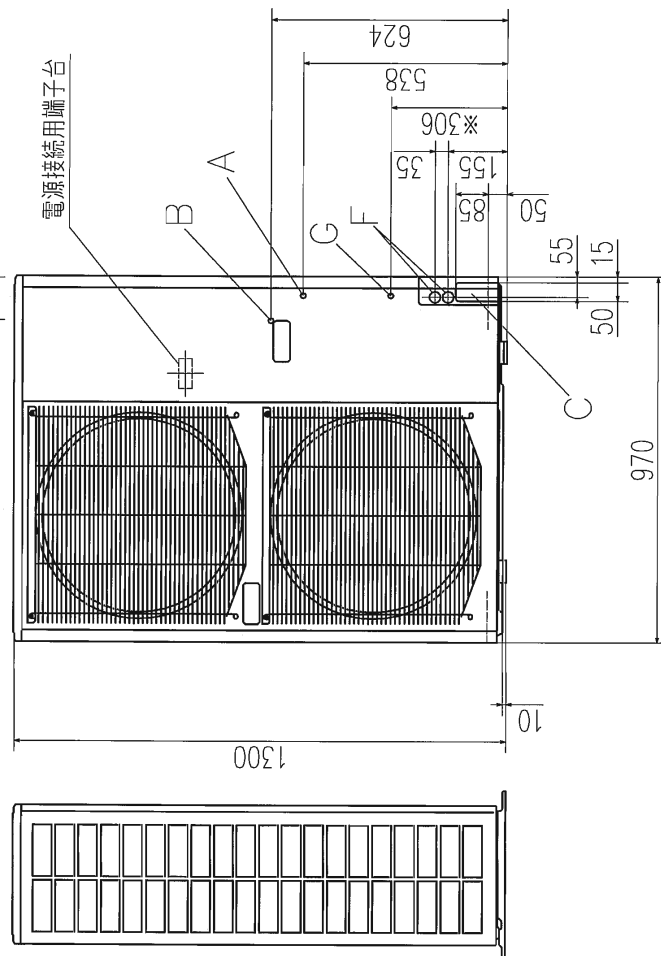


記号	内 容	容
A	冷媒ガス側付属配管接続口	φ19.05 (フレア)
B	冷媒液側配管接続口	φ9.52 (フレア)
C	配管配線取出口	
D	ドレン排水用穴	φ20 3ヶ所
E	アンカーボルト用穴	M10用4ヶ所
F	配線取出口	φ30 2ヶ所 (前) φ45 (横) φ50 (後)
G	冷媒ガス側配管接続口	φ25.4 (ろう付)

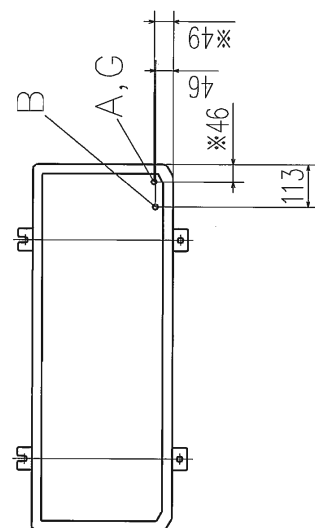

据付例			
	I	II	III
寸法	L1 開放	L2 開放	L3 開放
	L4 300	5	500
	L3 150	300	150
	L4 5	5	5

- 注 (1) 四面障壁は不可です。
 (2) ユニットは必ずアンカーボルトで固定してください。
 アンカーボルト飛び出し長さは15mm以下としてください。
 (3) 強風が吹きつける場合は吹出口と風向を直角にしてください。
 (4) ユニット上部には、1m以上のスペースをとってください。
 (5) 吹出口前面の障壁はユニット高さ以下としてください。
 (6) 装置銘板は正面右下についています。
 (7) 冷媒ガス配管は付属のφ25.4接続用配管を使用し
 現地配管と接続してください。
 (8) ※はφ25.4接続用付属配管接続位置を示します。

適用機種 FDCXP2243HG, FDCXSP2243HG
 FDCXP2243CG

形式 FDC
 発行 名 称 室外機外形図
 小林 国 番 11.4 1PCA001Z650
 1/1