



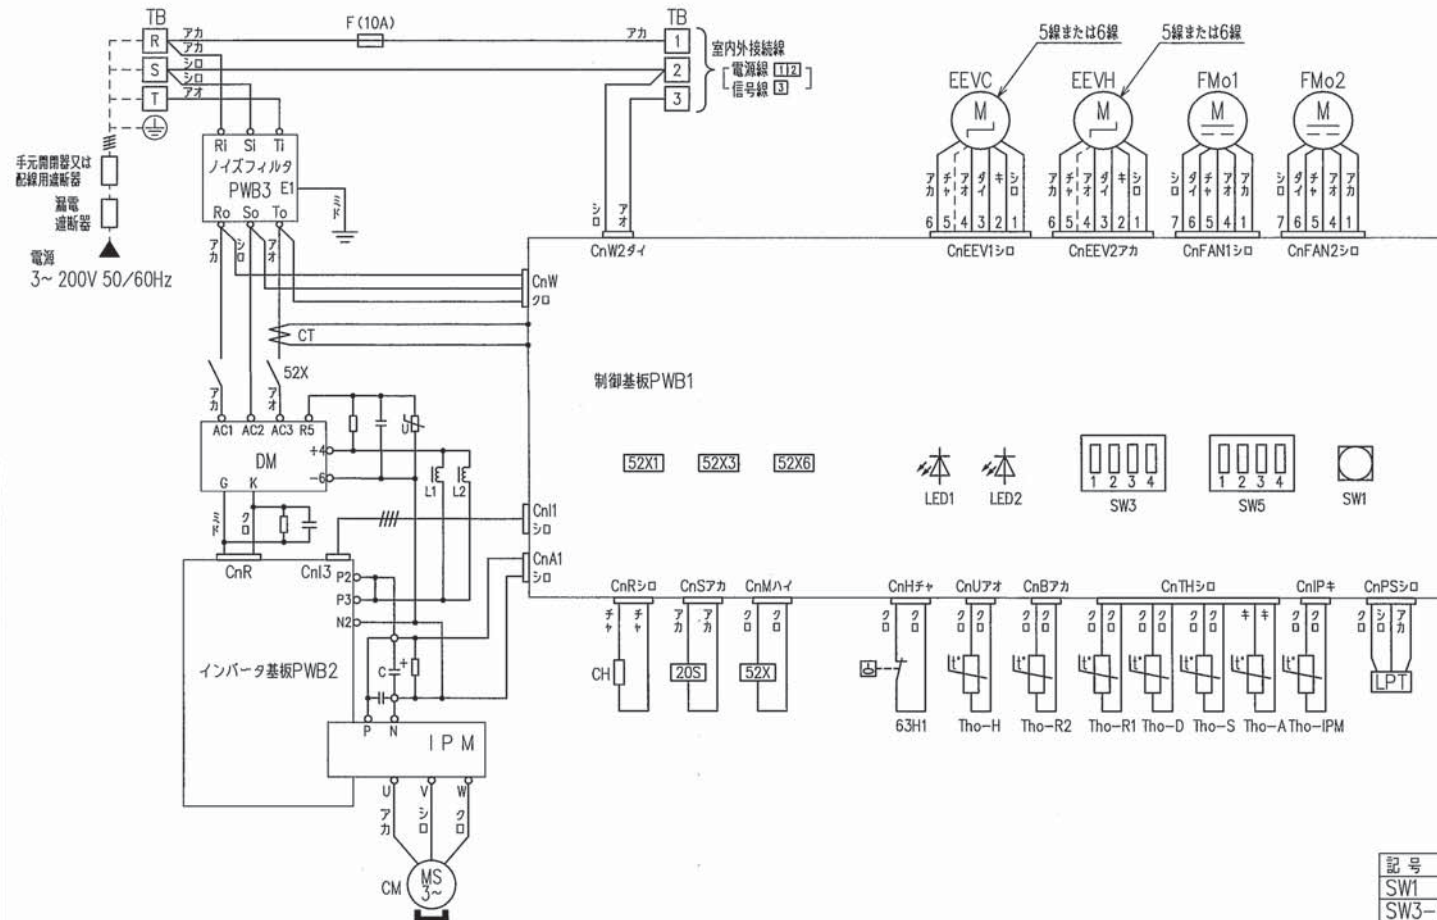

- 注 (1) 配線仕様は、金属管又は合成樹脂管配線で、管内に3本以下で電圧降下2%とした場合を示します。
 (2) 開閉器、電源線、室内外接続線、アース線、ヒータ用電源線（ヒータ付、ヒータ後付け時）などの仕様については、<客先納入仕様書>中の“配管配線”の項目をご覧ください。
 (3) 室内外接続線は、下図を参照してください。

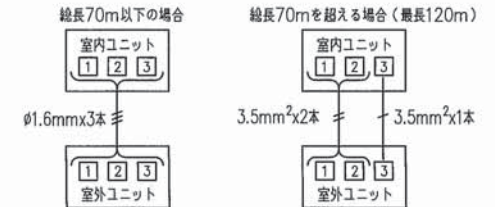

C	電解コンデンサ
CH	クラックケースヒータ
CM	圧縮用電動機
CNA~Z	コネクタ
CT	電流センサ
DM	ダイオードモジュール
EEVC	電子膨張弁（冷房用）
EEVH	電子膨張弁（暖房用）
FMo1,2	送風用電動機
F	ヒューズ
IPM	インテリジェントパワーモジュール
LED1	表示灯（緑=マイコン正常表示）
LED2	表示灯（赤=点検表示）
LPT	低圧センサ
L1,2	リアクタ
SW1,3,5	現地設定スイッチ
TB	端子台
Tho-A	吸込空気センサ
Tho-D	吐出管センサ
Tho-H	ドーム下センサ
Tho-IPM	パワトラセンサ
Tho-R1,2	熱交センサ
Tho-S	吸入管センサ
20S	四方切換電磁弁
52X	CM用電磁接触器
52X1	補助継電器（CH用）
52X3	補助継電器（20S用）
52X6	補助継電器（52X用）
63H1	高圧圧力開閉器（保護）

記号	名称
SW1	ポンプダウン制御 ON/OFF
SW3-1	ON 降雪地域デフロスト条件 強化 OFF 降雪地域デフロスト条件 通常
SW3-2	ON 防雪ファン制御 有 OFF 防雪ファン制御 無
SW3-3	ON 試運転 試運転 OFF 試運転 通常運転
SW3-4	ON 試運転 冷/暖 暖房 OFF 試運転 冷/暖 冷房
SW5-1	ON 既設配管制御 有効 OFF 既設配管制御 無効

機 種	漏 電 遮 断 器 定 格 電 流	手 元 開 閉 器		配線用遮断器 定格電流	電 源 配 線		内外接続線 太さ X 本数	アース	
		開閉器容量	B種ヒューズ		太さ X 本数	こう長		太さ	ネジ
224	50A,100mA,0.1sec以下	60A	50A	50A	8mm ² X3	40m	φ1.6mmX3 (70mまで)	φ2.0mm	M6
280					14mm ² X3	54m			

※室内機がダクト機の場合

機 種	漏 電 遮 断 器 定 格 電 流	手 元 開 閉 器		配線用遮断器 定 格 電 流	電 源 配 線		内外接続線 太 さ × 本 数	アース	
		開閉器容量	B種ヒューズ		太 さ × 本 数	こう 長		太 さ	ネジ
224	50A,100mA,0.1sec以下	60A	50A	50A	14mm ² ×3	54m	φ1.6mm×3 (70mまで)	φ2.0mm	M6
280			60A	60A		44m			

●上表はヒータレス機の場合を示します。ヒータ付機の場合は室内ユニットの据付説明書、工事説明書をご覧ください。

適用機種

FDCXP2243HG, 2803HG
FDCXSP2243HG, 2803HG

形式

FDC

発行者

坪野

130321

名称

室外機配線図 (WIRING)

図番

PCA001Z652

訂

符

業

別

1

1