


注(1) 配線仕様は、金属管又は合成樹脂配線で、管内に3本以下で電圧降下2%とした場合を示します。

(2) 室内外接続線は、総長70mまでとしてください。

室内外接続線は、3心ケーブルを使用してください。

太さは 2mm^2 (1.6mm以上) 以上です。

(3) 開閉器、電源線、室内外接続線、アース線、ヒータ用電源線(ヒータ付、ヒータ後付け時)などの仕様については、**「客先納入仕様書」**中の**“配管配線”**の項目をご覧ください。

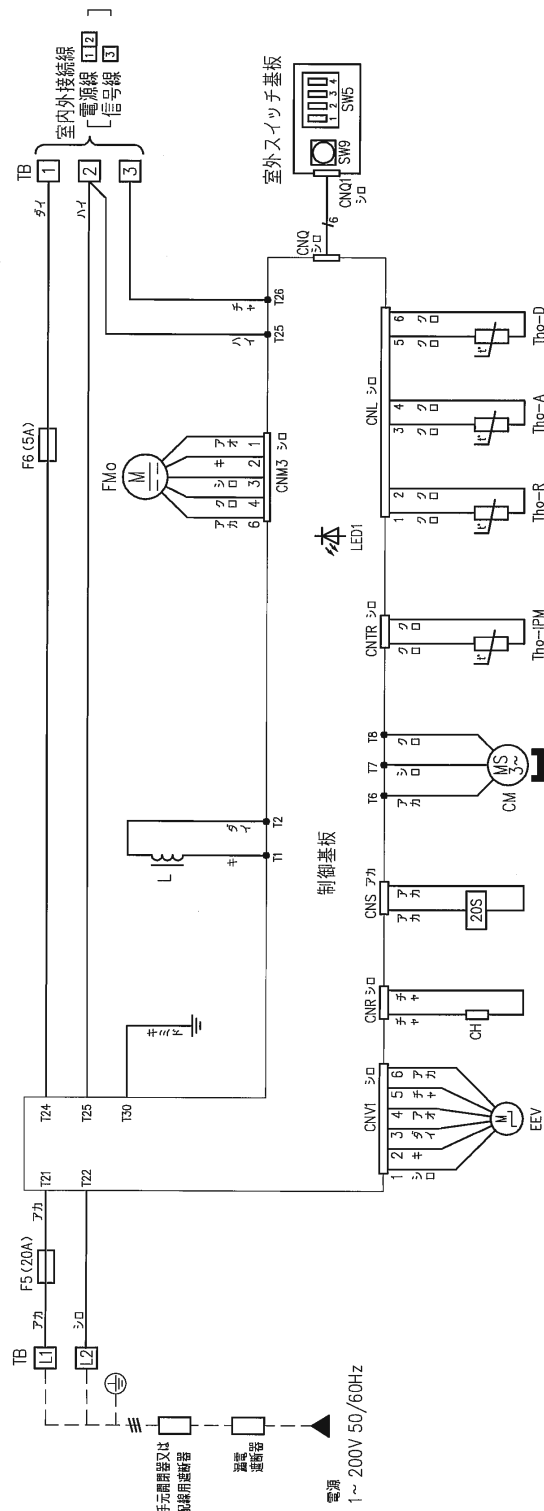

CH	クランクケースヒューター
CM	圧縮用電動機
CNA~Z	コネクタ
EEV	電子膨張弁
FMo	送風用電動機
F5	ヒューズ (250V 20A)
F6	ヒューズ (250V 5A)
L	リアクタ
LED1	表示灯 (赤一点検表示)
SW5,9	現地設定スイッチ
TB	端子台
Tho-A	吸込空気センサ
Tho-D	吐出管センサ
Tho-IPM	パワートラセンサ
Tho-R	熱交センサ
20S	四方切換電磁弁

記 号	名 称
SW5-1	ON 陸雪地域デフロスト条件 強化
	OFF 陸雪地域デフロスト条件 通常
SW5-2	ON 防雪ファン制御 有
	OFF 防雪ファン制御 無
SW5-4	ON 試運転 冷/暖 暖房
	OFF 試運転 冷/暖 冷房
SW9	試運転、ポンプダウン制御 ON/OFF

機種	漏電遮断器 定格電流	手元開閉器		配線用途・新機 定格電流	電源配線		内外接続線 太さ×本数	アース
		開閉器容量	B種ヒューズ		太さ×本数	こう長		
XP,VP40	20A,30mA,0.1sec以下	30A	20A	20A	φ2.0mm×2	27m		φ1.6
XP,VP45								
XP,VP50								
XP,VP56					25m			
XP63								

●上表はヒータレス機の場合を示します。ヒータ付機の場合は室内ユニットの据付説明書、工事説明書をよくご覧ください。

適用機種

形式	FDC	名称	室外機配線図 (WIRING)	図番	1PCA001Z638	比例	1/1
発行者	小林						