
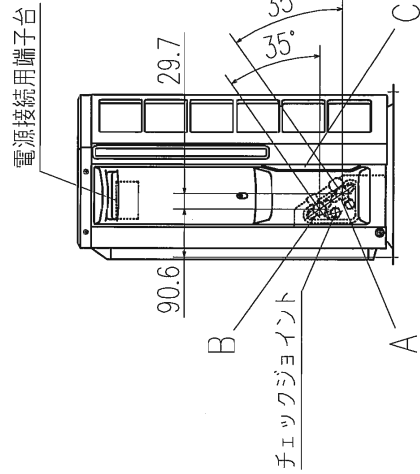


記号	内 容
	機 種
	40~56 XP63
A	冷媒ガス側配管接続口 $\phi 12.7$ (フレア) $\phi 15.88$ (フレア)
B	冷媒液側配管接続口 $\phi 6.35$ (フレア)
C	配管配線取出口
D	ドレン排水用穴 $\phi 20$ 5ヶ所
E	アンカーボルト用穴 M10用4ヶ所

- 注 (1) 四面障壁は不可です。
(2) ユニットは必ずアンカーボルトで固定してください。
アンカーボルト飛び出し長さは15mm以下としてください。
(3) 強風が吹きつける場合は吹出口と風向を直角にしてください。
(4) ユニット上部には、1m以上のスペースをとってください。
(5) 吹出口前面の障壁はユニット高さ以下としてください。
(6) 装置銘板は正面右下についています。

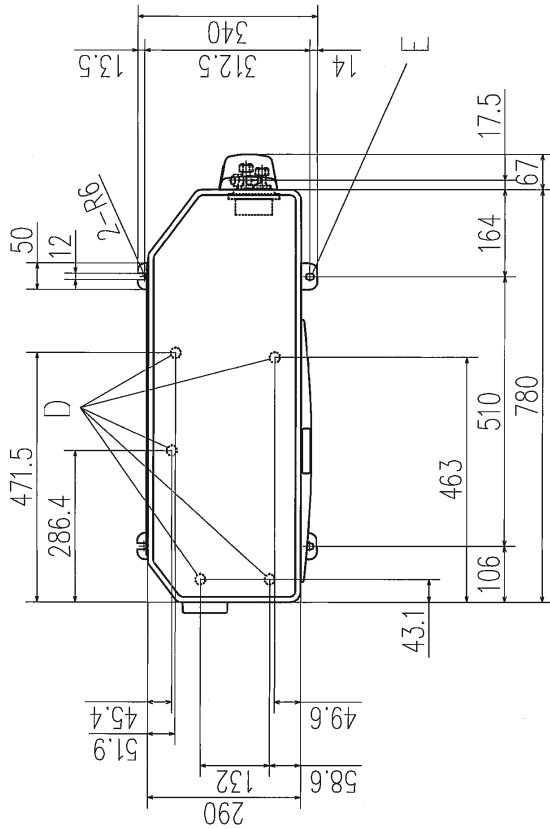

据付最小スペース

寸 法	据 付 例			
	I	II	III	
L1	開放	280	280	
L2	100	75	開放	
L3	100	80	80	
L4	250	開放	250	

適用機種	FDCXP403HG, 453HG, 503HG, 563HG, 633HG FDCXSP403HG, 453HG, 503HG, 563HG, 633HG FDCXP403HKG, 453HKG, 503HKG, 563HKG, 633HKG FDCXSP403HKG, 453HKG, 503HKG, 563HKG, 633HKG FDCXP403CG, 453CG, 503CG, 563CG, 633CG FDCXSP403CG, 453CG, 503CG, 563CG, 633CG FDCVP403HG, 453HG, 503HG, 563HG, 633HG FDCVSP403HG, 453HG, 503HG, 563HG, 633HG FDCVP403HKG, 453HKG, 503HKG, 563HKG, 633HKG FDCVSP403HKG, 453HKG, 503HKG, 563HKG, 633HKG
------	---

形 式	FDC
発行 者	小林
名 称	室外機外形図 (OUTLINE)
図 番	11.4.1 PCA001Z636
訂 正	1/1