


- 注 (1) 配線仕様は、金属管又は合成樹脂配管で、管内に3本以下で電圧降下2%とした場合を示します。
- (2) 室内外接続線は、総長70mまでとしてください。室内外接続線は、3心ケーブルを使用してください。太さは 2mm^2 (1.6mm以上) 以上です。
- (3) 開閉器、電源線、室内外接続線、アース線、ヒータ用電源線（ヒータ付、ヒータ後付け時）などの仕様については、各先納入仕様書中の“配管配線”の項目をご覧ください。

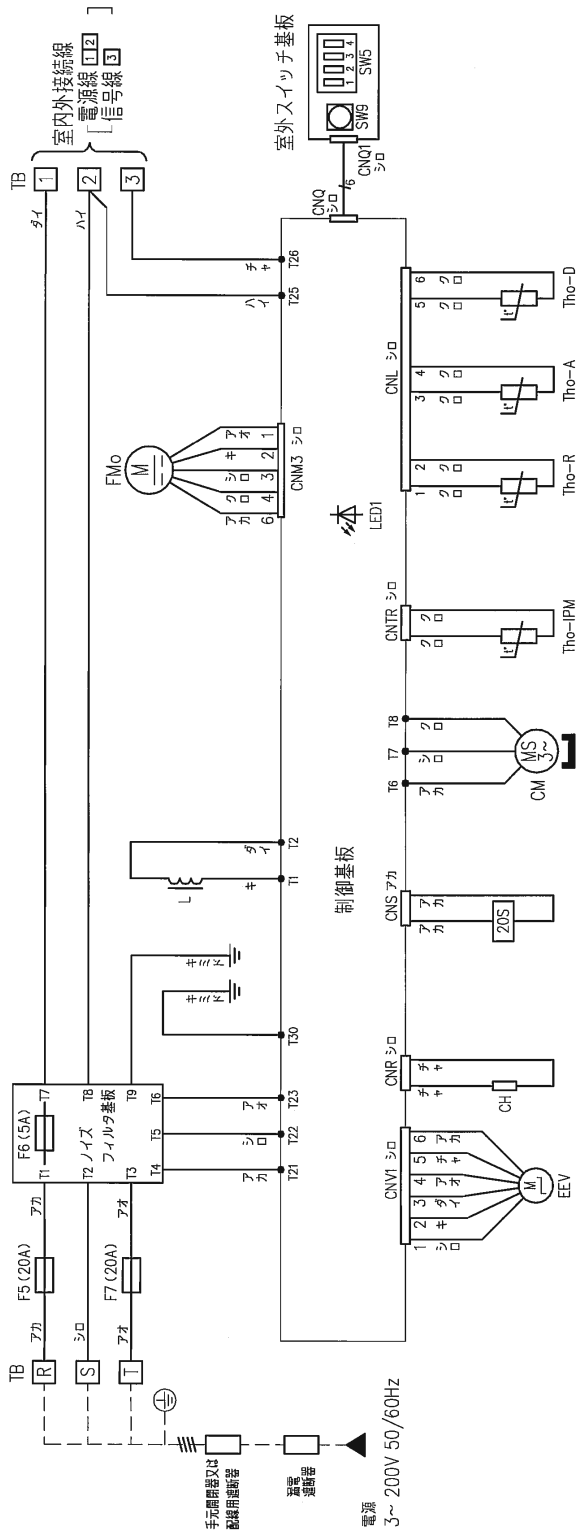

CH	クラックケースヒータ
CM	圧縮用電動機
CNA~Z	コネクタ
EEV	電子膨張弁
FMo	送風用電動機
F5,7	ヒューズ (250V 20A)
F6	ヒューズ (250V 5A)
L	リアクタ
LED1	表示灯 (赤一点検表示)
SW5,9	現地設定スイッチ
TB	端子台
Tho-A	吸込空気センサ
Tho-D	吐出管センサ
Tho-IPM	パワトラセンサ
Tho-R	熱交センサ
20S	四方切換電磁弁

漏電遮断器 定格電流	手元開閉器		配線用遮断機 定格電流	電源配線		室内外接続線		アース
	開閉器容量	B種ヒューズ		太さX本数	こう長	太さX本数	太さ	
15A, 30mA, 0.1sec以下	15A	15A	15A	$\phi 1.6\text{mm} \times 3$	23m	$\phi 1.6\text{mm} \times 3$	$\phi 1.6$	M5

●上表はヒータレス機の場合を示します。ヒータ付機の場合は室内ユニットの据付説明書、工事説明書をご覧ください。

記号	名称
SW5-1	ON 降雪地域デフロスト条件 強化
OFF	降雪地域デフロスト条件 通常
SW5-2	ON 防雪ファン制御 有
OFF	防雪ファン制御 無
SW5-4	ON 試験運転 冷/暖 暖房
OFF	試験運転 冷/暖 冷房
SW9	試験運転、ポンプダウラン制御 ON/OFF

適用機種
FDCXP403HG, 453HG, 503HG, 563HG, 633HG
FDCXSP403HG, 453HG, 503HG, 563HG, 633HG
FDCVP403HG, 453HG, 503HG, 563HG
FDCVSP403HG, 453HG, 503HG, 563HG

形式 FDC

発行 名称 室外機配線図 (WIRING)

図番 小林

11.4.1 PCA001Z637

1/1