


室内ユニット

(PUA11H7-E, PUA11L7-E)

室外ユニット

(PUA11H7-C, PUA11L7-C)

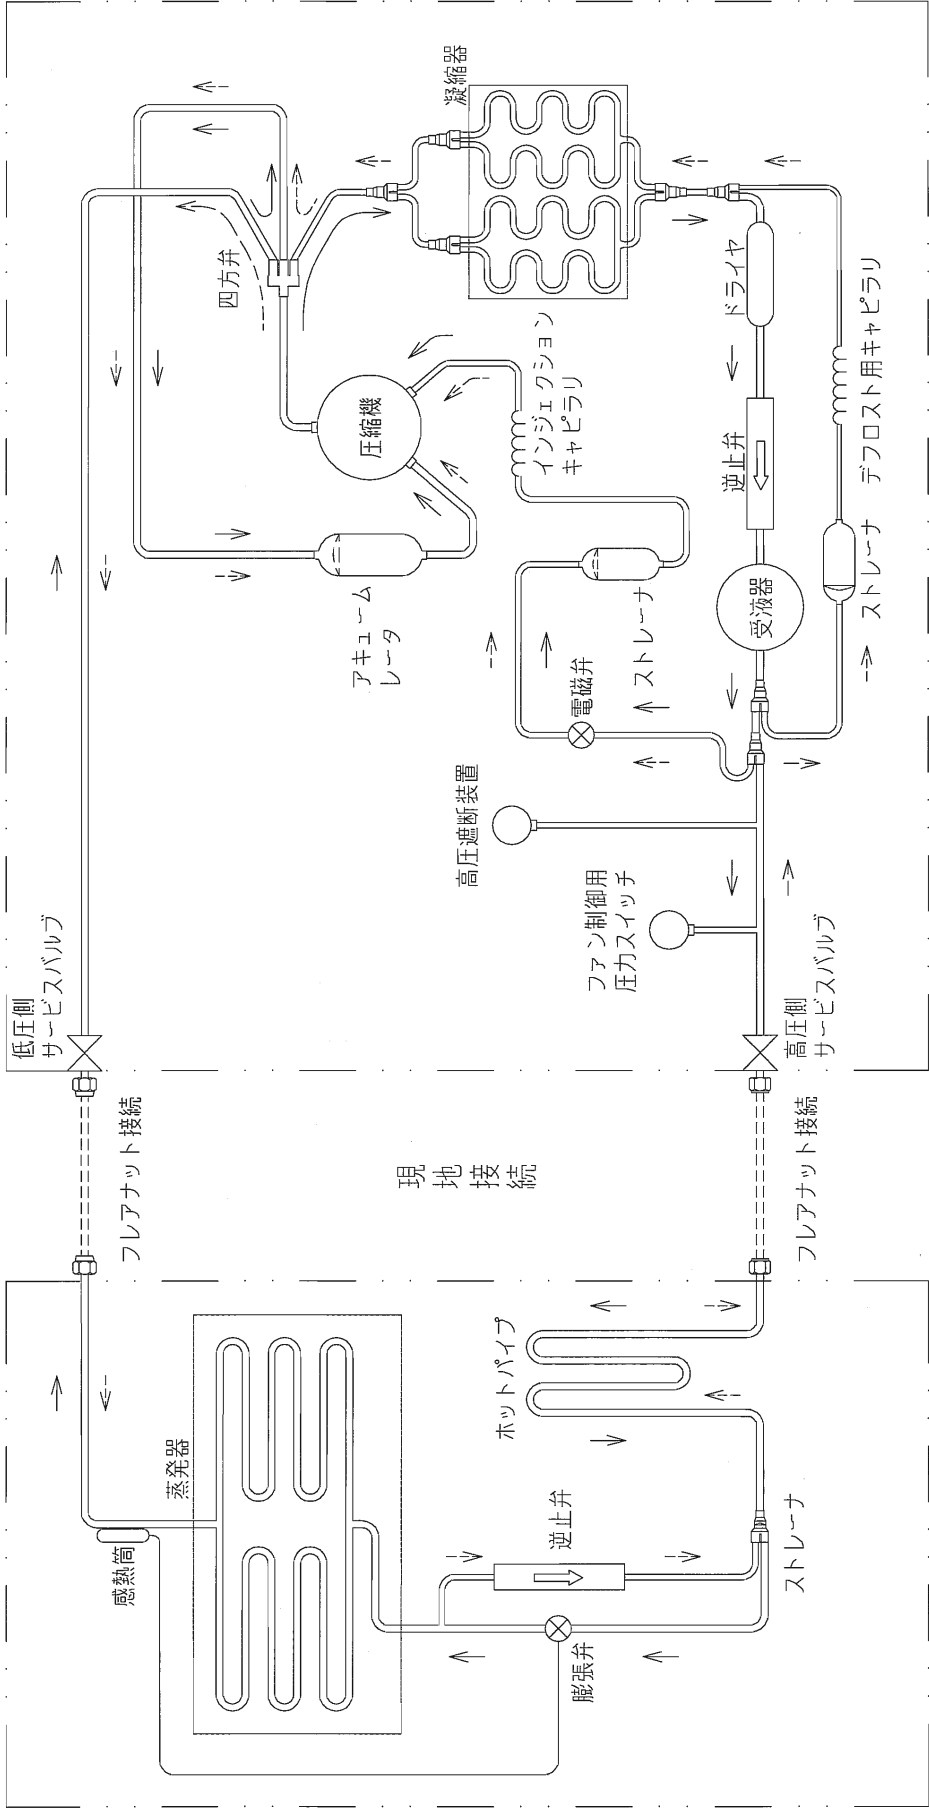

- 注記
1. 冷媒配管長さは20m以内としてください。
 2. 据付時の高低差は5m以内としてください。(冷媒配管の立上がり高さ)

現地接続冷媒配管サイズ

記号	材質	冷媒配管サイズ (現地施工)
①	C1220T-OL	φ12.7×t1.0
②		φ9.52×t0.8

- 冷却時の冷媒の流れ方向
→ 除霜時の冷媒の流れ方向
--- 冷媒配管 (現地施工)

適用機種 PUA11H7, 11L7

形式 PUA

名称 冷暖系統図

発行 小林

図番 DIAGRAM, REF SYSTEM

訂 070928 LRK000Z023

1/1