


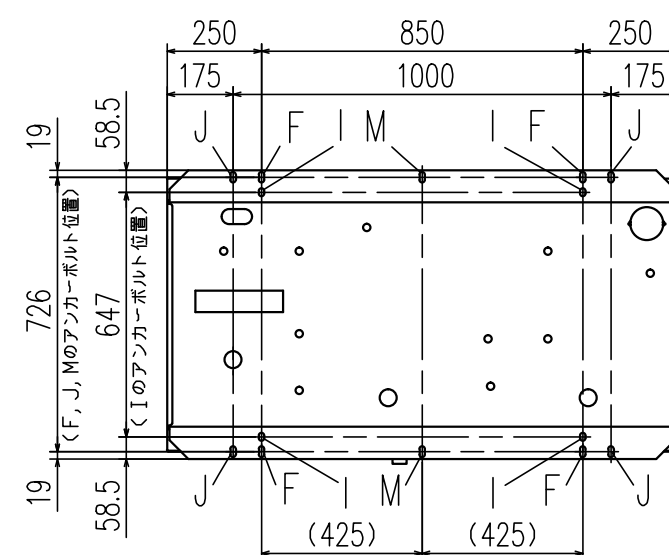


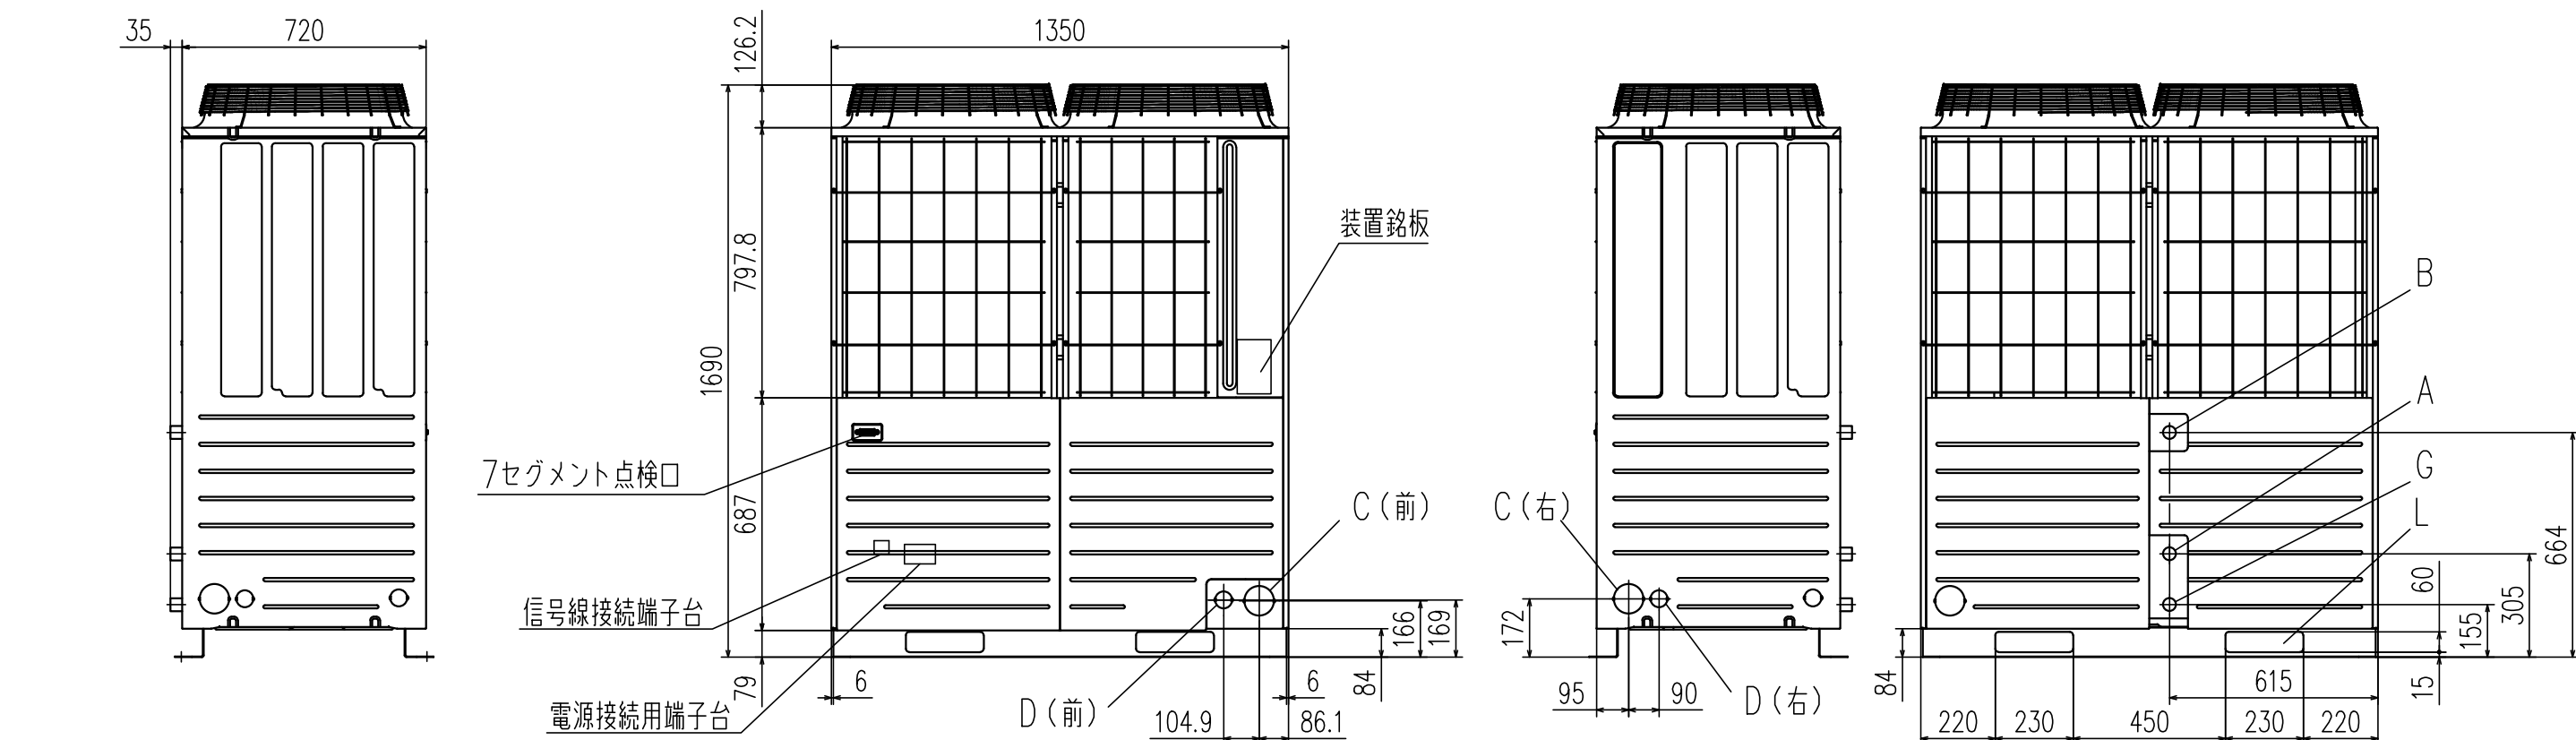

## アンカーボルト用穴寸法

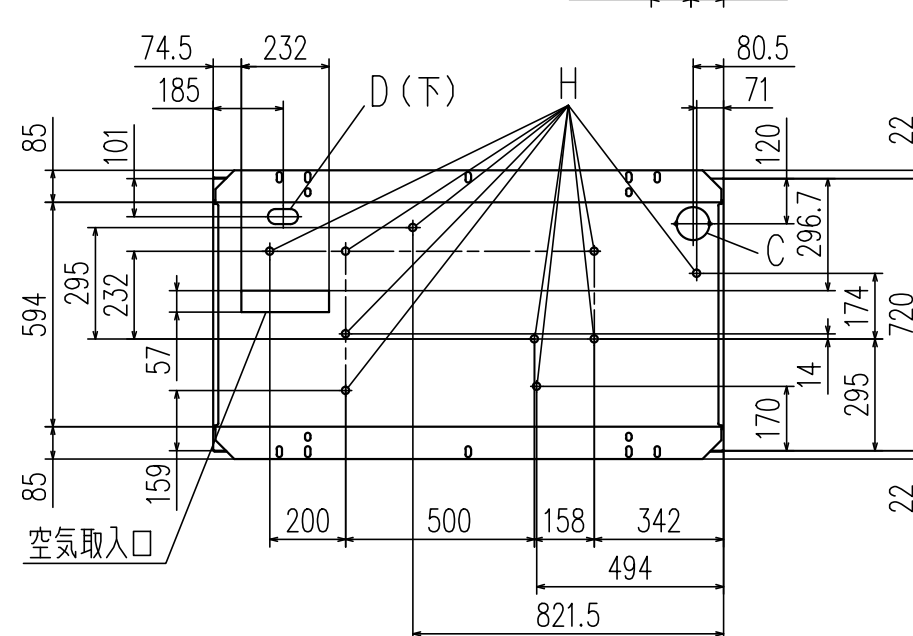


- 注 (1) ユニットは必ずアンカーボルトで固定してください。
- (2) ユニット上部には2m以上のスペーシングをとってください。
- (3) 水配管（給水入口、温水出口、ドレン排水口）の接続は現地手配です。  
水配管の保温材厚さは30mmとし、ラッキングカバーは外径100mm以下、外周315mm以下としてください。  
ラッキングカバー寸法が外径100mm以上、外周315mm以上の場合、ラッキング施工後にサービスパネルが取り外せなくなります。  
なお、ドレン排水口は大気開放とし、バルブ等で閉塞させないでください。
- (4) 電源取入口、ヒートポンプ〜タンクユニット接続線取出口はハーフブランク形状になっています。ニッパ等で切断しご使用ください。
- (5) ユニットの固定に、記号J,Mのアンカーボルト用穴（M10用10ヶ所）もご使用できます。
- (6) 積雪が予想される地域では、吸込口、吹出口や底板下部が埋雪しないよう下記のような対策を行ってください。
- ① 積雪面より底板が高くなるよう室外機を架台の上に設置し、風がユニット下部を吹き抜けるようにしてください。  
基礎は凍結深度より深く掘り下げてください。
- ② 吹出口に防雪フード（別売品）を取り付ける。
- ③ 軒下に設置するか、雪除け屋根（現地手配）を取り付けてください。
- (7) 周囲温度が0℃以下になると、凍結により機器や配管が破損する恐れがあります。  
現地施工の給水配管、給湯配管、ドレン排水管、排水経路に凍結防止ヒータを取り付け、凍結防止工事を行ってください。
- (8) 給湯機の点検や部品交換のためには、800mm以上のサービススペースを確保する必要があります。  
配管施工時は、サービススペースに干渉しないようにしてください。  
サービススペースを確保できない場合は、架台を用いてユニットより下に配管を施工してください。（下図参照）
- (9) ドレン水は、記号G以外にも記号Hからも排水されます。記号Hからの排水についても排水経路を確保してください。

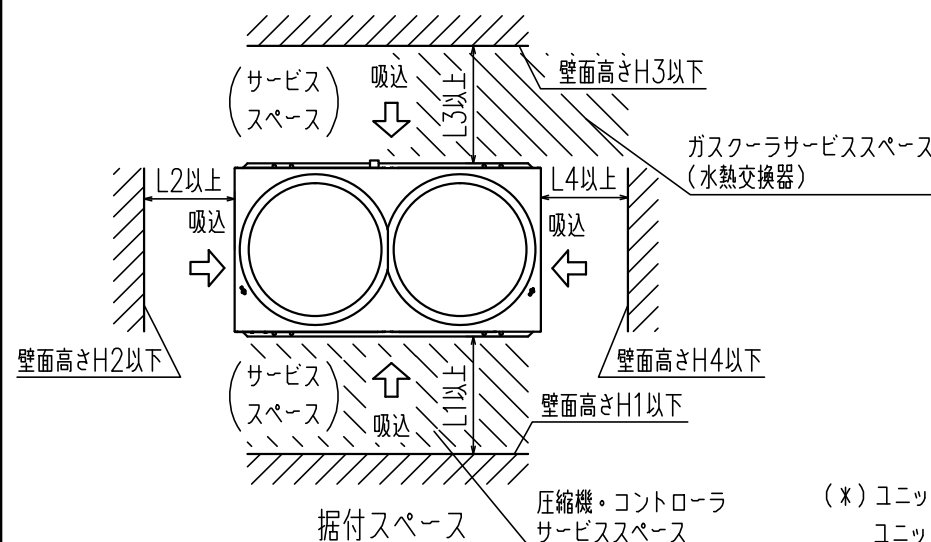

| (単位:mm)   |        |      |
|-----------|--------|------|
| 据付例<br>寸法 | I      | II   |
| L1        | 800    | 800  |
| L2        | 10     | 10   |
| L3        | 800    | 500  |
| L4        | 100(※) | 500  |
| H1        | 1500   | 1500 |
| H2        | 制限なし   | 制限なし |
| H3        | 1000   | 1000 |
| H4        | 制限なし   | 制限なし |

(\*) ユニットが壁面に接する場合は100mm以上必要ですが、  
ユニットの連結設置時は10mmのスペースで設置可能です。

| 記号 | 内容                       |                              |
|----|--------------------------|------------------------------|
| A  | 給水入口                     | Rc3/4 (銅 20A)                |
| B  | 温水出口                     | Rc3/4 (銅 20A)                |
| C  | ヒートポンプ～タンクユニット<br>接続線取出口 | φ88 (またはφ100)                |
| D  | 電源取入口                    | φ50 (右・前方向)<br>長穴40X80 (下方向) |
| F  | アンカーボルト用穴                | M10用4ヶ所                      |
| G  | ドレン排水口 (大気開放)            | Rc3/4 (銅 20A)                |
| H  | 配管ドレン排水用穴                | φ20,10ヶ所                     |
| L  | 搬入、吊り下げ用穴                | 230X60                       |

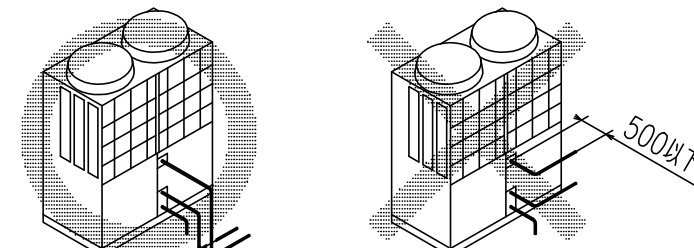

例. 架台を用いてユニットより下に配置

|            |    |                                                                                             |              |
|------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 適用機種       |    | ESA30-25S, ESA30-5S<br>ESA30-25S, ESA30-5S                                                  |              |
| 形式         |    | ESA30  |              |
| 発行者        | 名称 | 外形図(OUTLINE)                                                                                |              |
| 小林         | 図番 | 140728                                                                                      | 訂符 葉別<br>1/1 |
| PCM000Z043 |    |                                                                                             |              |