


記 号	名 称
CNA~Z	コネクタ (口印)
F	ヒューズ
FM1,2	送風用電動機
INV	インバータ
JSL1	スーパージンク (予備) 切換
LED・2	表示灯 (緑・マイコン正常表示)
LED・3	表示灯 (赤・点検表示)
RH1	湿度コントローラ (オプション)
SA	アレスタ
SM	ステッピングモータ (電子膨張弁用)
SW1	室内アドレスNo.10の位
SW2	室内アドレスNo.1の位
SW3	室外アドレスNo.10の位
SW4	室外アドレスNo.1の位
SW5-1	スーパージンク自動判定/旧固定
SW5-2	室内アドレスNo.100の位
SW6	機種容量切換
SW7-1	運転チェック/ドレン試験運転
TB	端子台 (口印)
Thc	リモコン付属サーミスタ
Thi-A	吸込空気センサー
Thi-R1,2,3	熱交センサー
Tr1	トランス
Va1,2	バリスタ
V1	加温器給水電磁弁 (オプション)
X1~3,6	FM用リレー
49F1,2	FM用インターナルサーモ
52F	FM用電磁接触器
52X3,4	補助電磁器

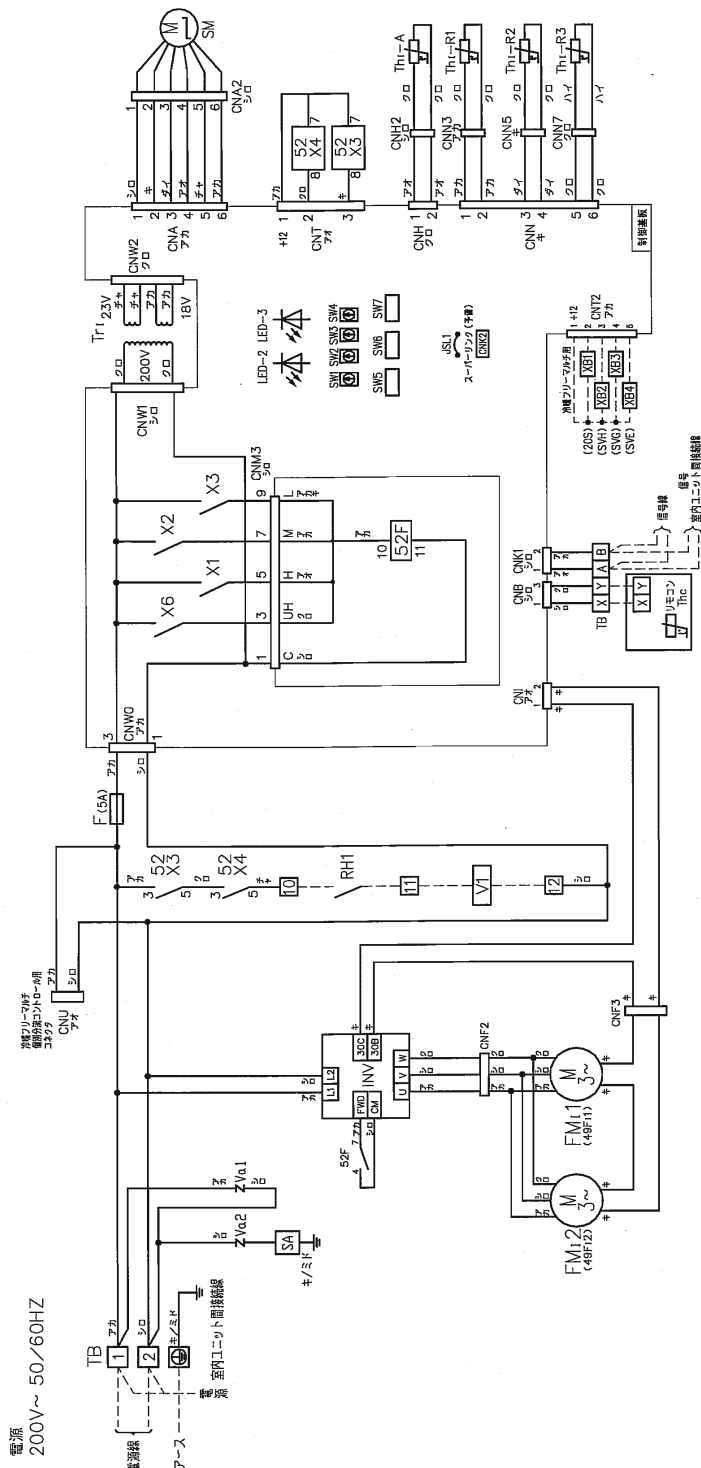

- 記事 1. 本図は、室内ユニットの回路のみを示します。
2. — は現地配線を示します。
3. TBの[A], [B]は信号線用端子台 (5V) です。
4. 室内外接続線 (信号線) 及び室内ユニット間接続線 (信号線) は0.75~2mm² X2芯を使用してください。
5. リモコン配線は0.3mm² X2芯を使用してください。
延長距離が100mを超える場合はリモコン納入仕様書をご覧ください。
6. リモコン配線、信号線は電源線や他の動力線と並行配列しないでください。

適用機種	ASVWUP2243H, ASVWUP2803H
形 式	ASVWU
発行	千賀
名 称	室内機配線図 (WIRING)
図 番	120327 PGC000Z366
訂入	1/1